

| Generación Térmica (MWh)      |  | 03-Oct        |
|-------------------------------|--|---------------|
| Central Battle                |  | 193           |
| • Sala B                      |  | -4            |
| • 5a                          |  | 0             |
| • 6a                          |  | 0             |
| • Motores                     |  | 197           |
| Central La Tablada            |  | -1            |
| Central P. del Tigre          |  | -5            |
| Central Maldonado             |  | 0             |
| Grupos Diesel                 |  | 0             |
| Generación Hidráulica (MWh)   |  |               |
| C.G. Terra                    |  | 2.414         |
| C. Baygorria                  |  | 1.550         |
| C. Palmar                     |  | 5.408         |
| C. Salto Grande               |  | 14.999        |
| Importación (MWh)             |  | Por País      |
| Argentina                     |  | 0             |
| • Cernsa                      |  | 0             |
| • Contingente                 |  | 0             |
| Brasil                        |  | 0             |
| • Rivera                      |  | 0             |
| • SADI                        |  | 0             |
| Otros Generadores (MWh)       |  |               |
| UPM + Gen. Distribuida        |  | 1.055         |
| <b>TOTAL Generación (MWh)</b> |  | <b>25.613</b> |



| Exportación (MWh)    |       |
|----------------------|-------|
| Exportación a Arg.   | 4.975 |
| • Salto Grande       | 4.778 |
| • Térmico (motores)  | 197   |
| Exportación a Brasil | 0     |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)</b>                      | <b>20.638</b> |
| (en borses de generación, incluye pérdidas en la red) |               |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Demanda Programada (MWh)</b> | <b>21.460</b> |
|---------------------------------|---------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diferencia (MWh)       | -822   |
| Ejecutada - Programada | -3.83% |



Abastecimiento de la demanda - Domingo 03/10/2010

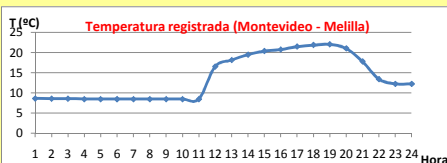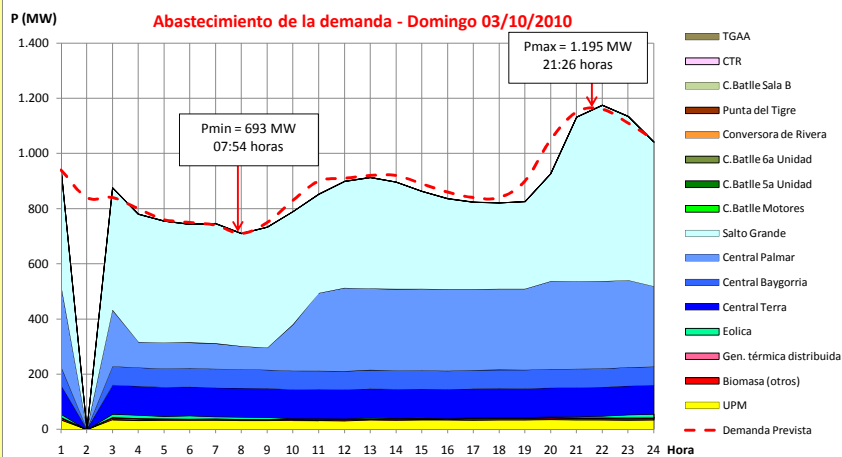

Composición de la Demanda S.I.N.


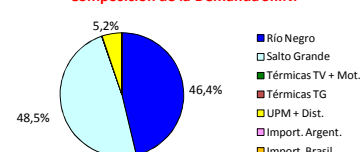


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

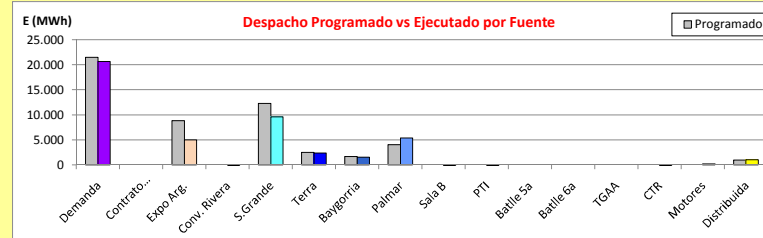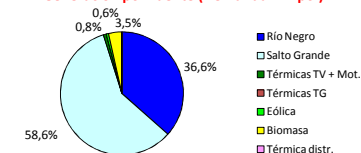

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

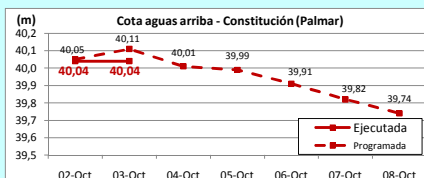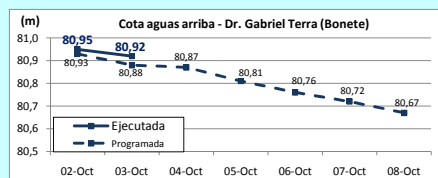


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 80,88    | 80,92     |
| Baygorria  | 54,10    | 54,07     |
| Palmar     | 40,11    | 40,04     |
| SGU        | 35,20    | 35,73     |

Valores de Referencia (operación normal)

| Represa      | Cota Min m | Cota Max m |
|--------------|------------|------------|
| Terra        | 70,00      | 80,70      |
| Baygorria    | 53,00      | 54,50      |
| Palmar       | 36,00      | 40,00      |
| Salto Grande | 30,00      | 35,00      |

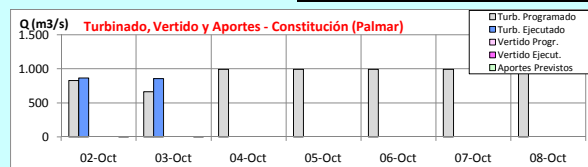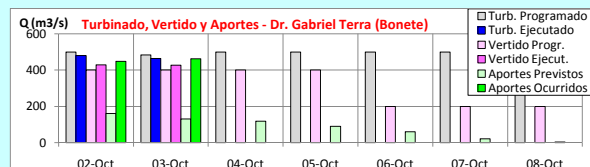

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

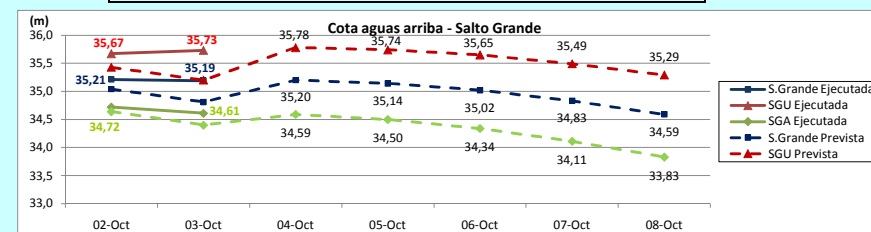

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m3/s)   | (m3/s)    |
| Terra     | 484      | 464       |
| Baygorria | 621      | 573       |
| Palmar    | 665      | 855       |
| SGU       | 3.812    | 2.801     |

| APORTES      | Previstos | Ejecutados |
|--------------|-----------|------------|
| Represa      | (m3/s)    | (m3/s)     |
| Terra        | 131       | 463        |
| Baygorria    | 0         | -5         |
| Palmar       | 0         | 6          |
| Salto Grande | 3.150     | 3.040      |



| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m3/s)   | (m3/s)    |
| Terra     | 400      | 428       |
| Baygorria | 310      | 275       |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

## OBSERVACIONES

La demanda resultó un 3,83% inferior a la prevista, coincidiendo con temperaturas relativamente elevadas. Cabe señalar que a las 23h se produjo el cambio de hora oficial, adelantándose una hora por lo que se perdió la generación de una hora, que incide en el porcentaje anterior. Se exportó a Argentina parte de la generación hidráulica de Salto Grande, aunque menos de lo previsto, y algo de motores de C. Battle a última hora del día.

Terra y Baygorria continúan en vertimiento y están generando con una máquina menos (en mantenimiento).