






Generación Térmica (MWh)		18-Oct
Central Battle		928
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		932
Central La Tablada		0
Central P. del Tigre		-7
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.734
C. Baygorria		2.081
C. Palmar		7.075
C. Salto Grande		9.291
Importación (MWh)		Por País
Argentina		2.472
• Cernsa		2.472
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		-42
TOTAL Generación (MWh)		24.532

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Salto Grande		0
• Térmico		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.532
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 24.680

Diferencia (MWh)	-148
Ejecutada - Programada	-0,60%

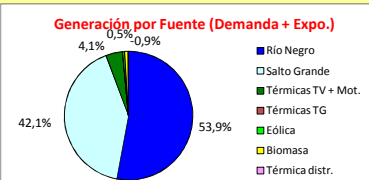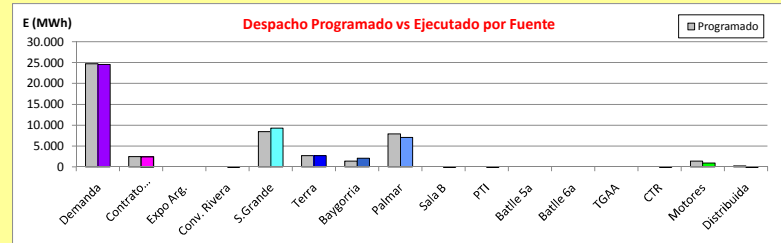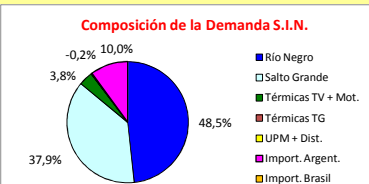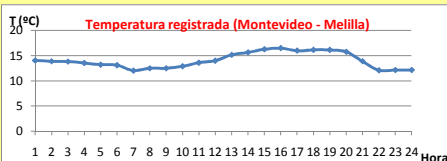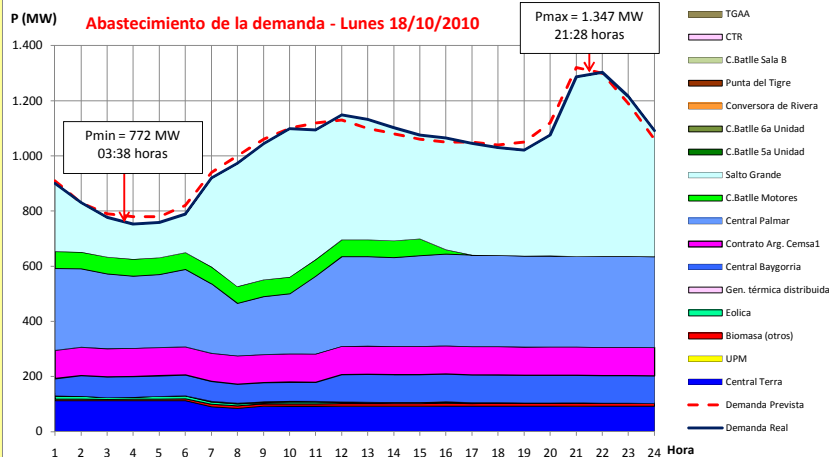

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

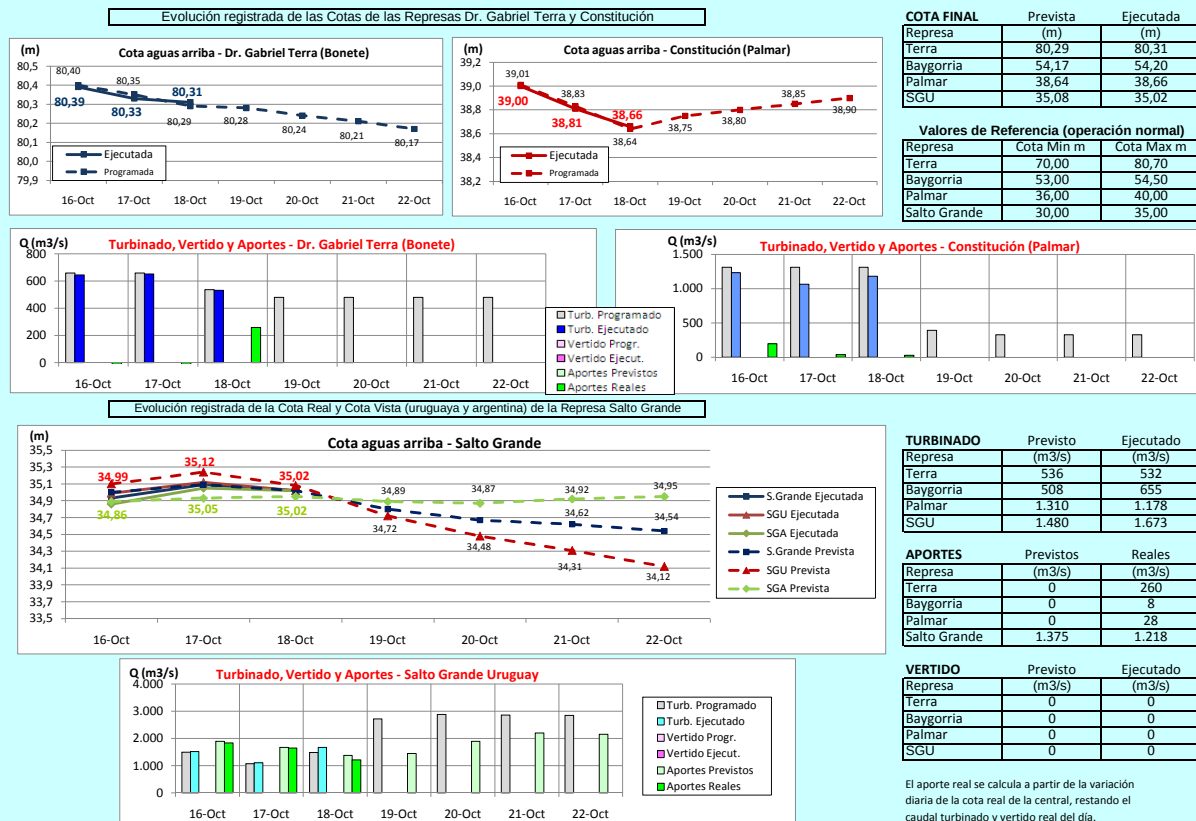

OBSERVACIONES

La demanda resultó apenas un 0,6% inferior a la prevista. Se registró generación eólica por aprox. 5 MW medios, especialmente en horas de la madrugada) y también algo de biomasa (aprox. 8,6 MW). UPM consumió aprox. 16,6 MW de la red (se encuentra en mantenim.).

Hubo disponibilidad de 103 MW de contrato Cernsa1 con Argentina, prevista indisponible en la programación semanal, pero informada disponible el día domingo.

La cota vista de Uruguay igualó a la argentina, previéndose hasta finales de la semana un uso más intensivo de S.Grande por parte de Uruguay.

Hubo una reprogramación del despacho a partir de la hora 16, por un aumento en la previsión de aportes en S.Grande, más notorio para la semana 43.

Esto hizo bajar el valor del agua de Salto Grande, despachándose más de lo previsto del mismo y sacándose de servicio los motores de C.Battle a partir de esa hora.

Hubo asimismo algunos aportes no previstos en Terra, y su cota terminó levemente por encima de lo previsto. La U4 salió hoy a las 7h en manten. programado hasta el 29/10.

Baygorria U1 y U2 fuera de servicio de 7 a 9h y de 9 a 12h respectivam. Palmar pruebas en c/u de las tres unidades entre las 7 y las 11 horas, por lo que generó algo menos de lo previsto.