








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


Martes 8 de Marzo de 2011

Generación Térmica (MWh)		08-Mar
Central Batlle		4.748
• Sala B		1.144
• 5a		0
• 6a		2.430
• Motores		1.174
Central La Tablada		4.513
Central P. del Tigre		2.914
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.187
C. Baygorria		710
C. Palmar		783
C. Salto Grande		10.034
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.270
TOTAL Generación (MWh)		26.159
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.159
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		24.710
Diferencia (MWh)		1.449
Ejecutada - Programada		5,87%

Abastecimiento de la demanda - Martes 8/03/2011

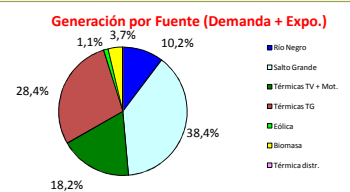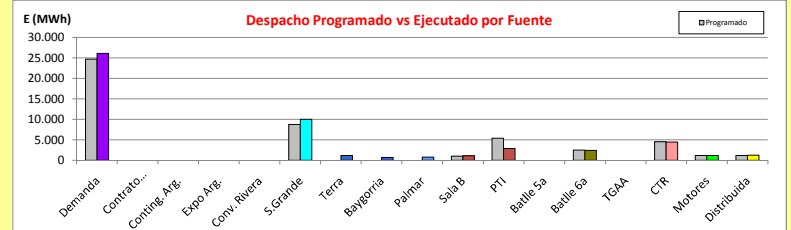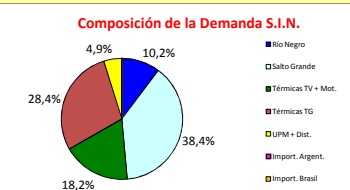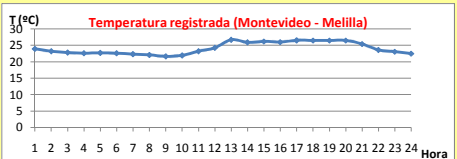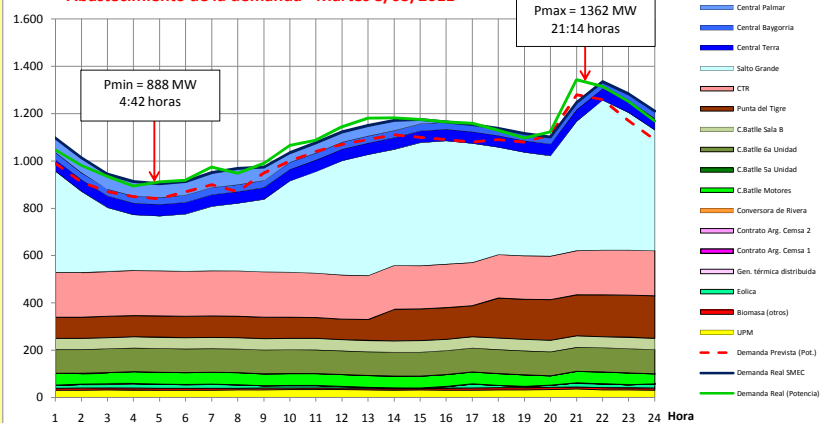

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

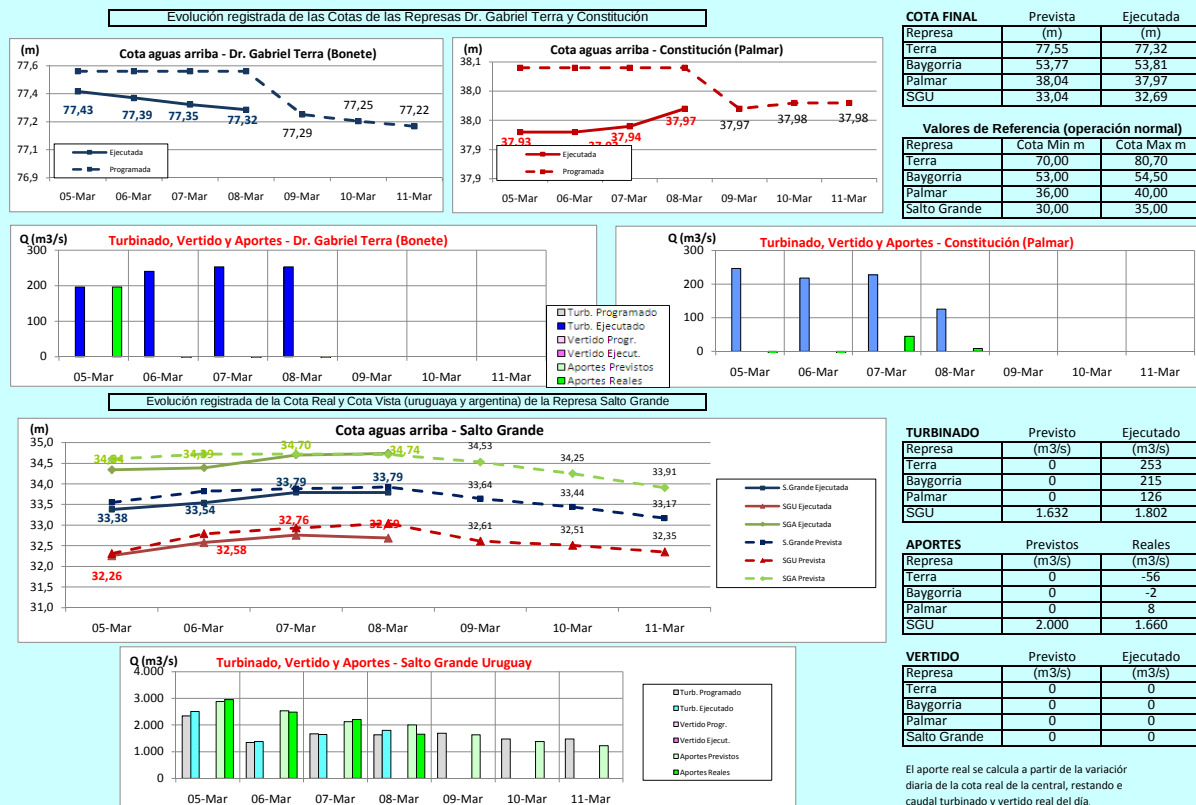

La demanda resultó un 5,87% superior a la prevista. Se registró una generación eólica de aprox. 12,3 MW medios hacia el final del día, y generación con biomasa por aprox. 41,4 MW medios (3,4 MW de Bioener, 32,7 MW de UPM 1,8 MW de Weyerhaeuser, 3,2 MW de Galofer). No hubo generación térmica distribuida (Zendeleather retornaría en el correr de esta semana).

Debido a un desperfecto operativo en el motor 2 de C. Batlle y a las restricciones de agua de PTA, se generó con el Río Negro.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata