
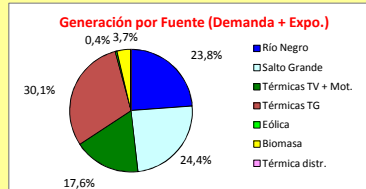
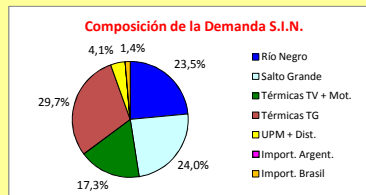
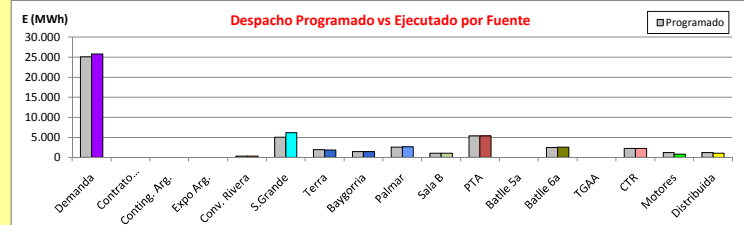
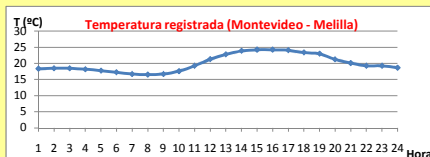


Generación Térmica (MWh)		16-Mar
Central Battle		4.473
• Sala B		1.083
• 5a		0
• 6a		2.549
• Motores		840
Central La Tablada		2.293
Central P. del Tigre		5.361
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.888
C. Baygorria		1.480
C. Palmar		2.688
C. Salto Grande		6.206
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		363
• Rivera		363
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.054
TOTAL Generación (MWh)		25.806
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.806
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.050
---------------------------------	---------------

Diferencia (MWh)	756
Ejecutada - Programada	3,02%

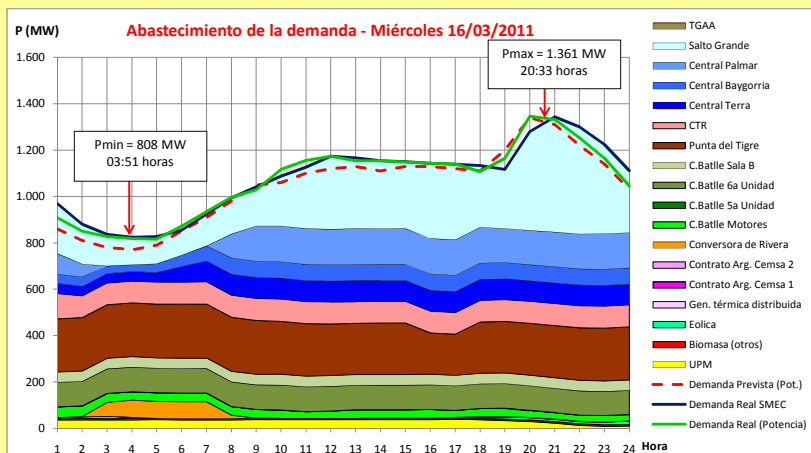

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

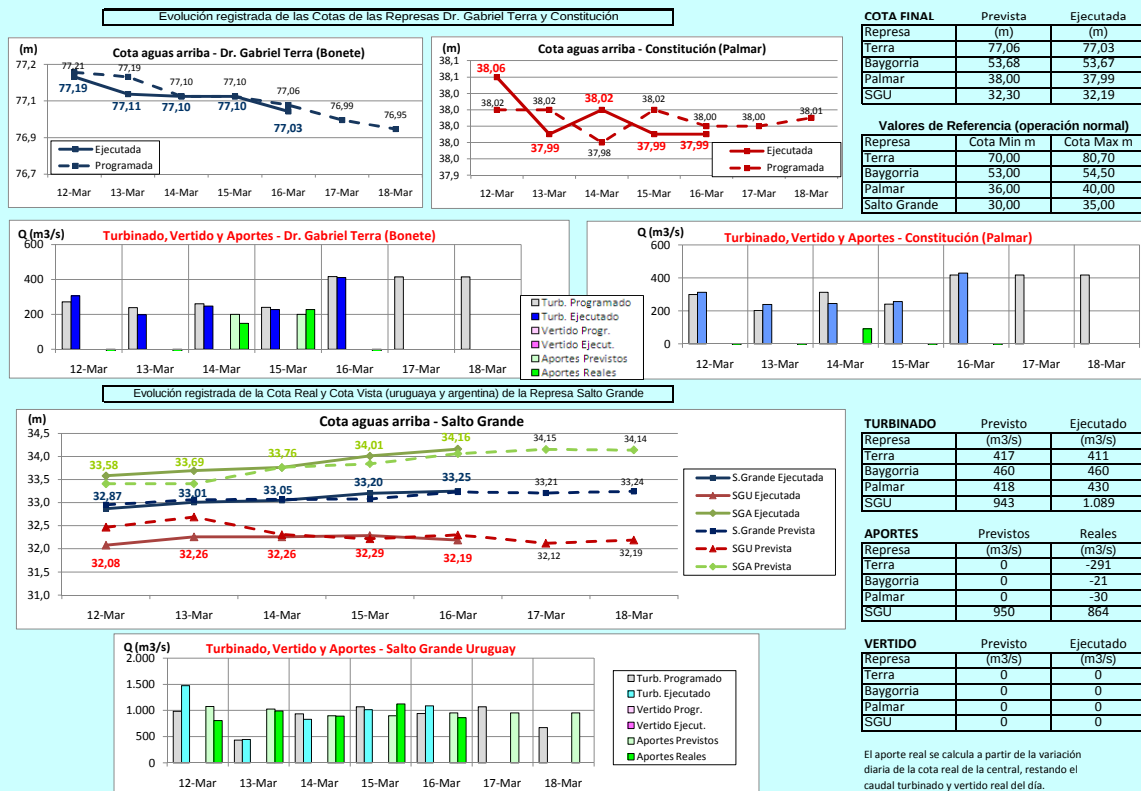

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3% superior a la prevista, aunque del orden de 2.2 GWh inferior a la registrada el pasado miércoles (Carnaval), con temperaturas notoriamente más bajas (3 a 6°C menores) aunque bastante más altas que el día de ayer (martes), del orden de 2 a 8°C, lo cual podría explicar el desvío al alza en la demanda.

Se registró muy escasa generación eólica, aprox. 5 MW medios (algo más intensa en horas de la madrugada y de noche) y generación con biomasa por aprox. 40 MW medios (33 MW de UPM que bajó su generación a última hora, 1.9 MW de Weyerhaeuser, 4.8 MW de Galofer). Biower no generó por mantenimiento mensual y no hubo generación térmica distribuida.

No hubo disponibilidad de contrato con Argentina, ni de importación de carácter contingente, por falta de disponibilidad de fuel-oil en Argentina.

Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera de madrugada entre las horas 3 y 7, como estaba programado.

No se contó con gas para despachar con dicho combustible unidades de PTA, por lo que éstas se despacharon con gas-oil. PTA3 salió entre las horas 16 y 17.

La 5a Unidad de C.Battle continúa indisponible por reparaciones en la turbina (prevista disp. 12/5), así como una unidad de PTA (reemplazo de álabes, hasta 31/3), 3 motores de CB, TGAA, la U4 de SG y la U2 de Terra (hasta 25/3). Asimismo a la hora 1 salió por dos días CTR1.

El Río Negro se despachó durante todo el día, a excepción de Palmar en horas de la madrugada. Salto Grande se despachó algo más respecto de lo previsto, para cubrir la mayor demanda registrada.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata