
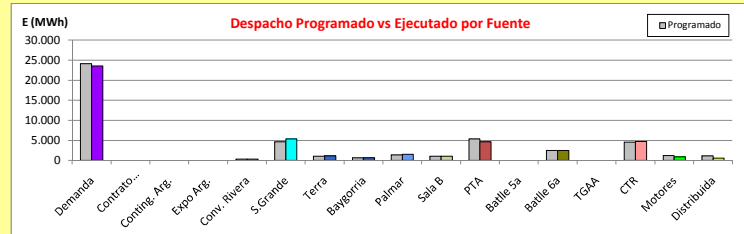
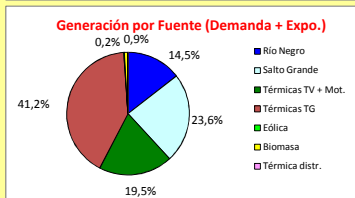
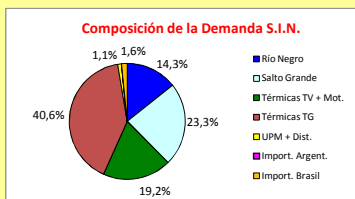
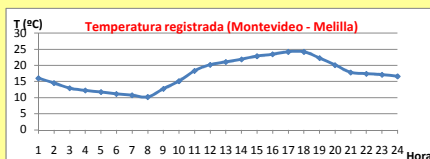


Generación Térmica (MWh)		19-Mar
Central Battle		4.455
• Sala B		1.064
• 5a		0
• 6a		2.475
• Motores		916
Central La Tablada		4.733
Central P. del Tigre		4.680
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.112
C. Baygorria		663
C. Palmar		1.530
C. Salto Grande		5.397
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		366
• Rivera		366
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		675
TOTAL Generación (MWh)		23.512
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	23.512
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	24.110
---------------------------------	---------------

Diferencia (MWh)	-598
Ejecutada - Programada	-2,48%

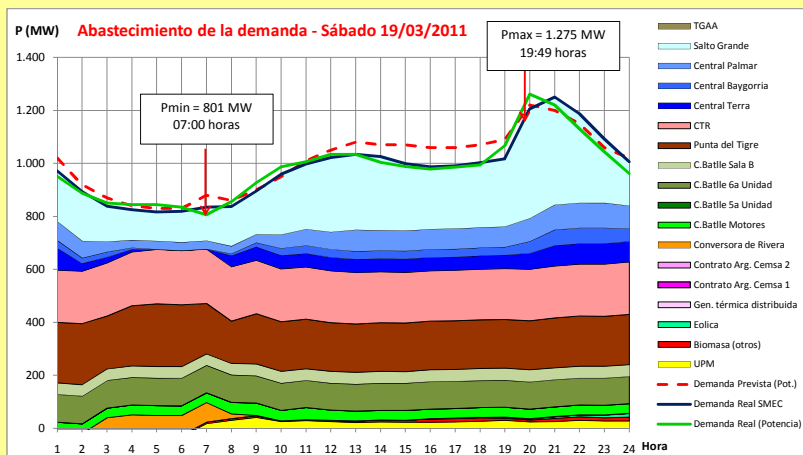



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

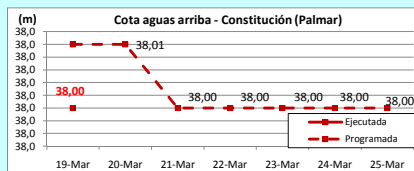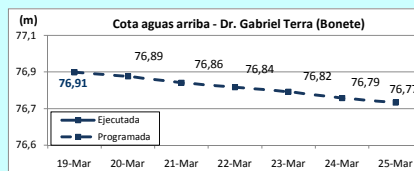


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76.91	76.91
Baygorria	53.62	53.60
Palmar	38.01	38.00
SGU	32.15	32.10

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70.00	80.70
Baygorria	53.00	54.50
Palmar	36.00	40.00
Salto Grande	30.00	35.00

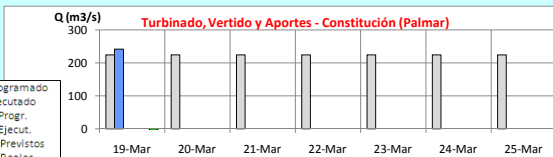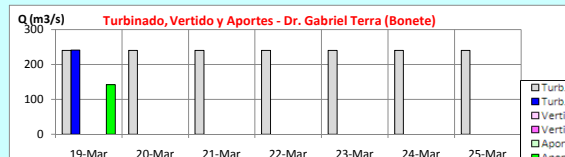

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

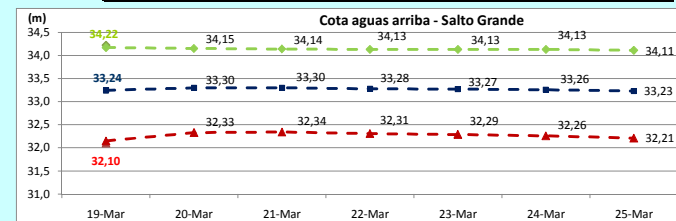

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	240	241
Baygorria	219	204
Palmar	225	242
SGU	874	1.125

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	142
Baygorria	0	-13
Palmar	0	-7
SGU	950	1.063



VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,98% inferior a la prevista.
Se registró una generación eólica de aprox. 2,24 MW medios (algo más intensa en horas de la madrugada) y generación con biomasa por aprox. 29,5 MW medios (1,97 MW de Weyerhaeuser, 5,39 MW de Galofer, 1,82 MW de Bioener y 20,31 MW de UPM)

Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Convertora de Rivera de madrugada entre las horas 3 y 8.
Se contó con aportes en Terra, no previstos.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata