




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 25 de abril de 2011


Generación Térmica (MWh)		25-abr
Central Battle		3.066
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		1.972
• Motores		1.099
Central La Tablada		0
Central P. del Tigre		5.852
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		191
C. Baygorria		113
C. Palmar		0
C. Salto Grande		14.135
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		516
• Rivera		516
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.163
TOTAL Generación (MWh)		25.035
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

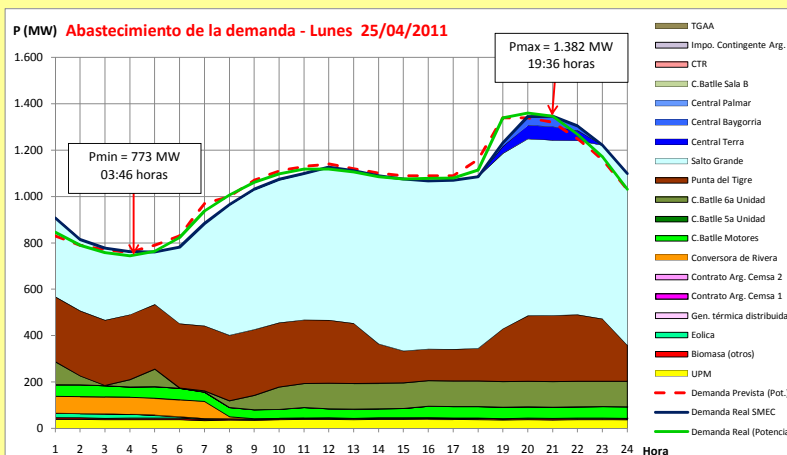

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.035
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.280
Diferencia (MWh)		-245
Ejecutada - Programada		-0.97%

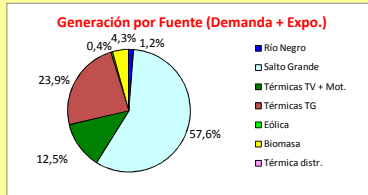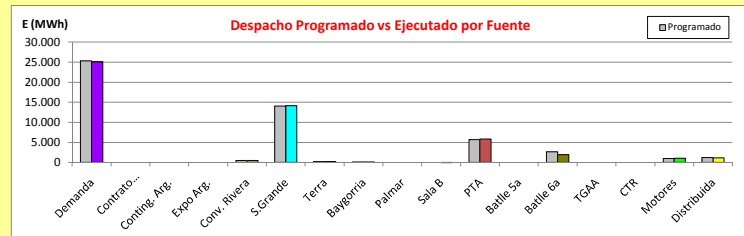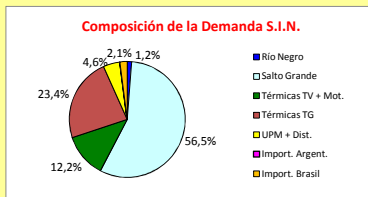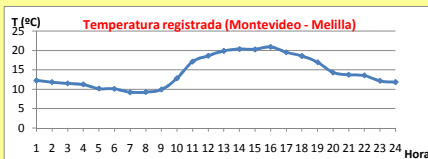

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

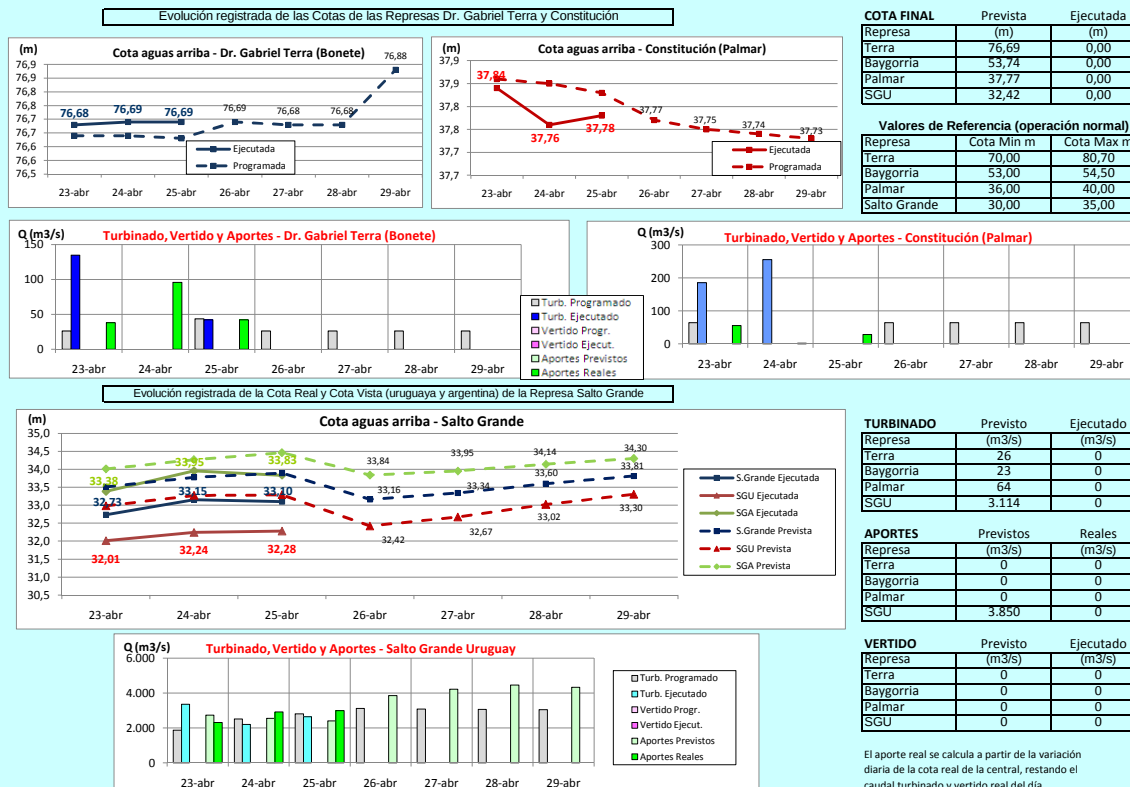

La demanda resultó 0,97 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 4,4 MW medios aprox. (primeras horas del día) y buena generación con biomasa por aprox. 44,9 MW medios, de los cuales: 37,9 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser; 4 MW de Liderdat
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en casi todas las horas

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata