



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






martes 26 de abril de 2011

Generación Térmica (MWh)		26-abr
Central Battle		3.220
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.629
• Motores		595
Central La Tablada		-1
Central P. del Tigre		3.434
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		442
C. Baygorria		107
C. Palmar		0
C. Salto Grande		16.674
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		508
• Rivera		508
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.199
TOTAL Generación (MWh)		25.584
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 25.584
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 25.300

Diferencia (MWh) 284
Ejecutada - Programada 1,12%

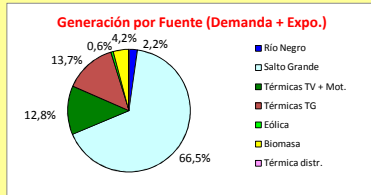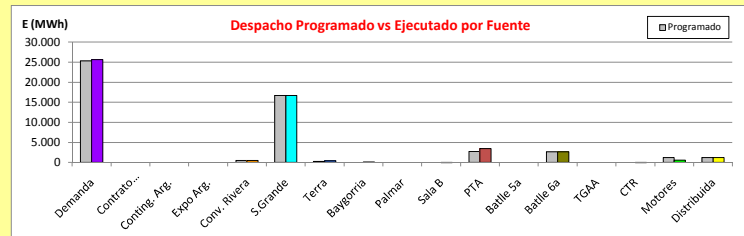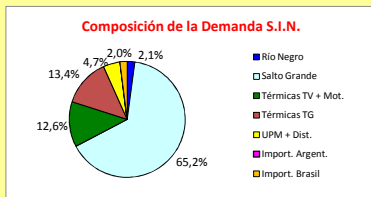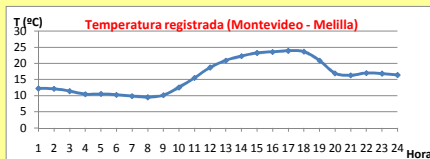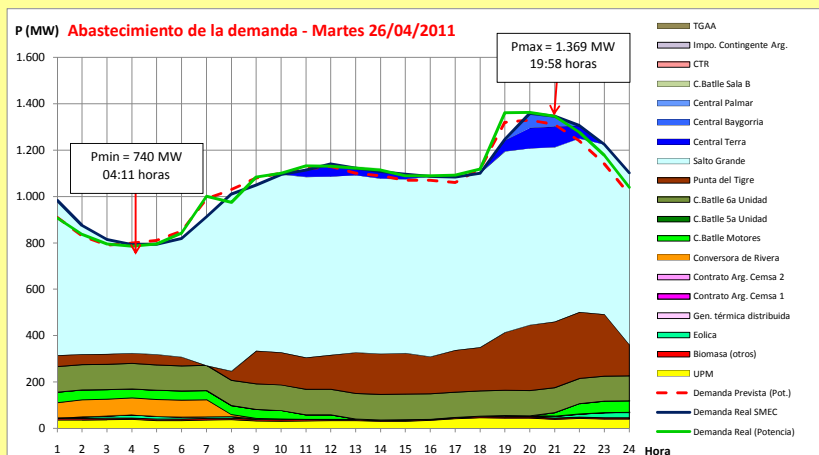

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

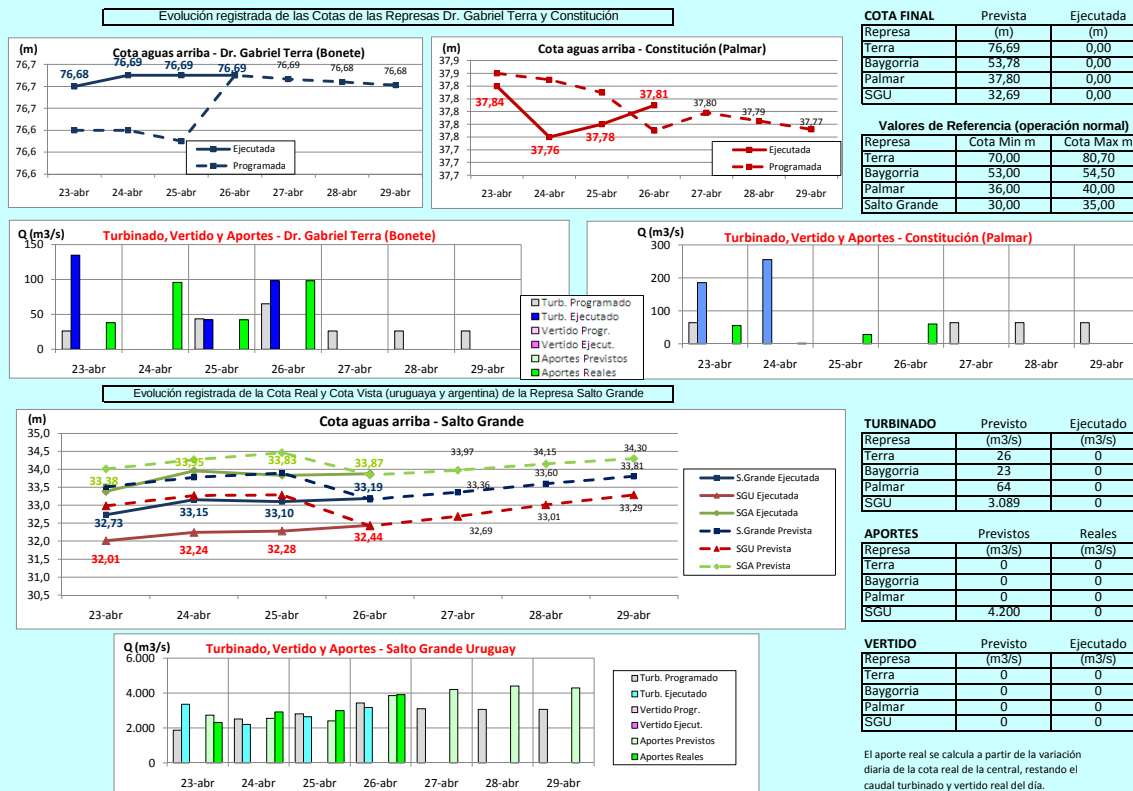

La demanda resultó 1,12 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 6,6 MW medios aprox. (primeras y últimas horas del día) y buena generación con biomasa por aprox. 44,1 MW medios, de los cuales: 37,2 MW de UPM; 2,9 MW de Weyerhaeuser; 4 MW de Liderdat
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera 70 MW de 0 a 7.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata