



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






jueves 5 de mayo de 2011

Generación Térmica (MWh)		05-may
Central Battle		3.832
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.510
• Motores		1.326
Central La Tablada		127
Central P. del Tigre		6.620
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		194
C. Baygorria		95
C. Palmar		0
C. Salto Grande		13.184
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.450
• Rivera		1.450
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.543
TOTAL Generación (MWh)		27.045
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 27.045
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 27.170

Diferencia (MWh) -125
Ejecutada - Programada -0,46%

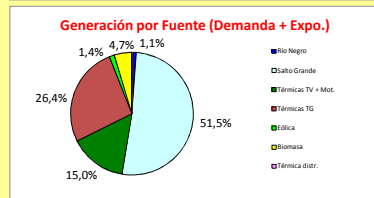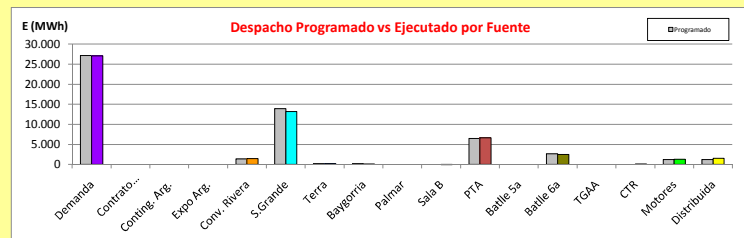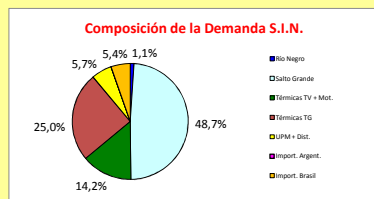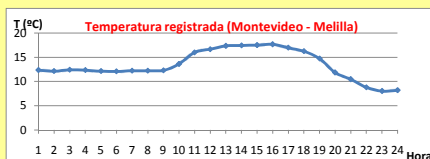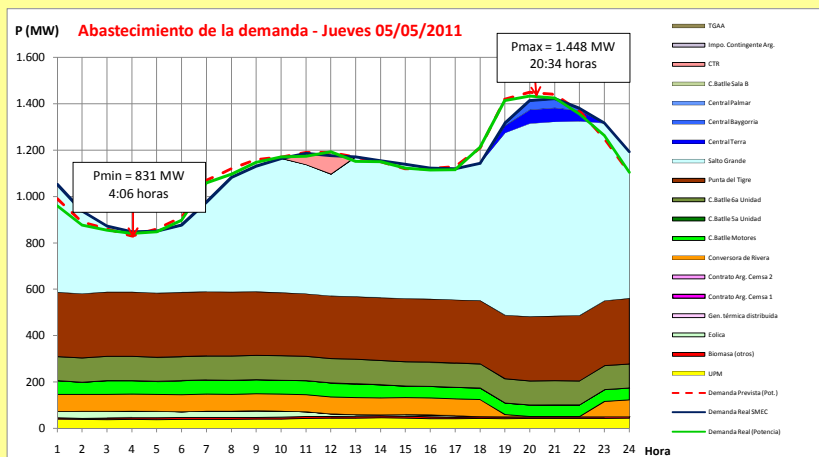

EVOLUCIÓN DE los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

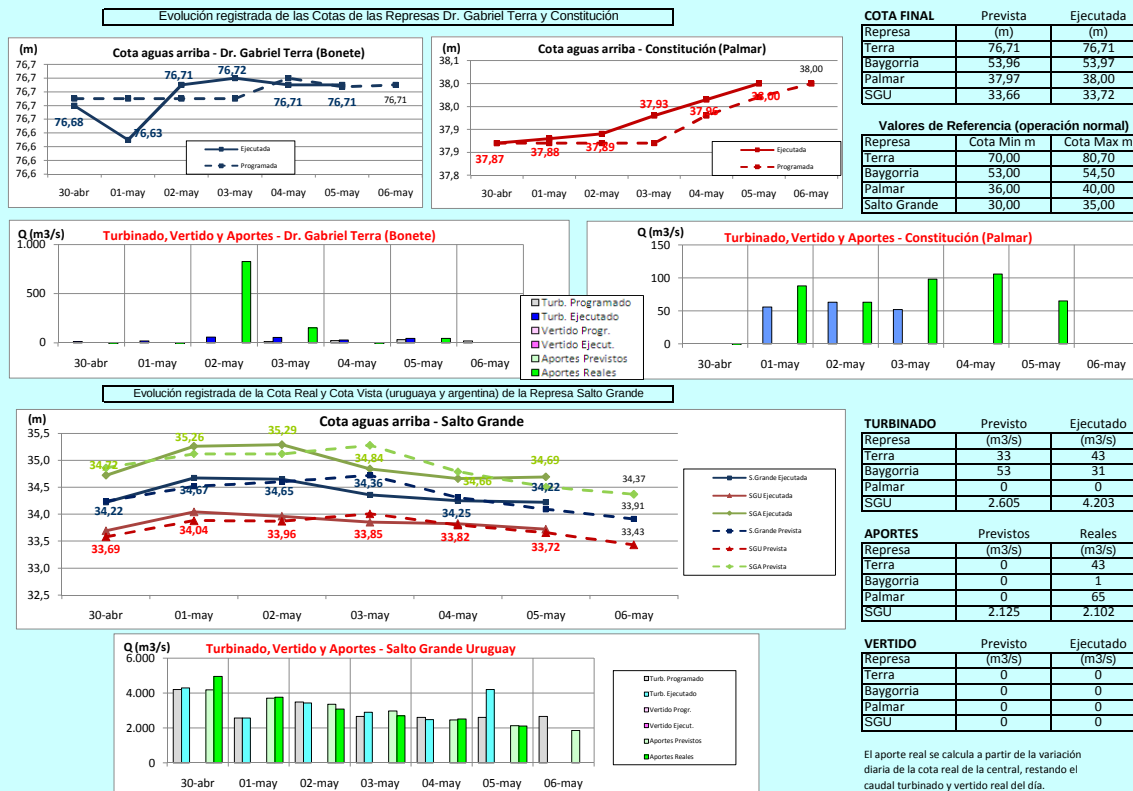

La demanda resultó 0,46 % inferior a la prevista
Se registró buena generación eólica, por aprox 14,8 MW medios aprox. (durante todo el día) y generación con biomasa por aprox. 50,1 MW medios, de los cuales: 2,7 MW de Weyerhaeuser; 5,4 MW de Bioener; 41,9 MW de UPM
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas valle y resto.
Durante 1 hora de la mañana se realizaron pruebas en la unidad 2 de CTR, totalizando unos 129 MWh generados.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata