
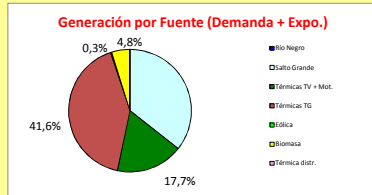
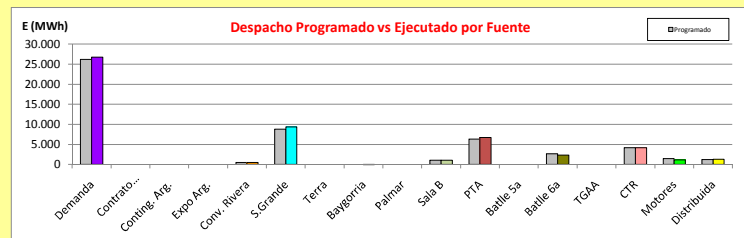
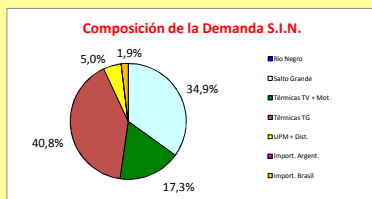
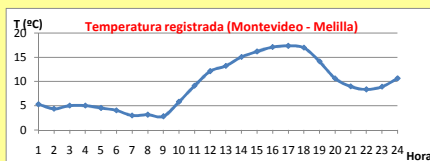



Generación Térmica (MWh)		09-may
Central Battle		4.637
• Sala B		1.095
• 5a		0
• 6a		2.357
• Motores		1.185
Central La Tablada		4.211
Central P. del Tigre		6.702
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		-8
C. Palmar		0
C. Salto Grande		9.336
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		515
• Rivera		515
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.341
TOTAL Generación (MWh)		26.735
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.735
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh)	26.180
Diferencia (MWh)	555
Ejecutada - Programada	2,12%

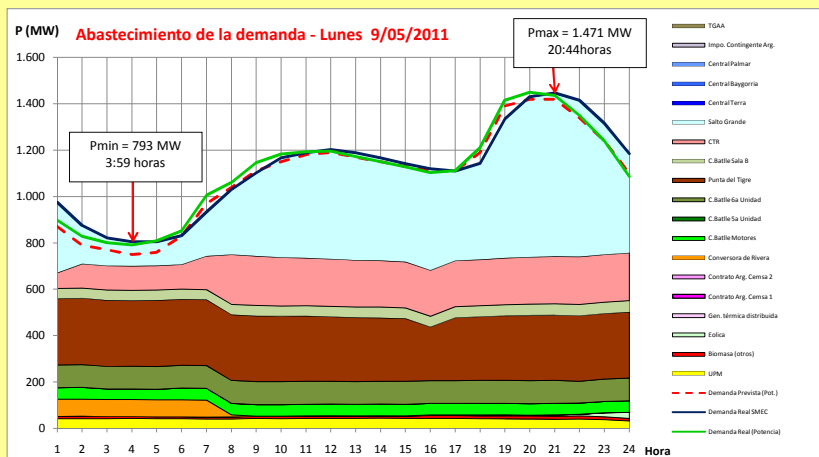

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

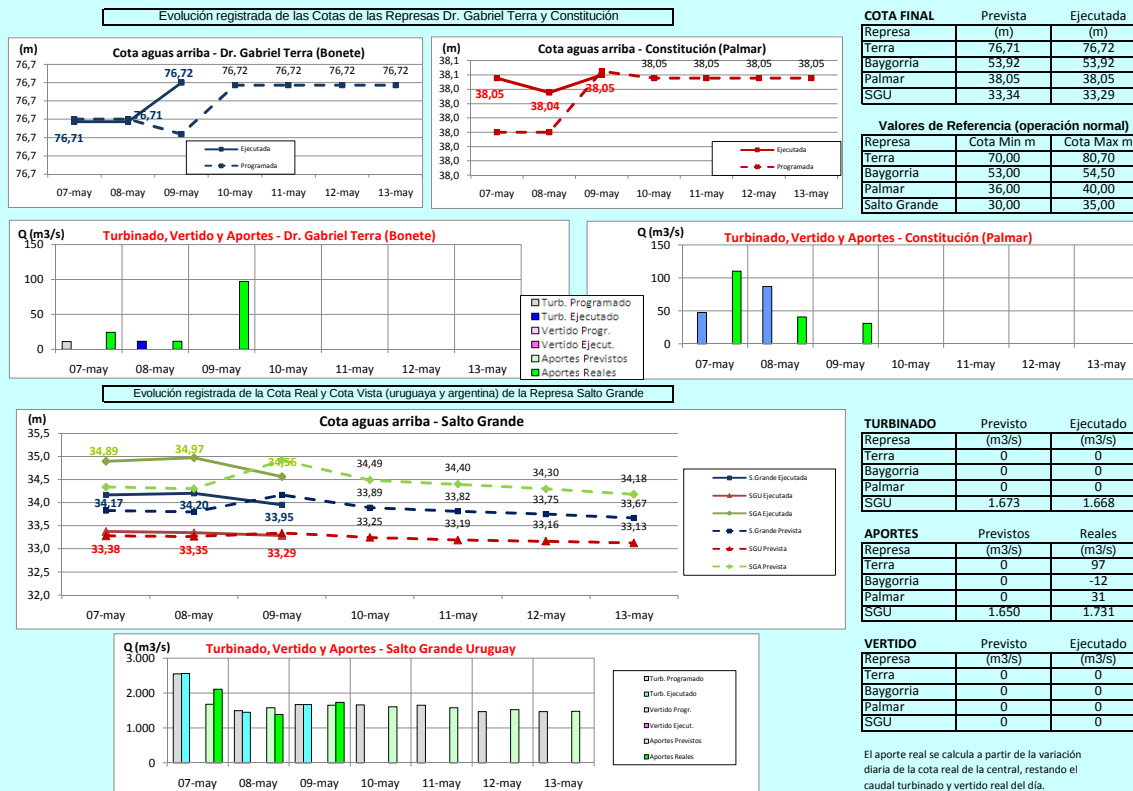

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,71	76,72
Baygorria	53,92	53,92
Palmar	38,05	38,05
SGU	33,34	33,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.673	1.668

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	97
Baygorria	0	-12
Palmar	0	31
SGU	1.650	1.731

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,12 % superior a la prevista. Mientras que se registraron bajas temperaturas en las primeras horas del día. Se registró escasa generación eólica, por aprox 3,28 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 52,9 MW medios, de los cuales: 2,9 MW de Weyerhaeuser; 4,1 MW de Bioener; 41,8 MW de UPM; 4,1 MW de Galofer. No hubo generación térmica distribuida. No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados. Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas valle.