
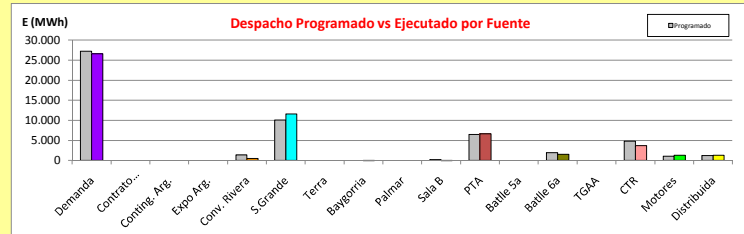
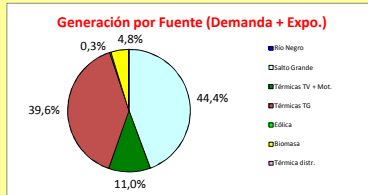
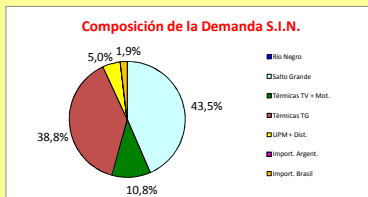
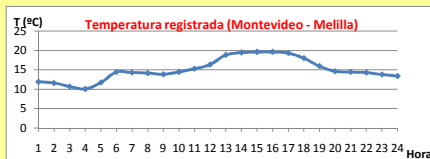


Generación Térmica (MWh)		12-may
Central Battle		2.873
• Sala B		-4
• 5a		1.568
• 6a		1.309
• Motores		3.714
Central La Tablada		6.615
Central P. del Tigre		0
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		-6
C. Palmar		0
C. Salto Grande		11.581
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		509
• Rivera		509
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.325
TOTAL Generación (MWh)		26.612
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0




DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.612
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh)		27.200
--------------------------	--	--------

Diferencia (MWh)		-588
Ejecutada - Programada		-2,16%

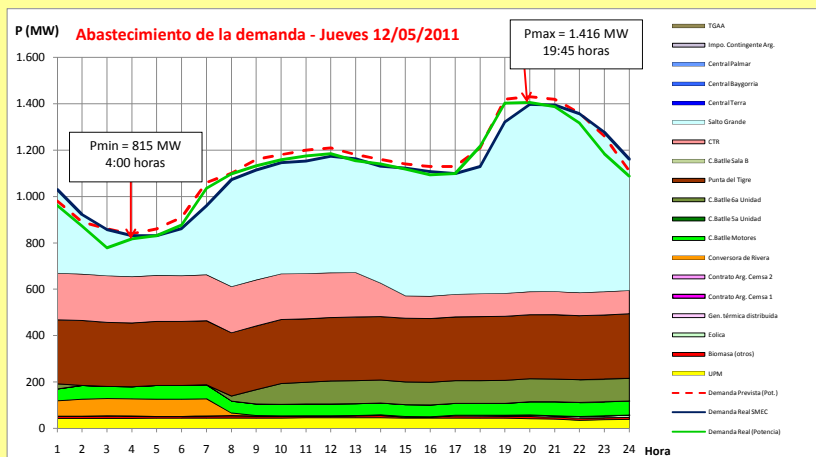

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

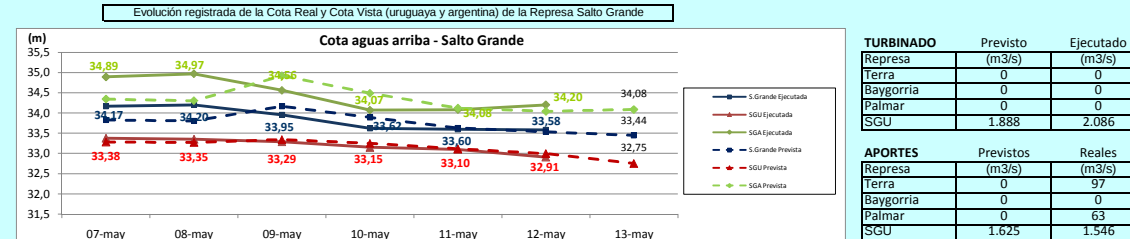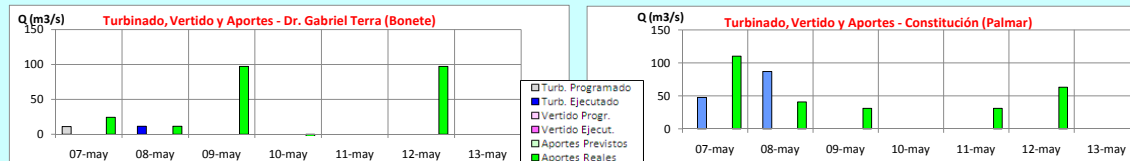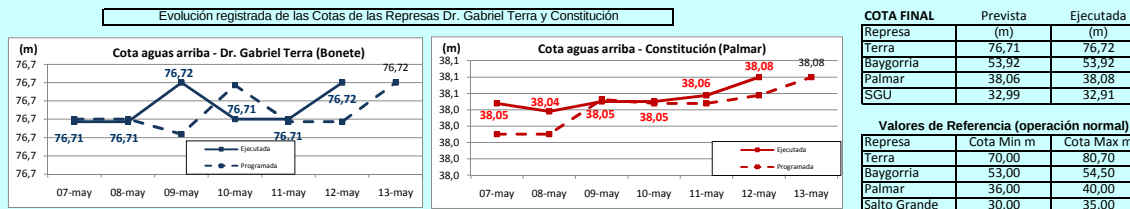

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,71	76,72
Baygorria	53,92	53,92
Palmar	38,06	38,08
SGU	32,99	32,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.888	2.086

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	97
Baygorria	0	0
Palmar	0	63
SGU	1.625	1.546

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

La demanda resultó 2,16% inferior a la prevista.
Se registró una escasa generación eólica por aprox 3,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 52,4 MW medios, de los cuales: 2,9 MW de Weyerhaeuser; 43,7 MW de UPM; 5,7 MW de Galofer
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas valle

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata