
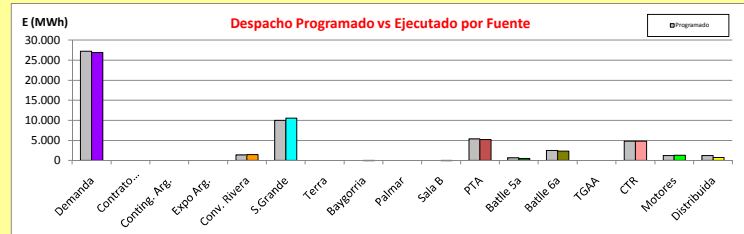
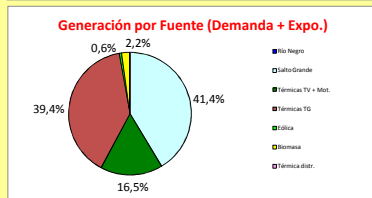
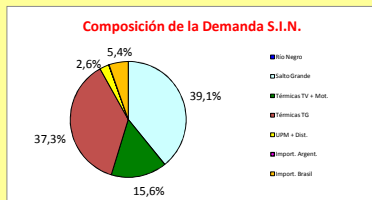
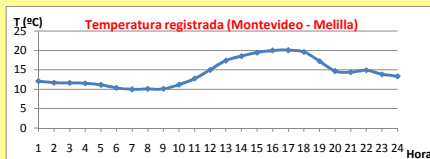


Generación Térmica (MWh)		19-may
Central Battle		4.184
• Sala B		-4
• 5a		504
• 6a		2.359
• Motores		1.325
Central La Tablada		4.802
Central P. del Tigre		5.209
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		-7
C. Palmar		0
C. Salto Grande		10.516
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.455
• Rivera		1.455
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		711
TOTAL Generación (MWh)		26.870
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.870
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh)		27.180
--------------------------	--	--------

Diferencia (MWh)		-310
Ejecutada - Programada		-1,14%

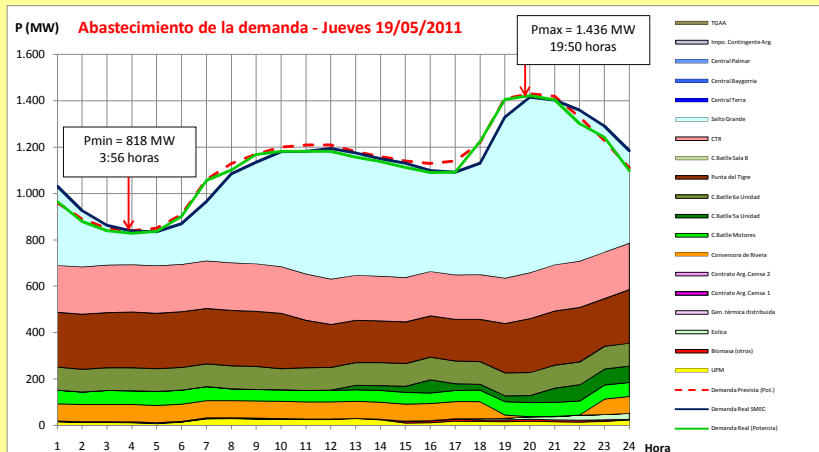

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

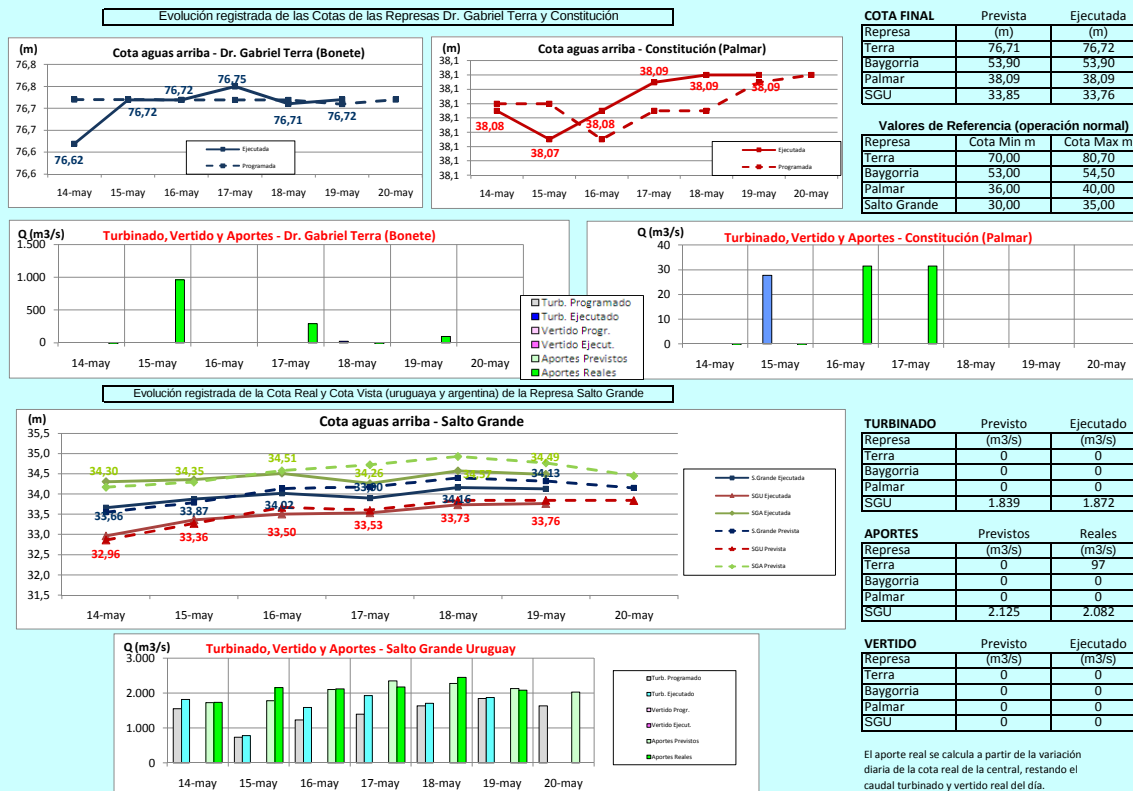

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,14 % inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por aprox 6,6 MW medios aprox. (durante todo el día) y generación con biomasa por aprox.23,9 MW medios, de los cuales: 3MW de Weyerhaeuser; 18,9 MW de UPM; 2 MW de Galofer. Bioener se encuentra fuera de servicio por tareas de mantenimiento.

No hubo generación térmica distribuida.

No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.

Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas valle y resto.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata