




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 20 de mayo de 2011


Generación Térmica (MWh)		20-may
Central Battle		4.570
• Sala B		-4
• 5a		945
• 6a		2.330
• Motores		1.299
Central La Tablada		3.795
Central P. del Tigre		4.858
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		77
C. Baygorria		58
C. Palmar		0
C. Salto Grande		11.397
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.450
• Rivera		1.450
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		552
TOTAL Generación (MWh)		26.757
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

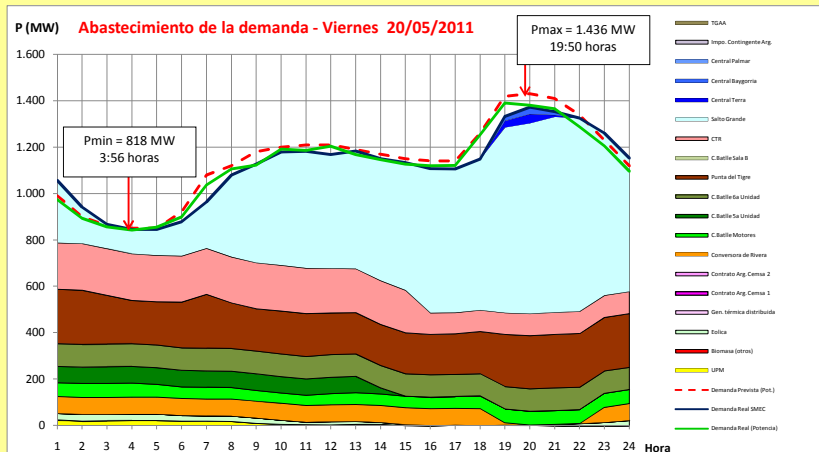

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.757
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.370
Diferencia (MWh)		-613
Ejecutada - Programada		-2,24%

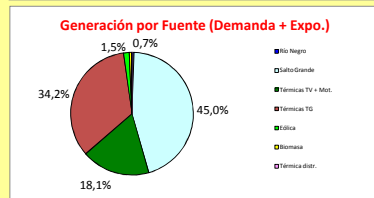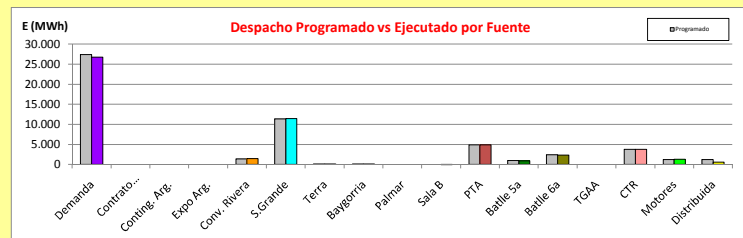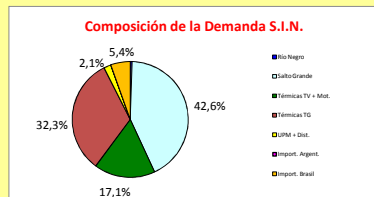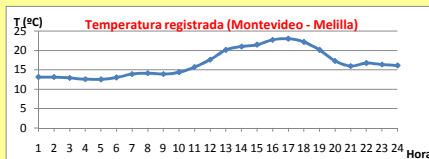

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

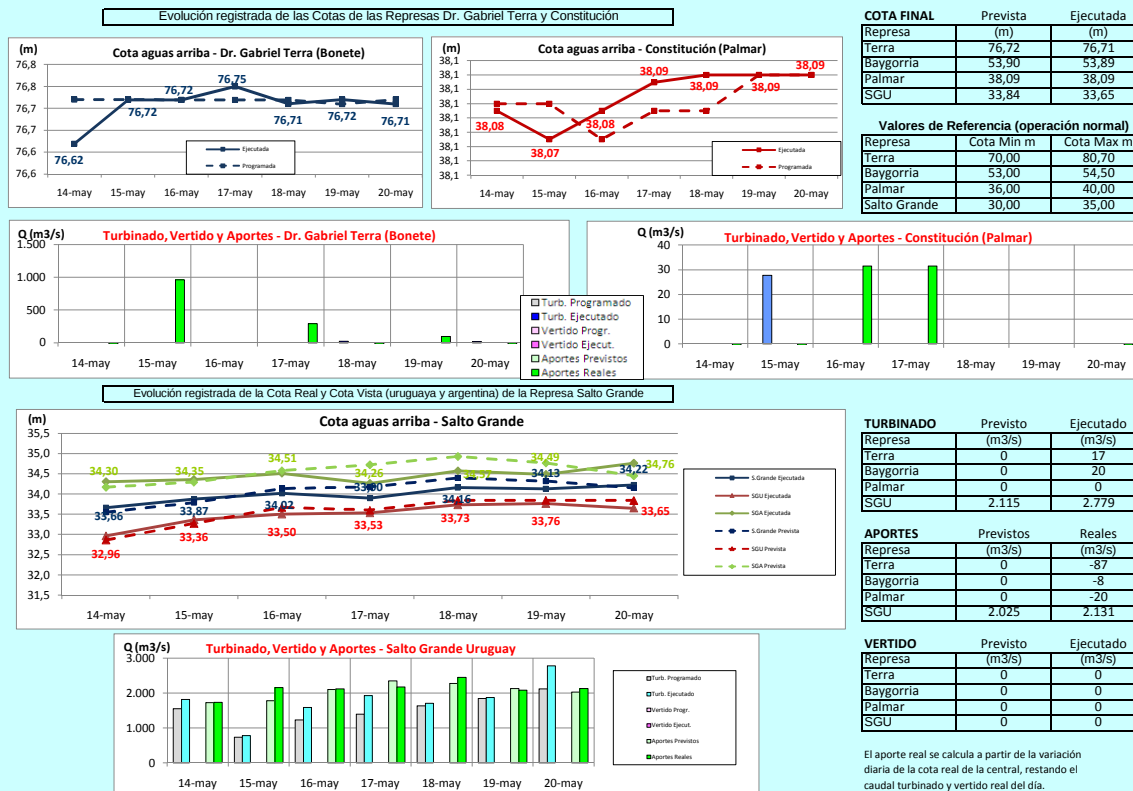

La demanda resultó 2,24 % inferior a la prevista.
Se registró muy buena generación eólica, por aprox 15,8 MW medios aprox. (primeras horas del día) y generación con biomasa por aprox. 8,6 MW medios, de los cuales: 8,4 MW de UPM
No hubo generación térmica distribuida.
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas valle y resto.
Se cerró el pico de demanda con Río Negro.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata