
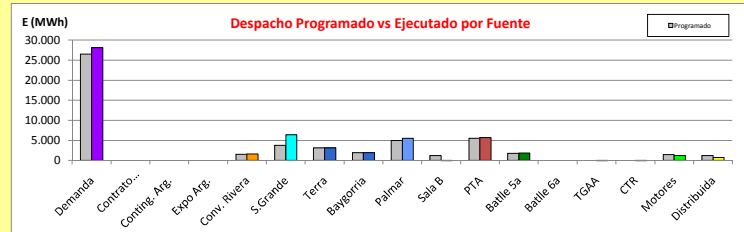
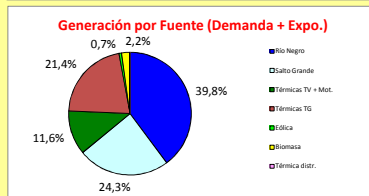
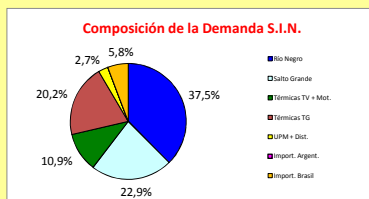
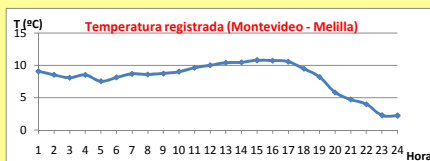



Generación Térmica (MWh)		04-jun
Central Battle		3.076
• Sala B		-4
• 5a		1.884
• 6a		0
• Motores		1.196
Central La Tablada		-1
Central P. del Tigre		5.680
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.115
C. Baygorria		1.927
C. Palmar		5.508
C. Salto Grande		6.433
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.619
• Rivera		1.619
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		766
TOTAL Generación (MWh)		28.124
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		28.124
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh)		26.480
Diferencia (MWh)		1.644
Ejecutada - Programada		6,21%

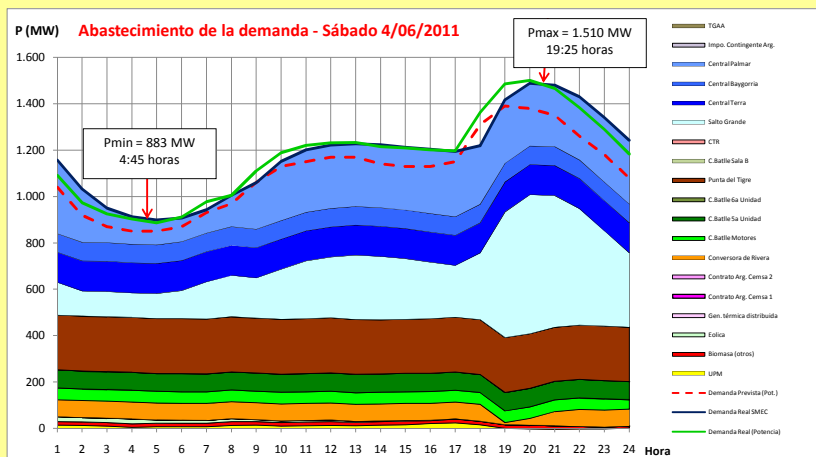

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

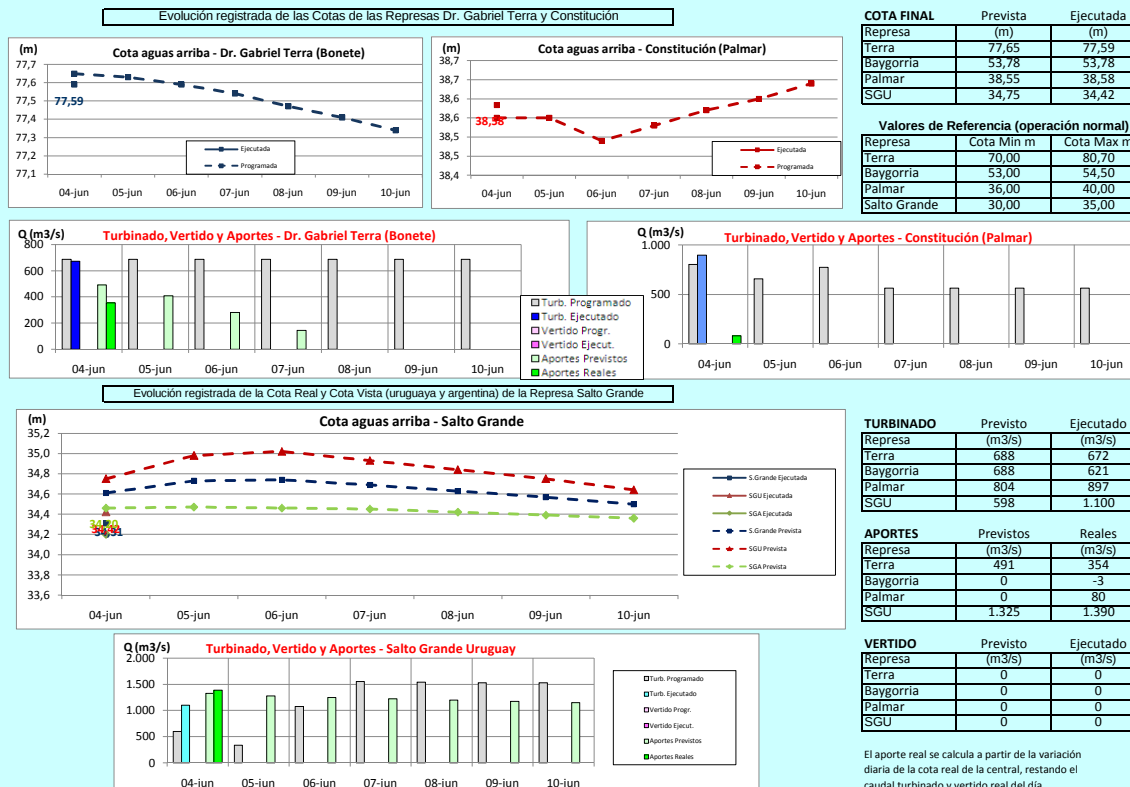

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,65	77,59
Baygorria	53,78	53,78
Palmar	38,55	38,58
SGU	34,75	34,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	688	672
Baygorria	688	621
Palmar	804	897
SGU	598	1.100

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	491	354
Baygorria	0	-3
Palmar	0	80
SGU	1.325	1.390

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

La demanda resultó 6,21% superior a la prevista
Se registró generación eólica, por aprox 8,1 MW medios aprox. (principalmente en las primeras horas del día) y generación con biomasa por aprox. 24,8 MW medios, de los cuales: 2,4 MW de Weyerhaeuser; 9,8 MW de UPM; 6,4 MW de Galofer; 6,2 MW de Bioener.
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en horas valle y resto.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata