
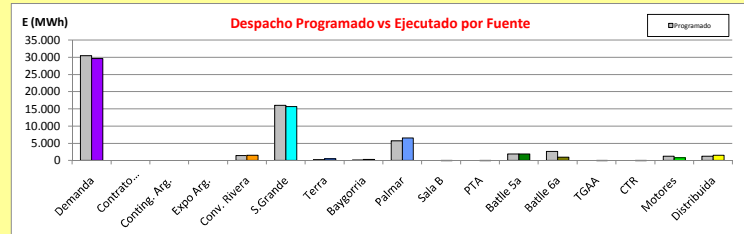
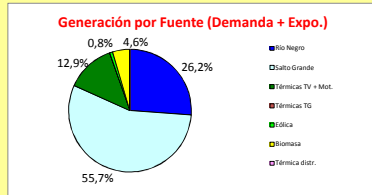
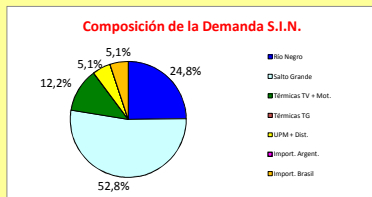
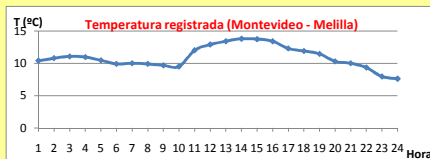


Generación Térmica (MWh)		21-jun
Central Battle		3.623
• Sala B		-5
• 5a		1.875
• 6a		962
• Motores		791
Central La Tablada		-2
Central P. del Tigre		-14
Central Maldonado		-1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		503
C. Baygorria		286
C. Palmar		6.565
C. Salto Grande		15.645
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.518
• Rivera		1.518
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.507
TOTAL Generación (MWh)		29.630
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		29.630
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh)		30.420
--------------------------	--	--------

Diferencia (MWh)		-790
Ejecutada - Programada		-2,60%

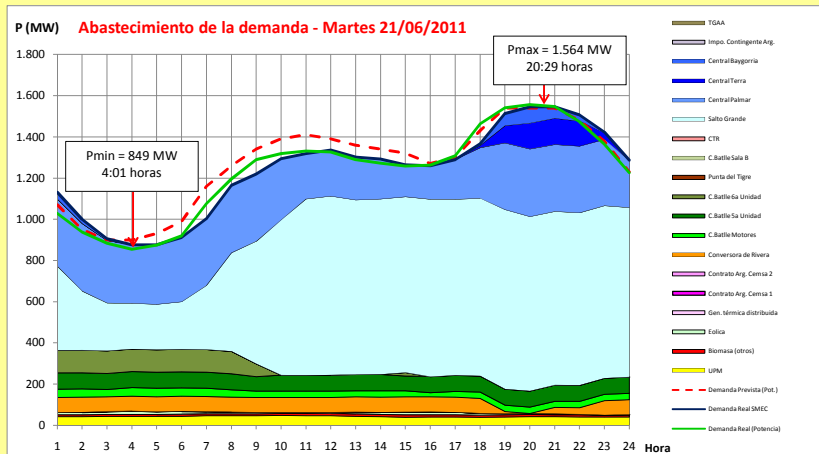

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

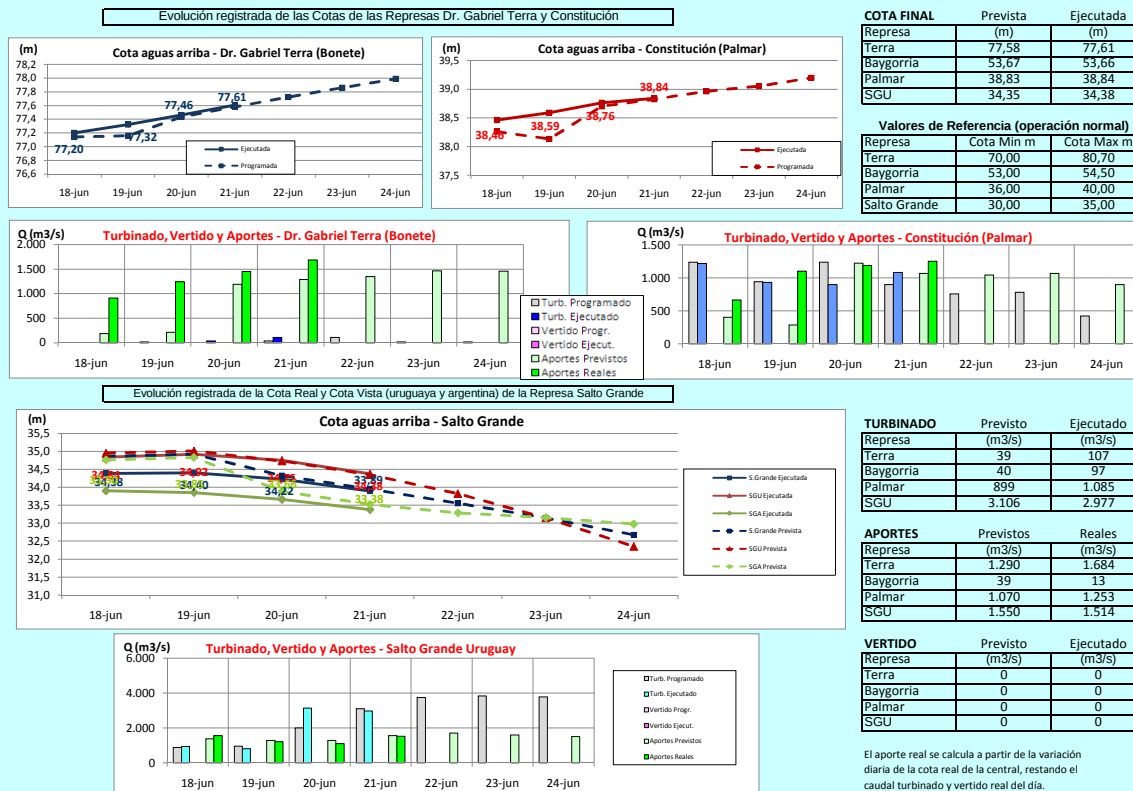

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,6% inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por aprox 9,1 MW medios aprox. (durante todo el día) y generación con biomasa por aprox. 54,5 MW medios, de los cuales: 2,8 MW de Weyerhaeuser; 43,5 MW de UPM; 8 MW de Galofer.

No hubo generación térmica distribuida

No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.

Se contó con energía proveniente de Brasil a través de la Conversora de Rivera en las horas resto y valle.

Debido a que la 6ta unidad de C. Battle ayer sufrió un desperfecto, en el pico dicha generación fue suministrada por las centrales del Río Negro.