



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 19 de julio de 2011






Generación Térmica (MWh)		19-jul
Central Batlle		1.528
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		1.290
• Motores		242
Central La Tablada		-42
Central P. del Tigre		270
Central Maldonado		-5
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.862
C. Baygorria		1.520
C. Palmar		7.855
C. Salto Grande		17.167
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Río Negro		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		1.305
TOTAL Generación (MWh)		31.460

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	31.460
(en hornos de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 31.010

Diferencia (MWh)	450
Ejecutada - Programada	1,45%

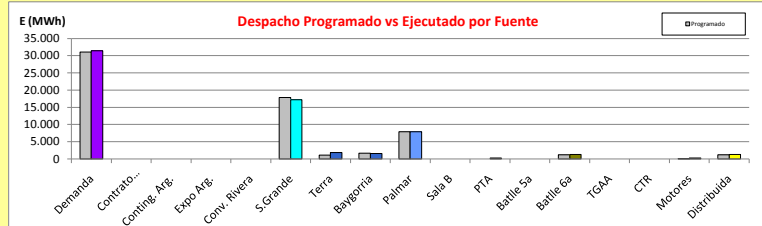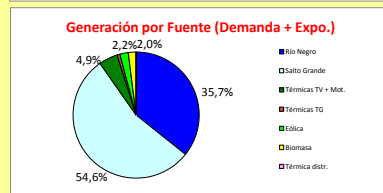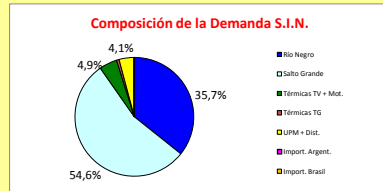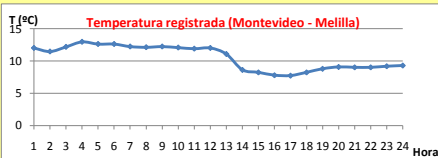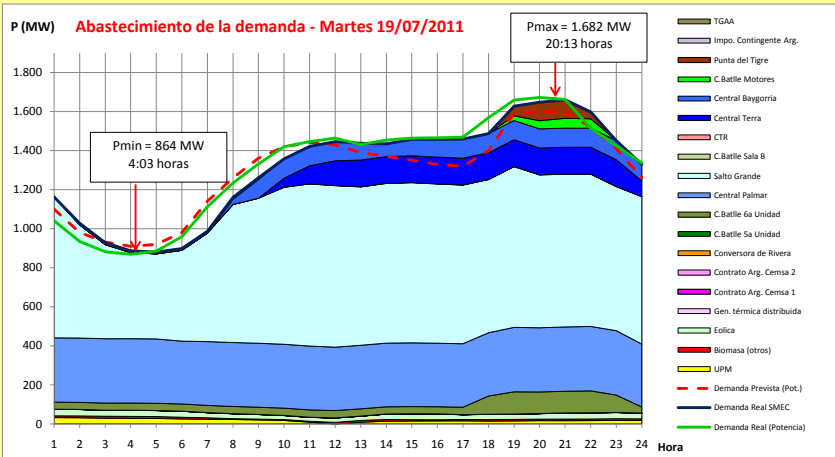

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

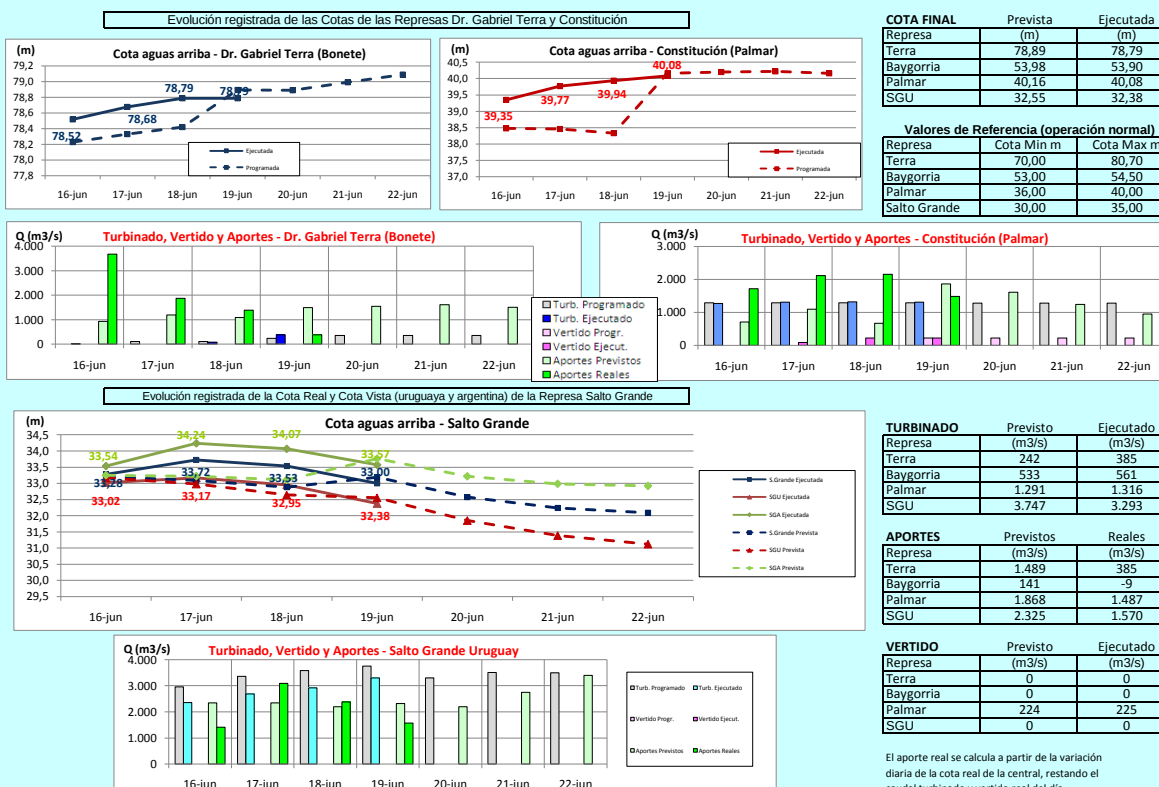

La demanda resultó 1,45% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 28,5 MW medios aprox. (durante todo el día) y generación con biomasa por aprox. 27,8 MW medios, de los cuales: 2,6 MW de Weyerhaeuser; 18,6 MW de UPM; 4,9 MW de Galofer; 1,6 MW de Alur
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
No se convocó energía de Brasil
Se cubrió el pico de demanda con Punta del Tigre.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata