








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 30 de julio de 2011

Generación Térmica (MWh)		30-jul
Central Batlle		159
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		162
Central La Tablada		-49
Central P. del Tigre		286
Central Maldonado		-5
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.304
C. Baygorria		622
C. Palmar		6.400
C. Salto Grande		19.983
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		1.242
TOTAL Generación (MWh)		29.942
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		146
• Hidráulica		146
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		29.796
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		29.350
Diferencia (MWh)		446
Ejecutada - Programada		1.52%

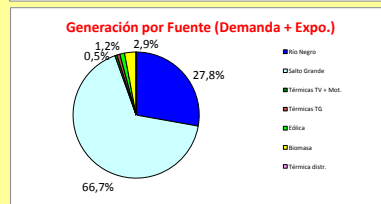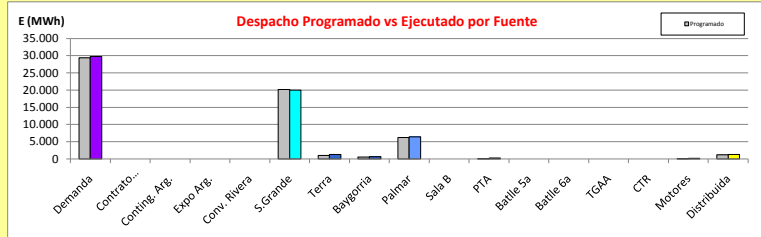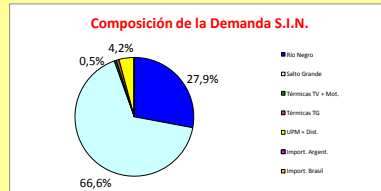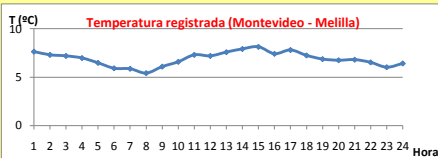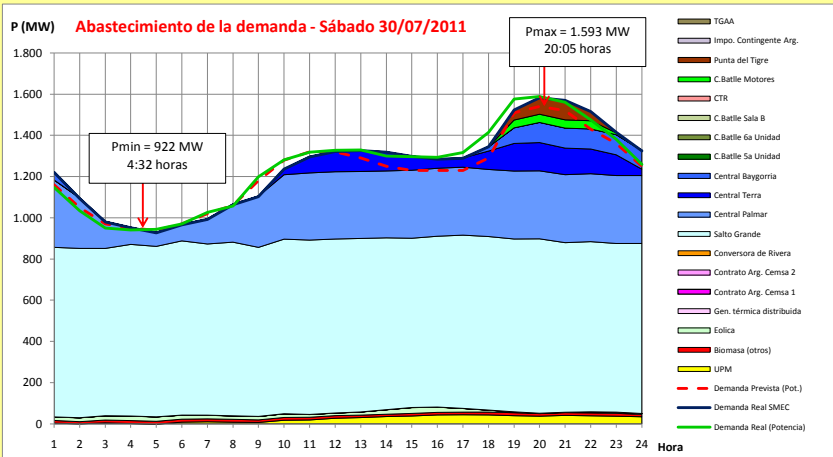

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

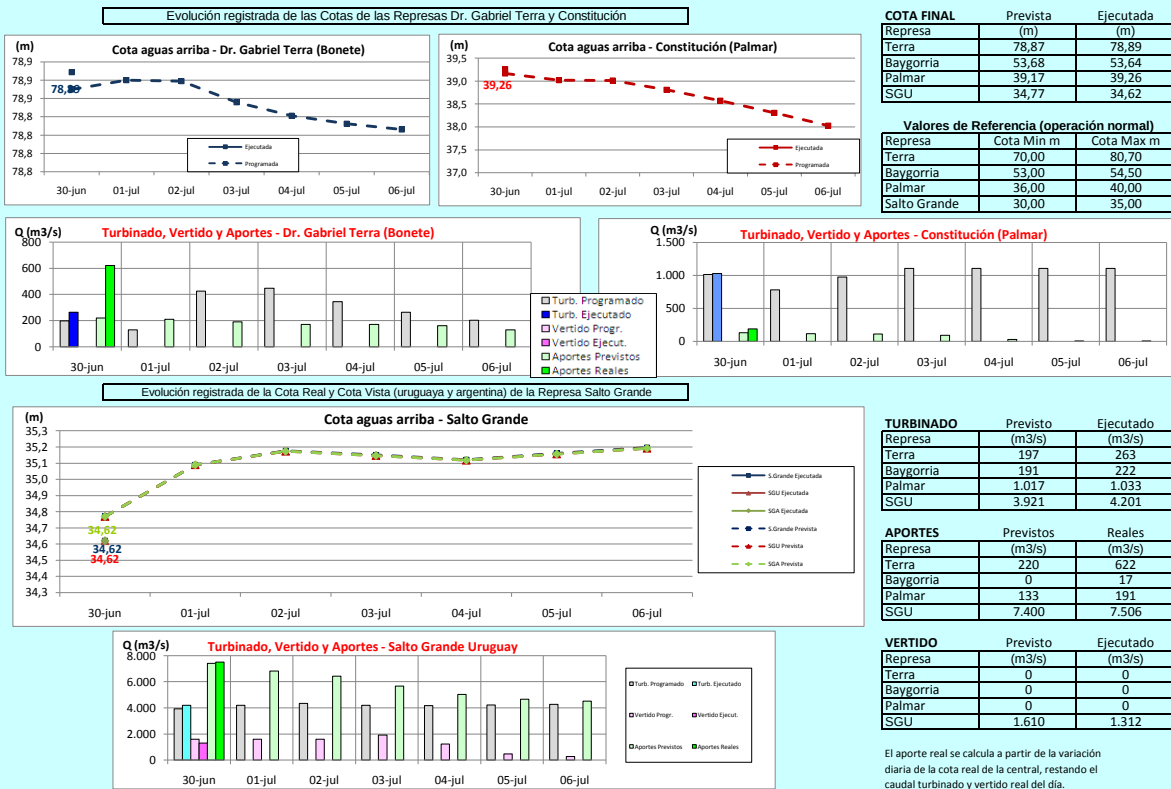

La demanda resultó 1.53% superior a la prevista. Se registraron temperaturas bajas. Se registró generación eólica, por aprox 15,1 MW medios aprox. (casi todo el día) y generación con biomasa por aprox. 37,1 MW medios, de los cuales: 2,6 MW de Weyerhaeuser; 23,9 MW de UPM; 8,5 MW de Galofre; 2,1 MW de Alur. No hubo generación térmica distribuida. No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados. No se convocó energía de Brasil. Se exportaron 146 MWh a Argentina, provenientes de Salto Grande.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata