



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 2 de septiembre de 2011



Generación Térmica (MWh)		02-sep
Central Battle		134
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		138
Central La Tablada		-49
Central P. del Tigre		-9
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.100
C. Baygorria		1.679
C. Palmar		3.652
C. Salto Grande		20.060
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.733
TOTAL Generación (MWh)		30.300

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		120
• Hidráulica		120
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.180
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 29.860



Diferencia (MWh)	320
Ejecutada - Programada	1,07%

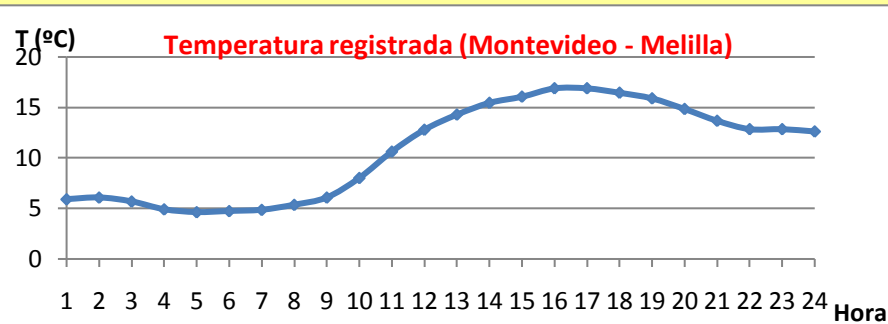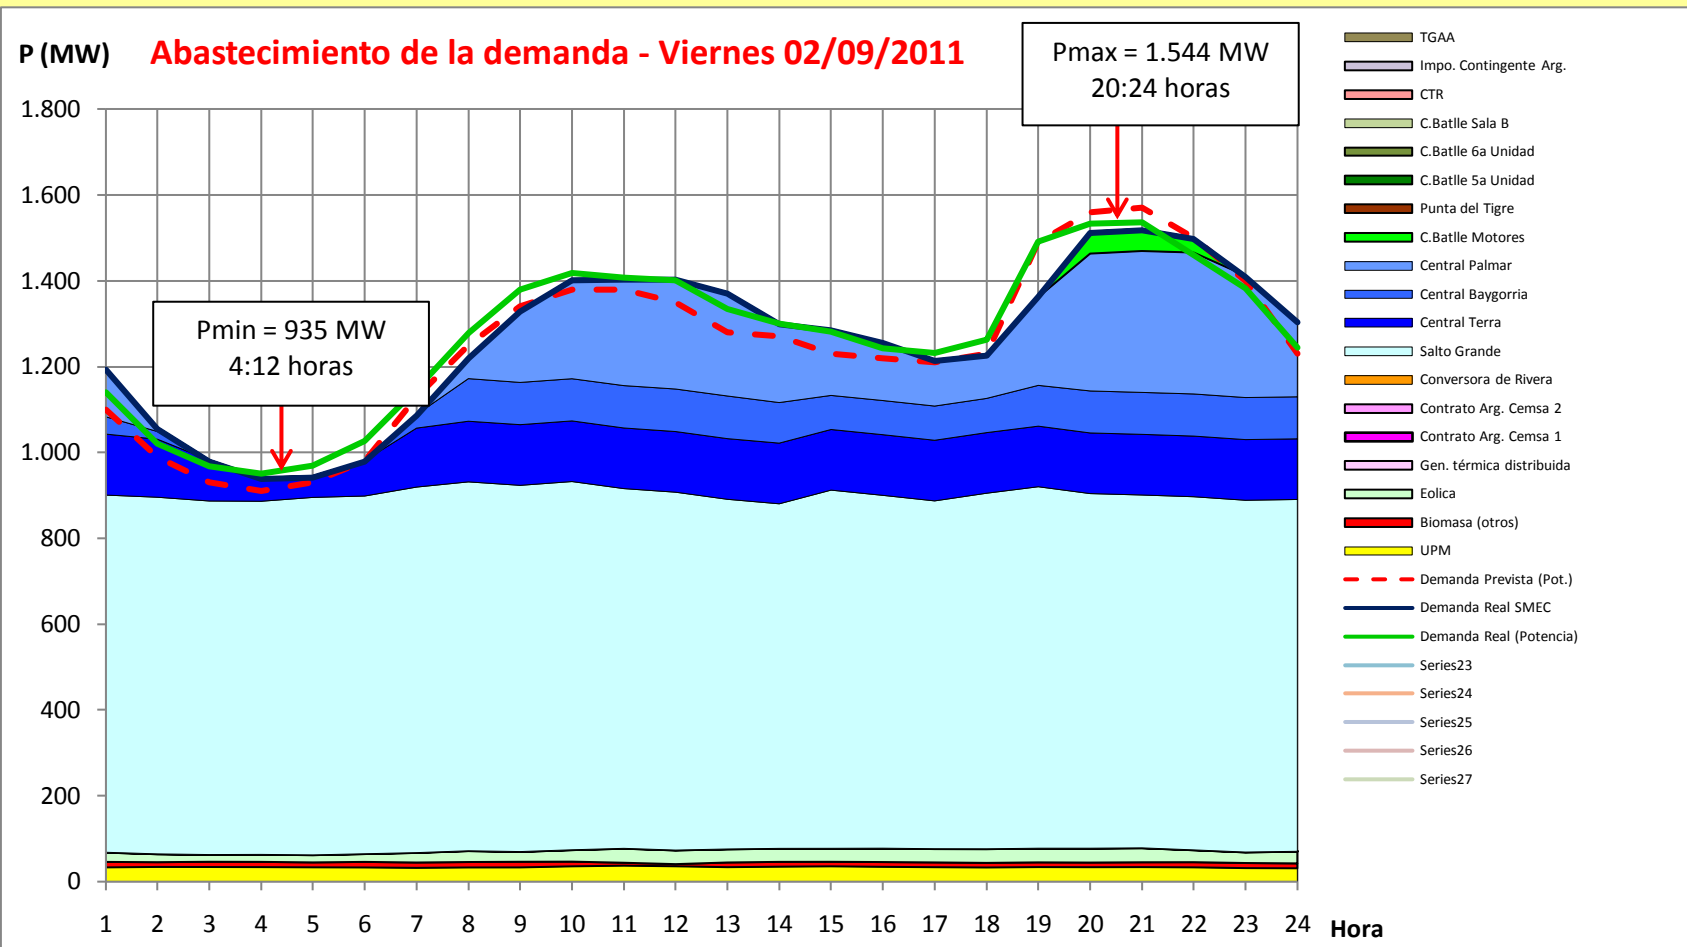

Composición de la Demanda S.I.N.


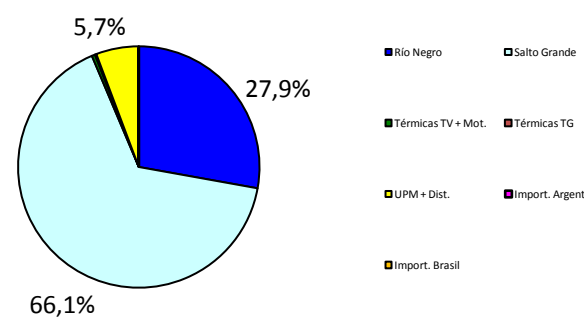


Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

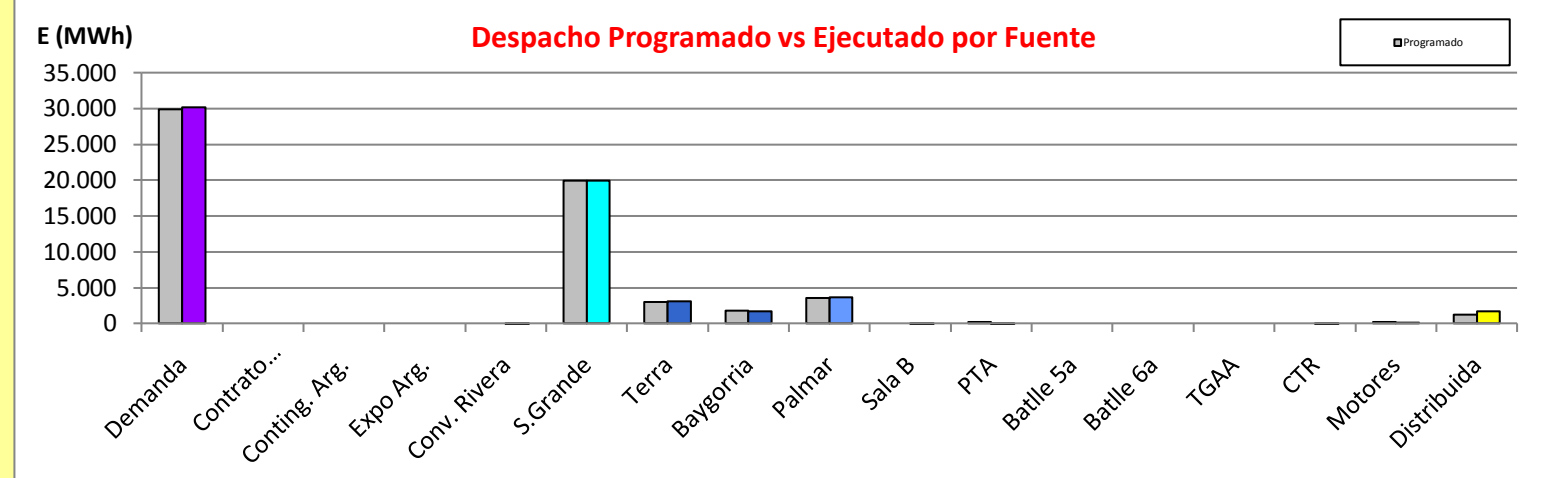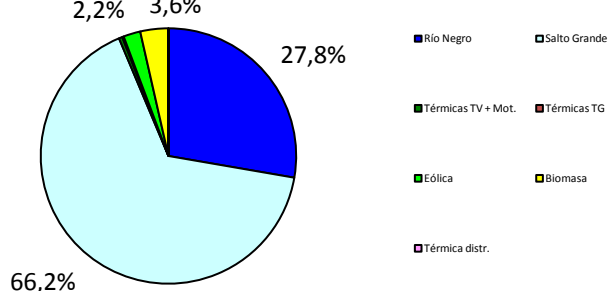

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

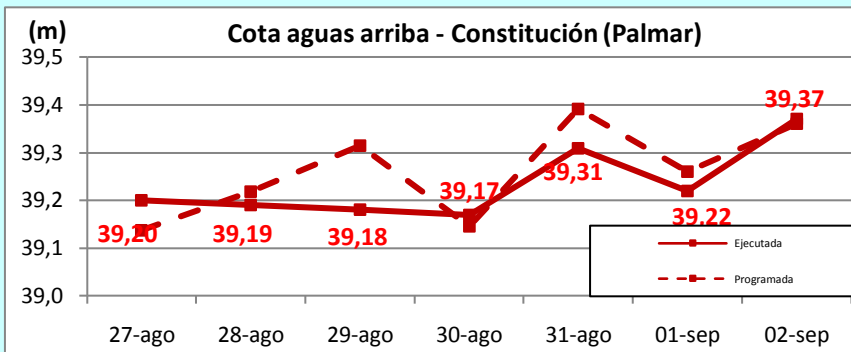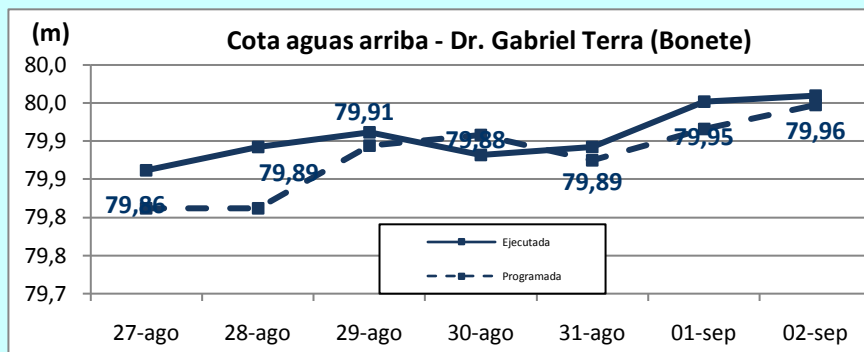


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,95	79,96
Baygorria	53,76	53,77
Palmar	39,36	39,37
SGU	33,46	33,99

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

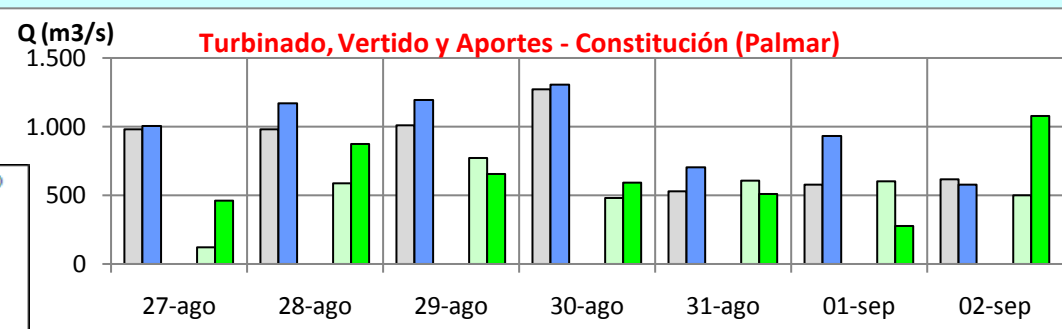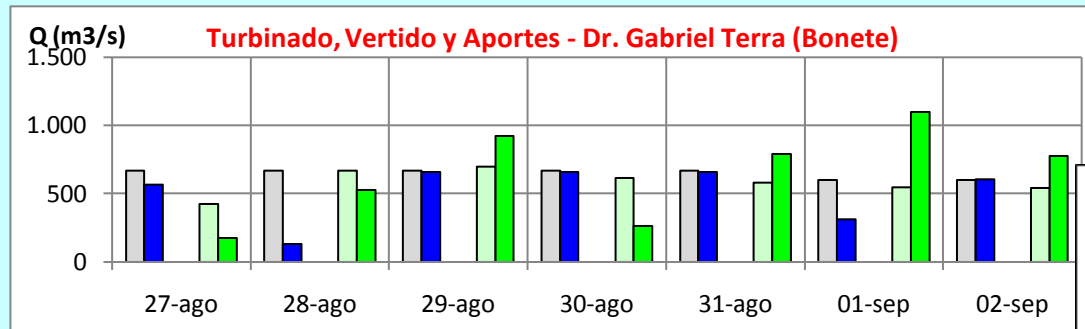

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

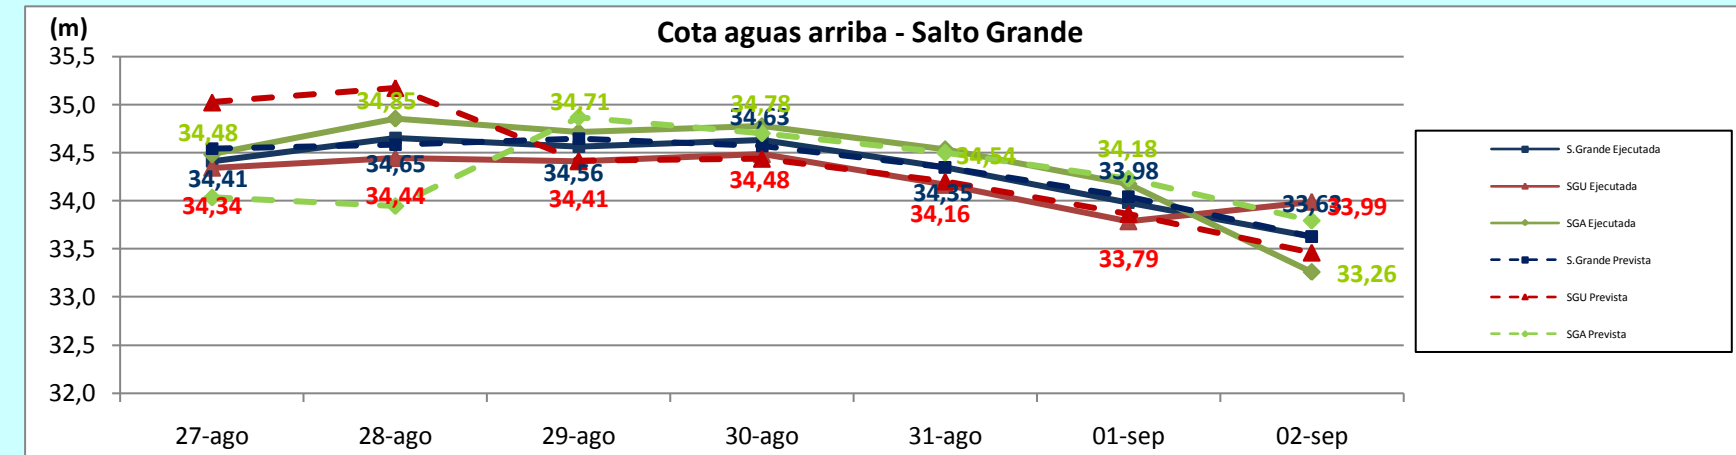

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	599	603
Baygorria	604	584
Palmar	619	578
SGU	3.812	4.084

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	543	774
Baygorria	0	616
Palmar	500	1.081
SGU	2.800	2.710

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,07% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 27,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 45,4 MW medios, de los cuales: 2,8 MW de Weyerhaeuser; 33,8 MW de UPM; 2 MW de Alur; 6,8 de Galofer;
No hubo generación térmica distribuida
No se convocó energía de Argentina
No se convocó energía de Brasil
Se exportaron 120 MWh a Argentina, provenientes de Salto Grande.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata