








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 9 de septiembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		09-sep
Central Batlle		-9
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-5
Central La Tablada		-34
Central P. del Tigre		-9
Central Maldonado		-4
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		933
C. Baygorria		555
C. Palmar		3.419
C. Salto Grande		20.880
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.438
TOTAL Generación (MWh)		27.169
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		479
• Hidráulica		479
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.690
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.260
Diferencia (MWh)		-570
Ejecutada - Programada		-2,09%

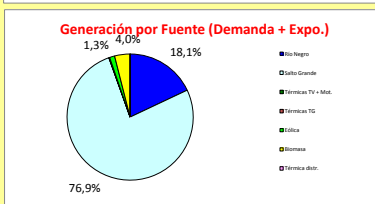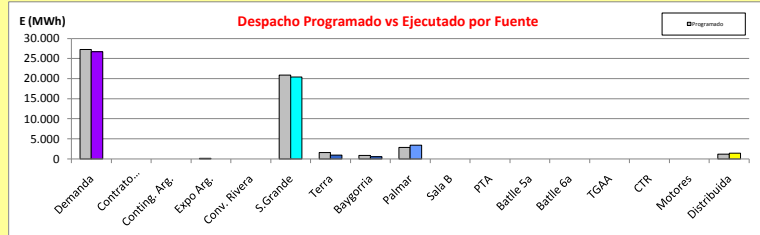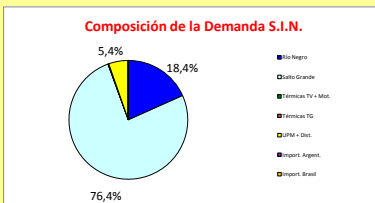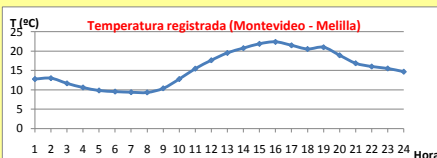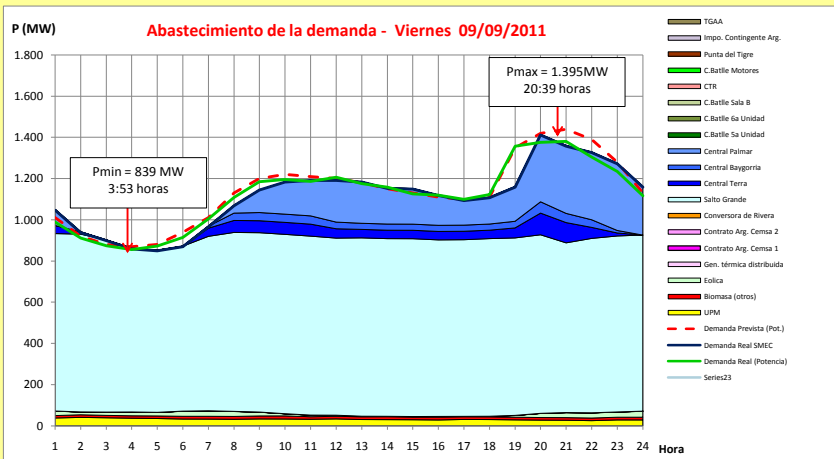

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

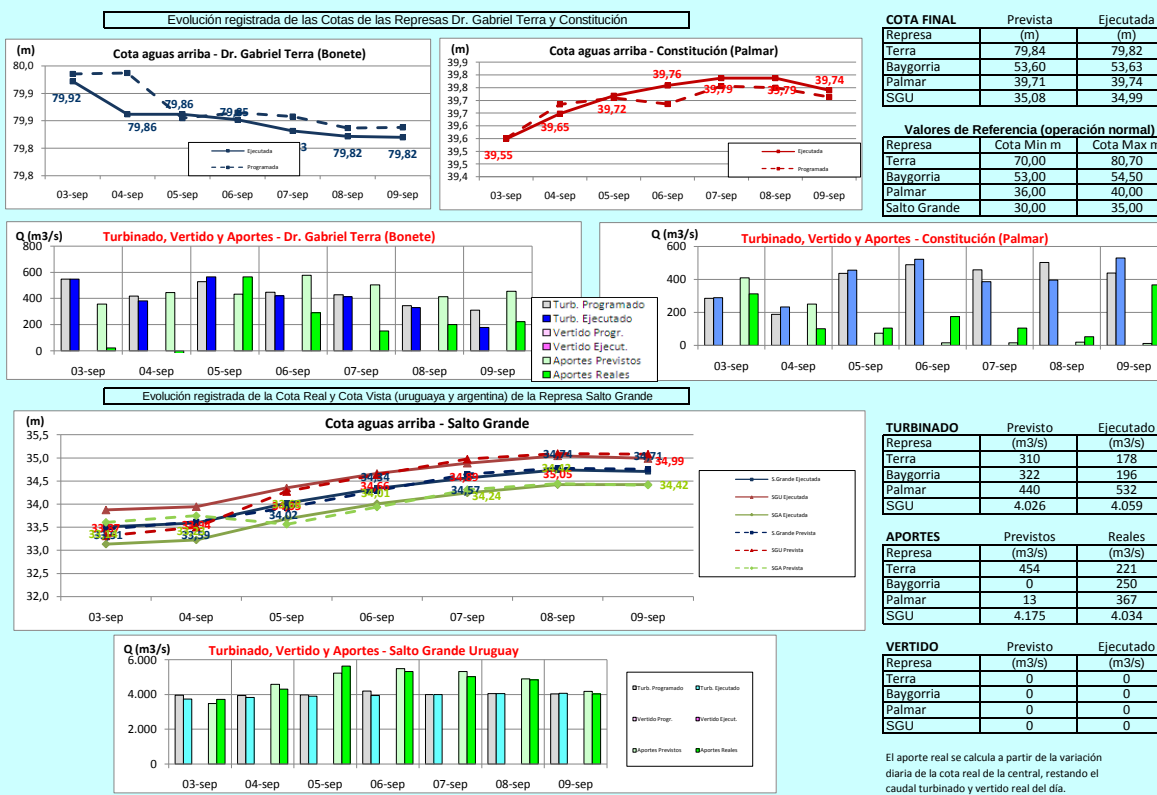

La demanda resultó 2,09% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 15 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 45,2 MW medios, de los cuales: 2,8 MW de Weyerhaeuser; 32,1 MW de UPM; 2,3 MW de Alur; 8 MW de Galofer
No hubo generación térmica distribuida
Hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos no fueron convocados.
No se convocó energía de Brasil
Se exportaron 479 MWh hacia Argentina.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata