



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 16 de septiembre de 2011

Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	23
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	27
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	-6
Central Maldonado	-4
Grupos Diesel	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C. G. Terra	528
C. Baygorria	817
C. Palmar	3.725
C. Salto Grande	20.630
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contrato	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.218
TOTAL Generación (MWh)	26.890
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	234
• Hidráulica	234
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)



(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)


Diferencia (MWh)

Ejecutada - Programada



Abastecimiento de la demanda - Viernes 16/09/2011

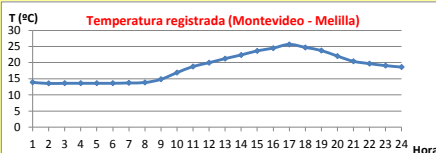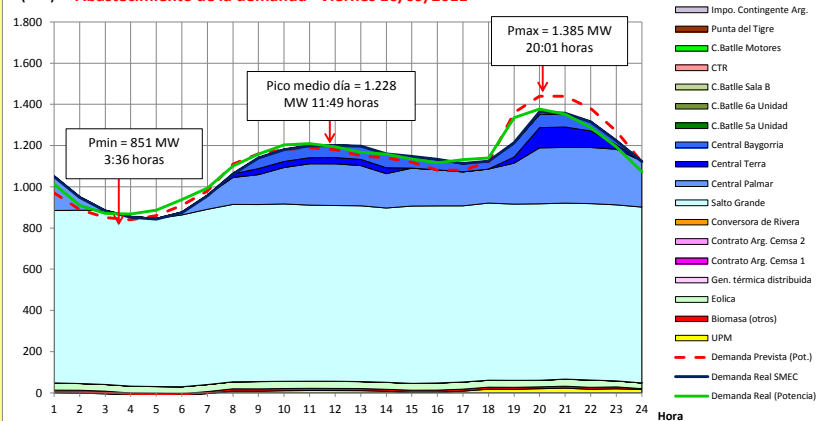

Composición de la Demanda S.I.N.




Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

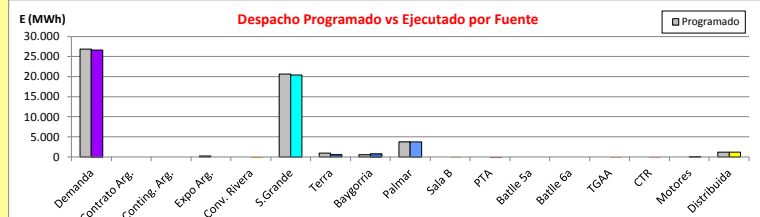

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

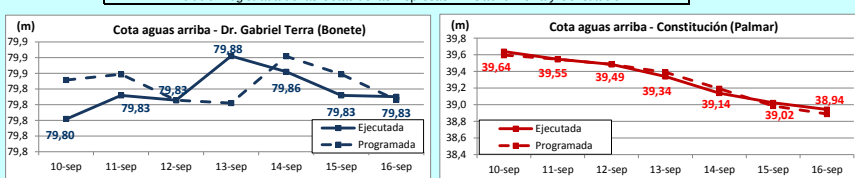


COTA FINAL		
Represa	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Terra	79,83	79,83
Baygorria	53,57	53,49
Palmar	38,89	38,94
SGU	34,77	34,73

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00




Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

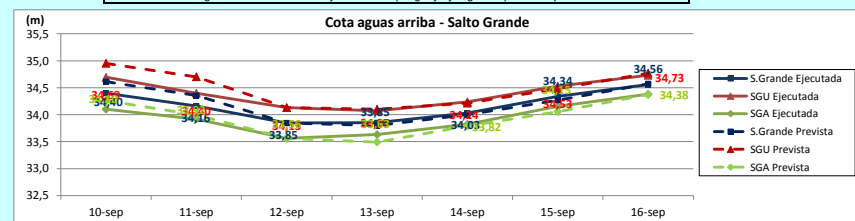

TURBINADO		
Represa	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Terra	177	96
Baygorria	188	271
Palmar	583	585
SGU	3.999	4.097

APORTES		
Represa	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Terra	43	140
Baygorria	0	163
Palmar	0	348
SGU	4.975	5.018

VERTIDO		
Represa	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

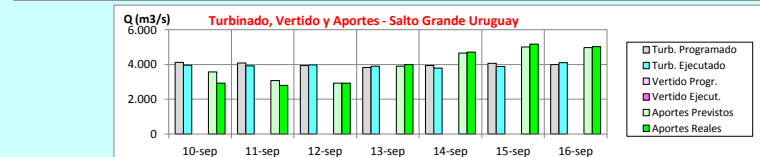

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,61 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por aprox 33,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 20 MW medios, de los cuales: 2,3 MW de Weyerhaeuser; 8,9 MW de UPM; 0,6 MW de Alur; 8,1 MW de Galofer
No hubo generación térmica distribuida
No hubo disponibilidad de contratos con Argentina, los mismos fueron convocados.
No se convocó energía de Brasil
Se exportaron 234 MWh hacia Argentina.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata