








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 18 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		18-oct
Central Battle		23
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		27
Central La Tablada		-8
Central P. del Tigre		-8
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.385
C. Baygorria		2.007
C. Palmar		2.152
C. Salto Grande		17.272
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• SADI		0
• Rivera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		538
TOTAL Generación (MWh)		25.360
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.360
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.650
Diferencia (MWh)		-290
Ejecutada - Programada		-1.13%

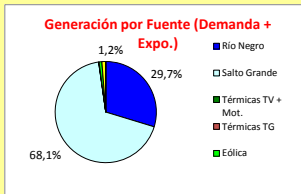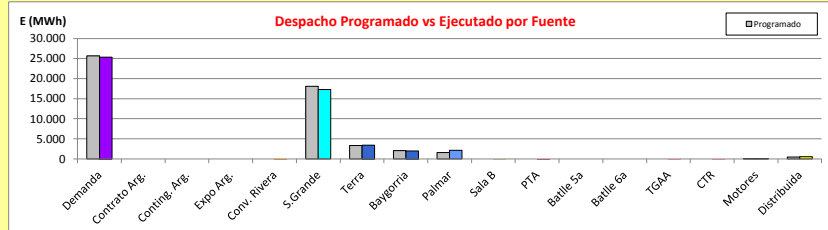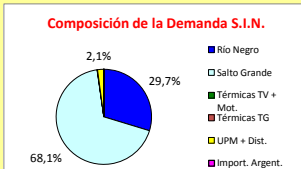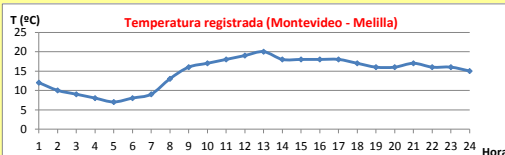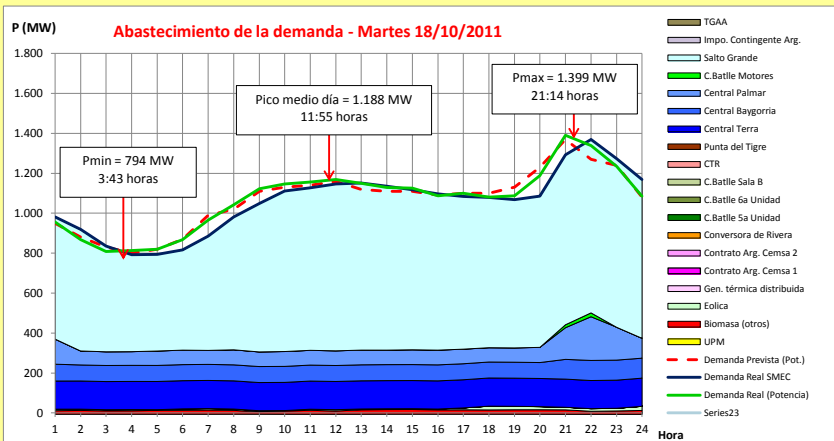

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

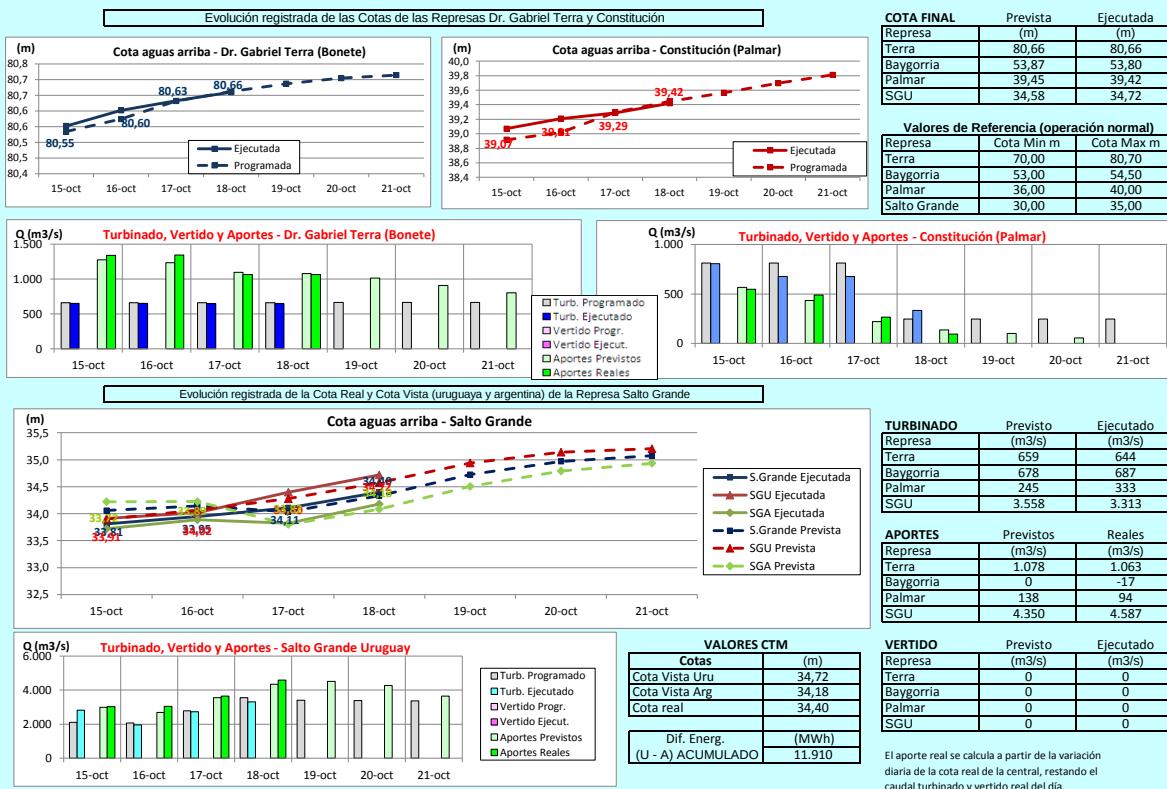

La demanda resultó 1,13% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 9,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 19,5 MW medios, de los cuales: 1,3 MW de Weyerhaeuser; 1,6 MW de Alur; 9,9 MW de Galefer; 6,8 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida
Se convocó energía de Argentina. La misma no estuvo disponible.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata