



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






sábado 22 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		22-oct
Central Battle		-11
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-9
Central P. del Tigre		-6
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.372
C. Baygorria		1.656
C. Palmar		2.459
C. Salto Grande		16.018
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rívera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		240
TOTAL Generación (MWh)		23.718
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 23.718
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 24.110

Diferencia (MWh) -392
Ejecutada - Programada -1.62%

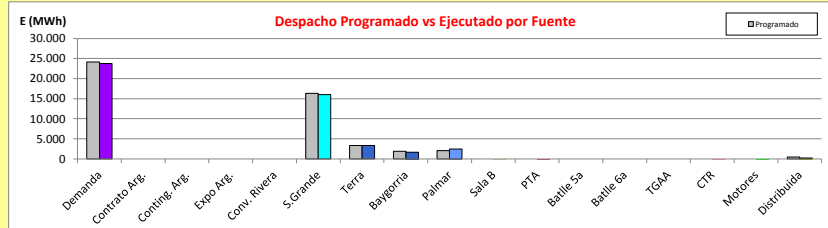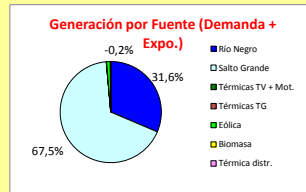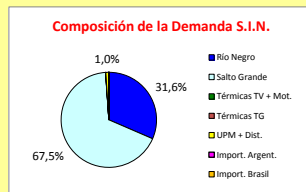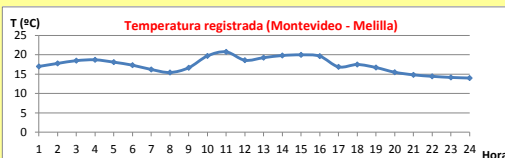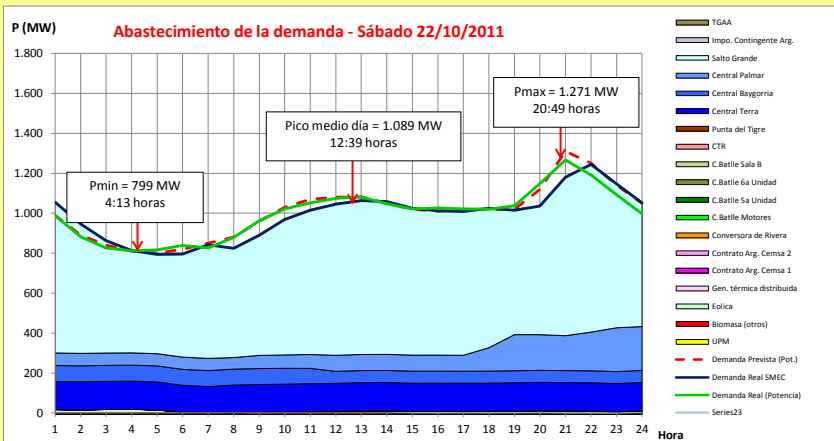

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

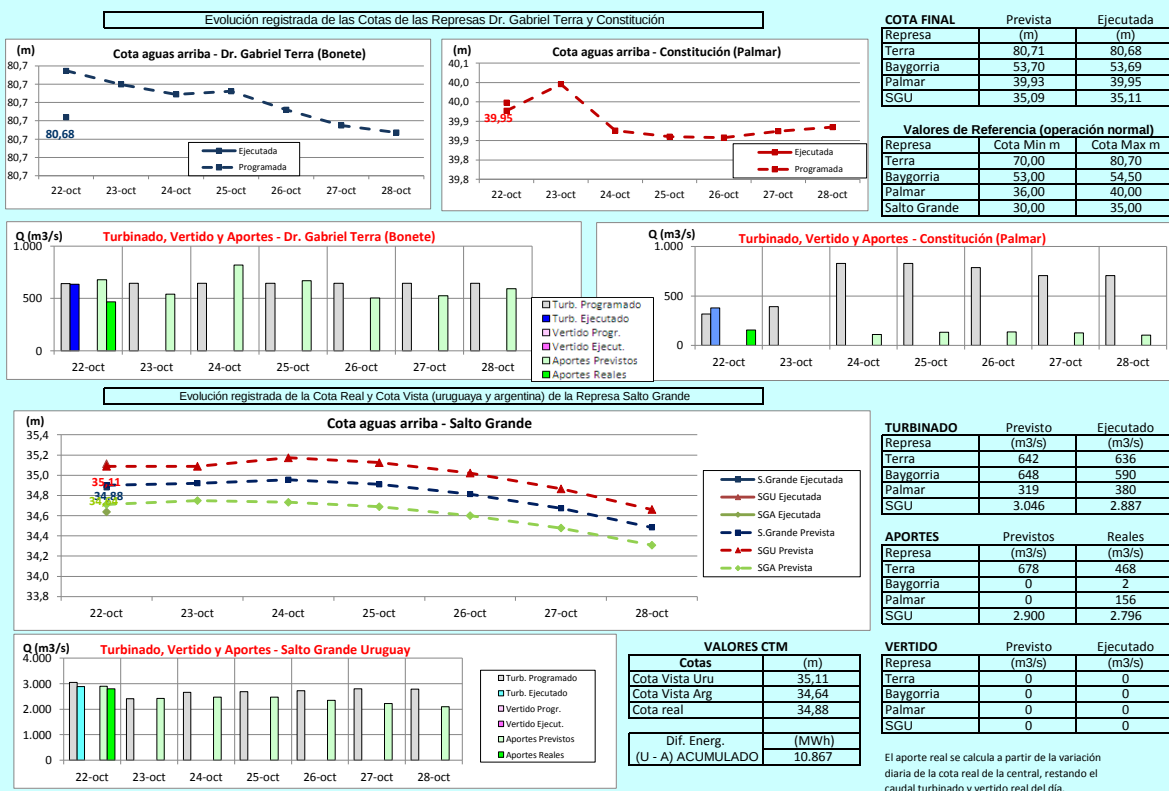

La demanda resultó 1.62% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 11,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 6,7 MW medios, de los cuales: 1,4 MW de Weyerhaeuser; 2,2 MW de Alur; 3,1 MW de Galofer
No hubo generación térmica distribuida

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata