








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 23 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		23-oct
Central Battle		-11
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-4
Central P. del Tigre		-6
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C. G. Terra		3.405
C. Baygorria		1.520
C. Palmar		4.805
C. Salto Grande		11.390
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		279
TOTAL Generación (MWh)		21.378
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		21.378
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		21.690
Diferencia (MWh)		-312
Ejecutada - Programada		-1,44%

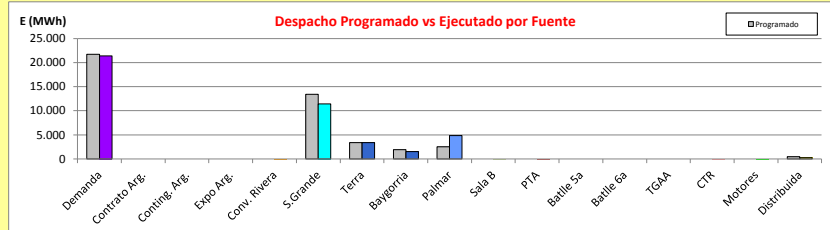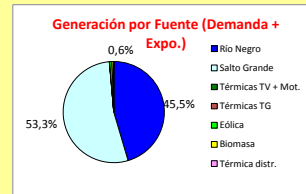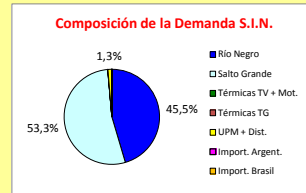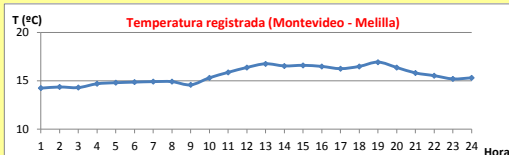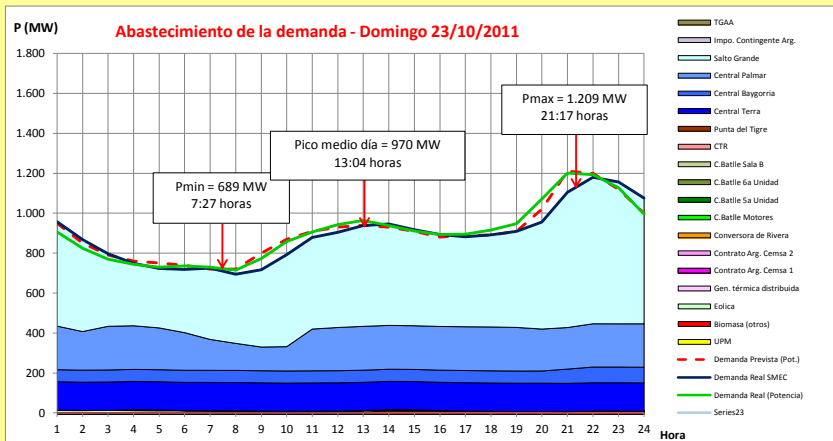

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

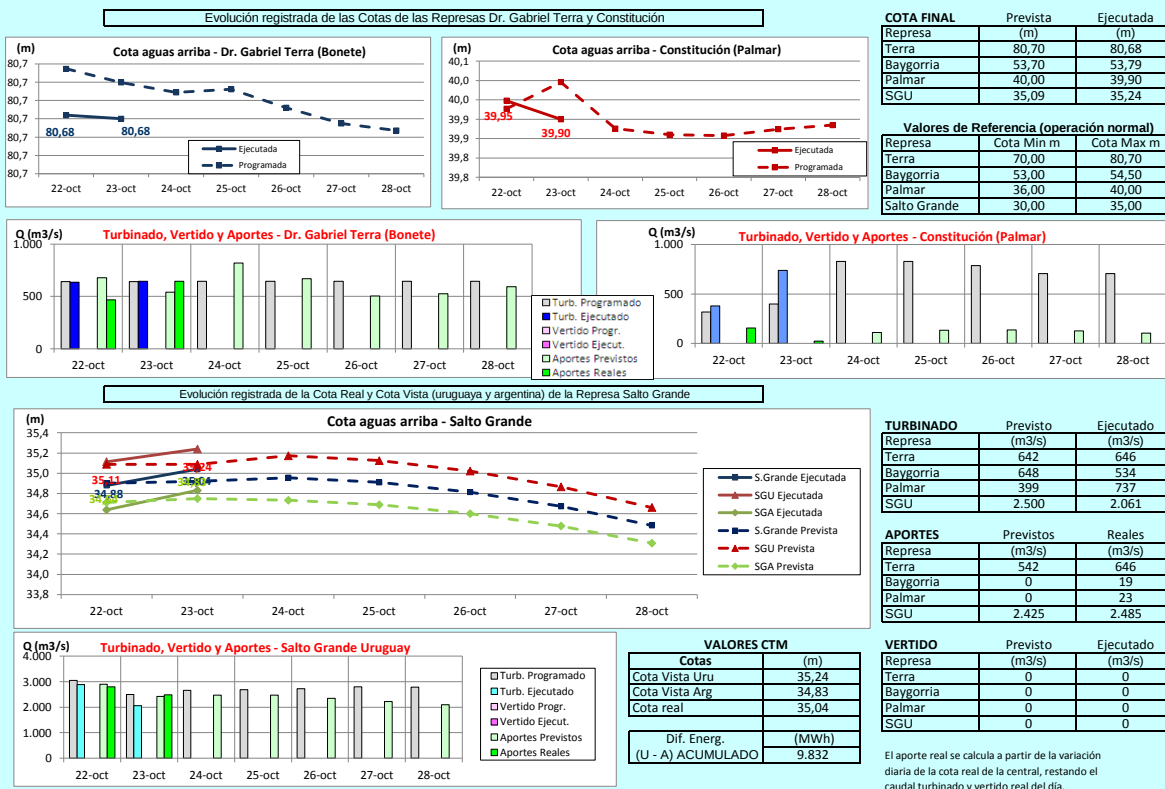

La demanda resultó 3,57% superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 6,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 13 MW medios, de los cuales: 1,7 MW de Weyerhaeuser; 2,1 MW de Alur; 2,8 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata