








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 27 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		27-oct
Central Battle		-10
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-5
Central P. del Tigre		-8
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.892
C. Baygorria		1.596
C. Palmar		2.813
C. Salto Grande		17.833
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rívera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		795
TOTAL Generación (MWh)		25.904
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		456
• Hidráulica		456
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.448
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.240
Diferencia (MWh)		-792
Ejecutada - Programada		-3,02%

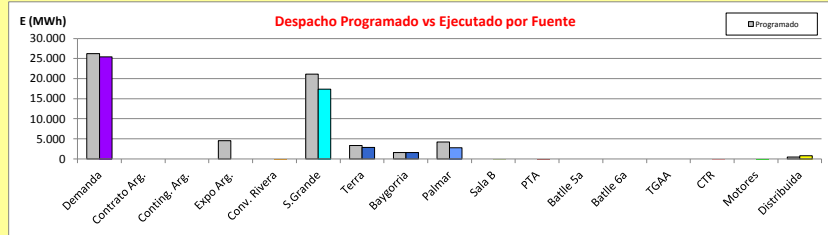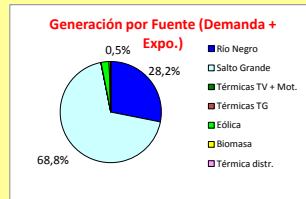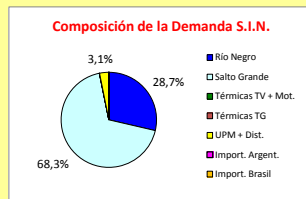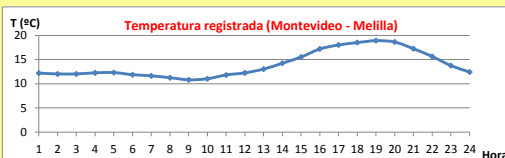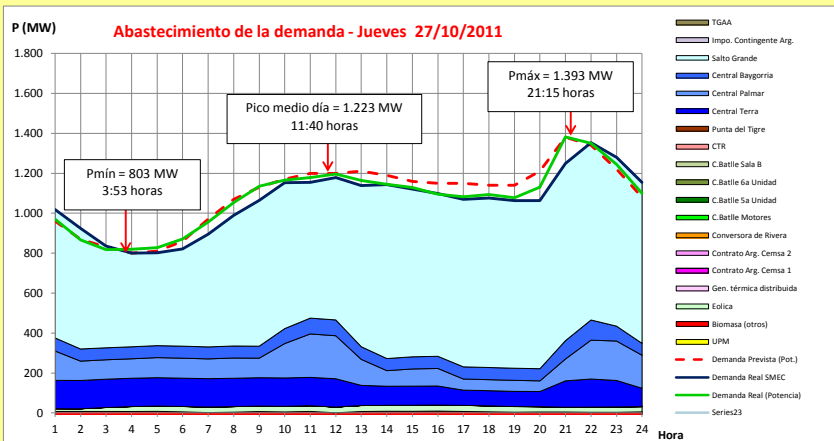

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

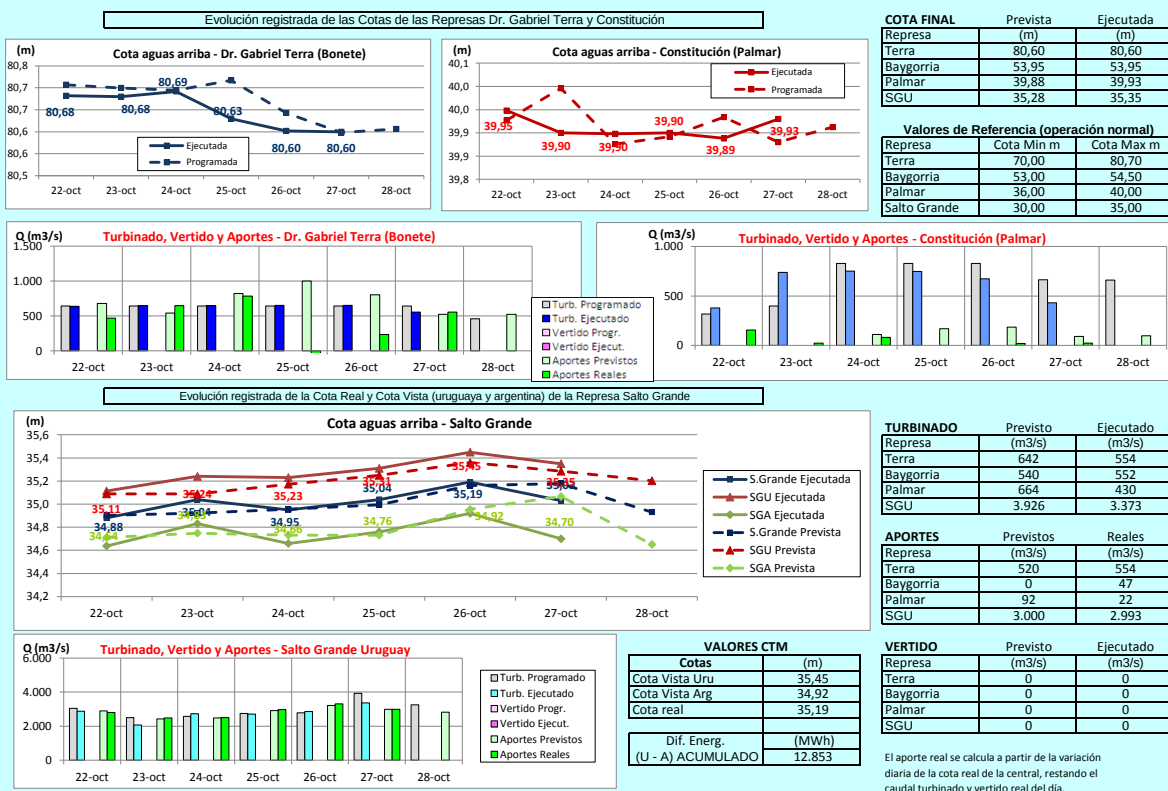

La demanda resultó 3,02% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 27,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 20,3 MW medios, de los cuales: 1,8 MW de Weyerhaeuser; 9,1 MW de Galofer; 8,6 MW de Bioener S.A.; 0,8 MW de Alur.
No hubo generación térmica distribuida.
Se exportaron 456 MWh hacia Argentina.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata