



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






viernes 28 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		28-oct
Central Battle		-11
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-3
Central P. del Tigre		-9
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.364
C. Baygorria		1.538
C. Palmar		4.107
C. Salto Grande		16.593
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		523
TOTAL Generación (MWh)		25.102
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 25.102
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 26.040

Diferencia (MWh) -938
Ejecutada - Programada -3,60%

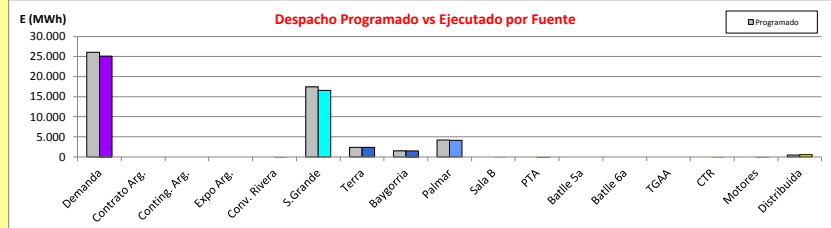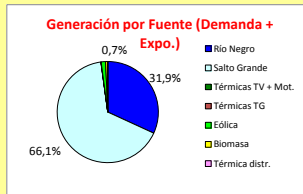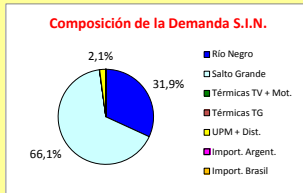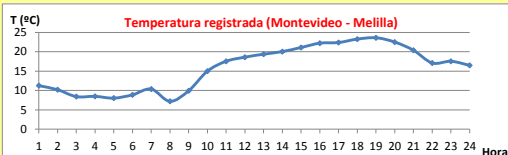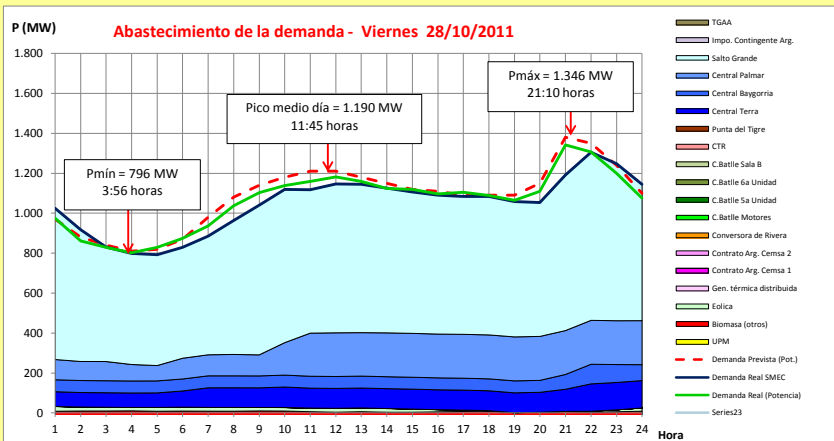

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

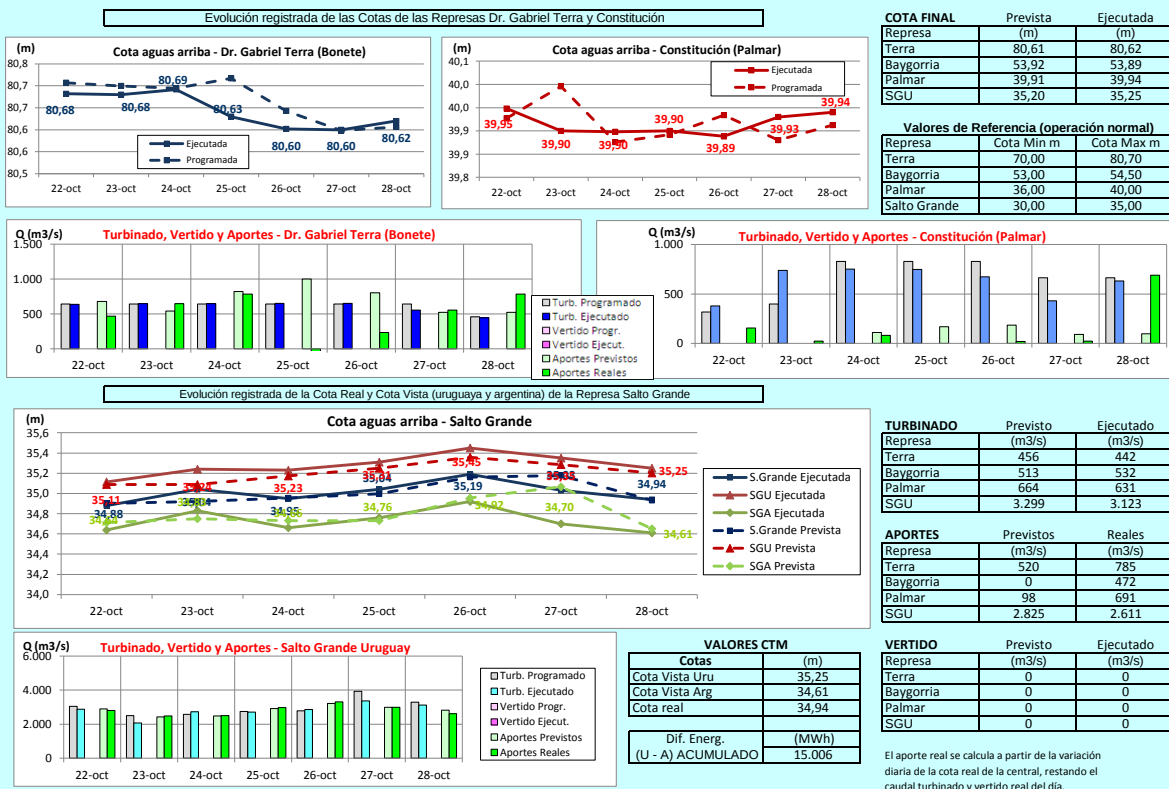

La demanda resultó 4,3% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 14,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 22,2 MW medios, de los cuales: 1,8 MW de Weyerhaeuser; 9,6 MW de Galofer; 8,5 MW de Bioener S.A.; 2,2 MW de Alur.
No hubo generación térmica distribuida.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata