



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 31 de octubre de 2011

Generación Térmica (MWh)		31-oct
Central Battle		-11
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-4
Central P. del Tigre		89
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0






Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.329
C. Baygorria		1.907
C. Palmar		5.598
C. Salto Grande		13.327
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Río Negro		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM - Gen. Distribuida		309
TOTAL Generación (MWh)		24.544

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.544
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 25.330

Diferencia (MWh)	-786
Ejecutada - Programada	-3.10%

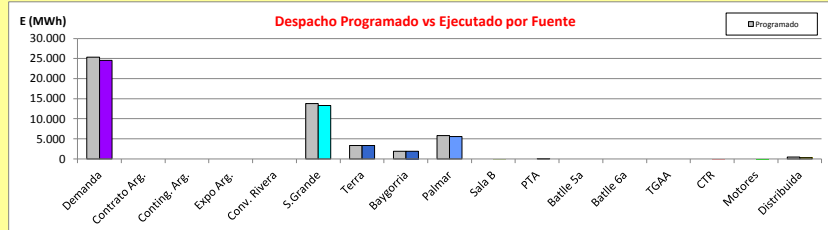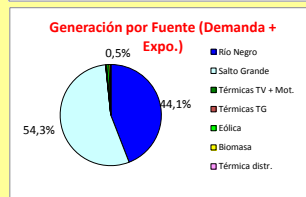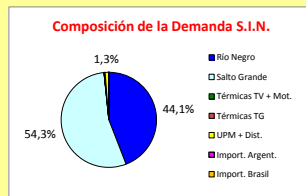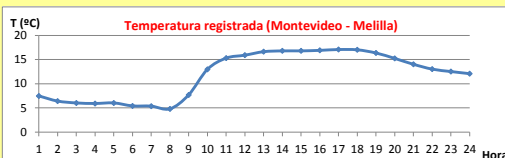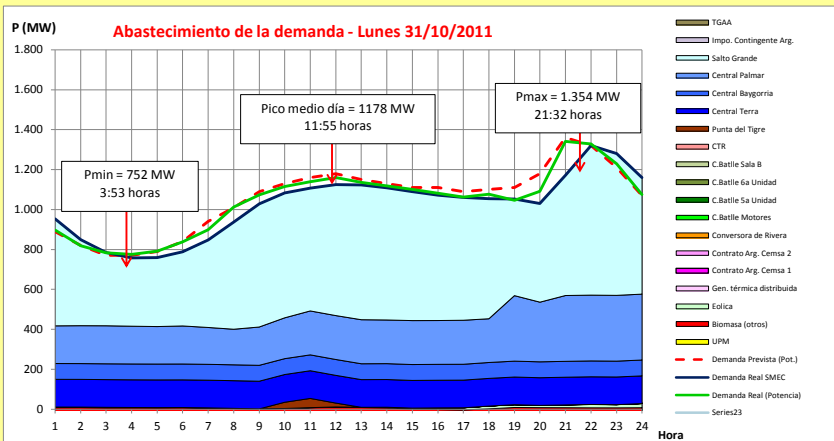

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

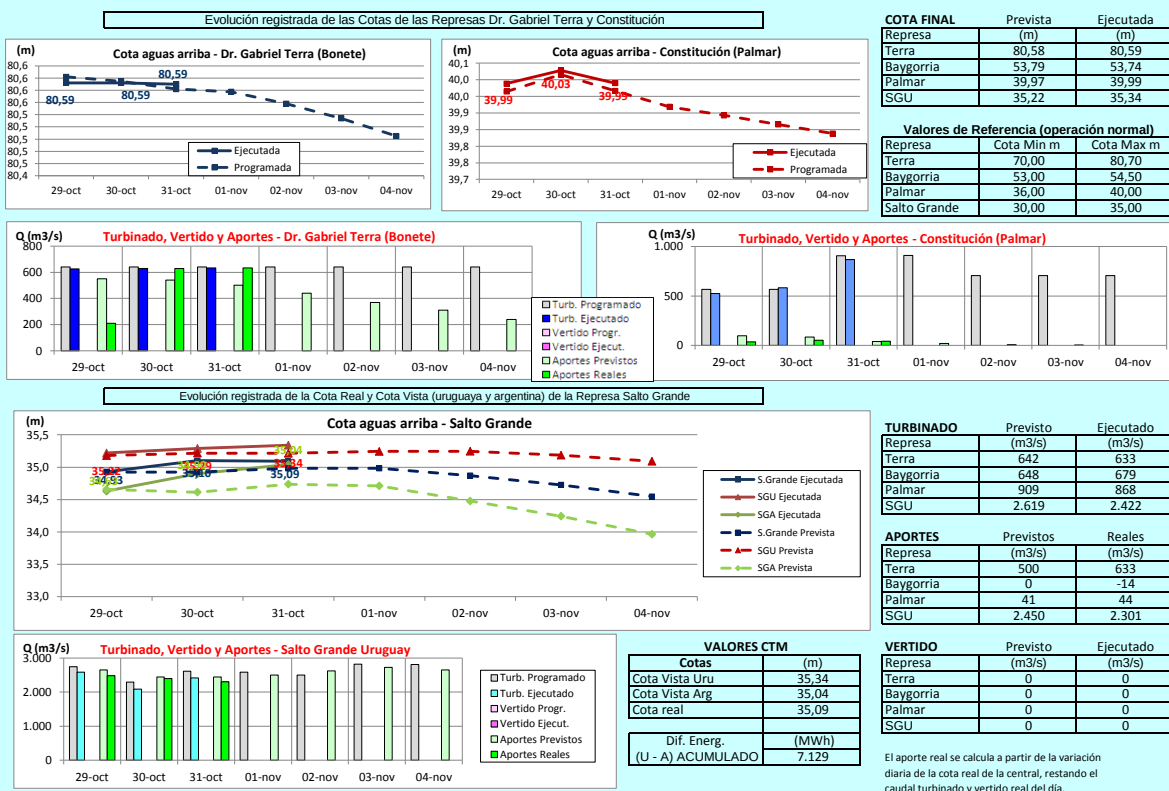

La demanda resultó 3.1% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 7,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 18,9 MW medios, de los cuales: 2 MW de Alur; 9,2 MW de Galofer; 7,7 MW de Bioener.
No hubo generación térmica distribuida
Entre las 10 y 12 am aprox. estuvo PTI forzada por pruebas.

OBSERVACIONES

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata