








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 3 de noviembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		03-nov
Central Battle		-8
• Sala B		-2
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		-7
Central La Tablada		-11
Central P. del Tigre		-8
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.467
C. Baygorria		1.212
C. Palmar		4.172
C. Salto Grande		16.893
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• SADI		0
• Rivera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		490
TOTAL Generación (MWh)		25.207
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.207
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.550
Diferencia (MWh)		-343
Ejecutada - Programada		-1.34%

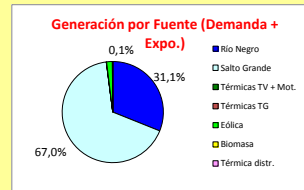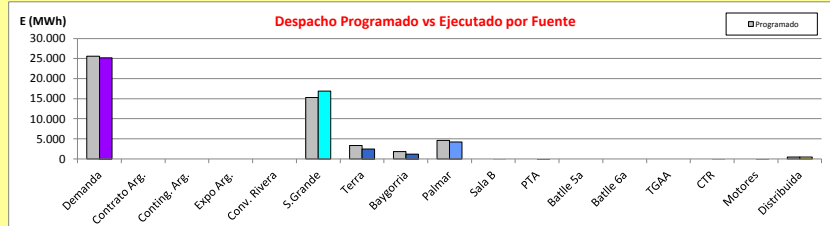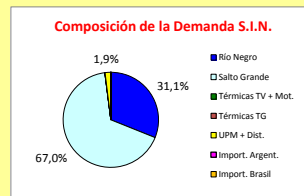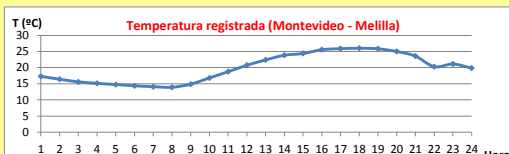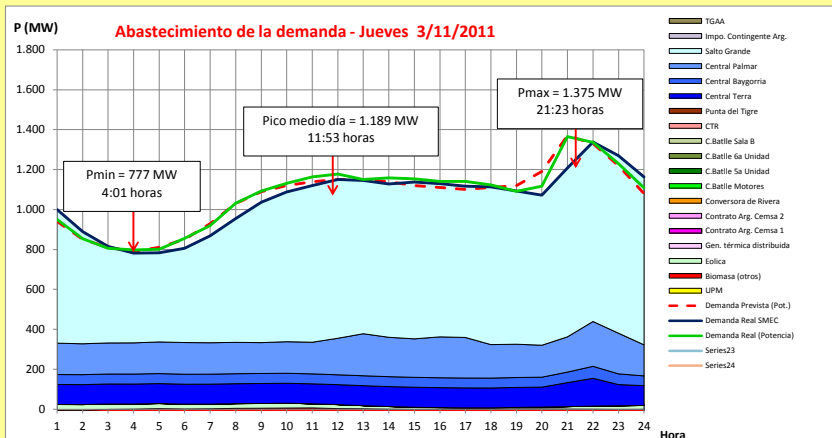

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

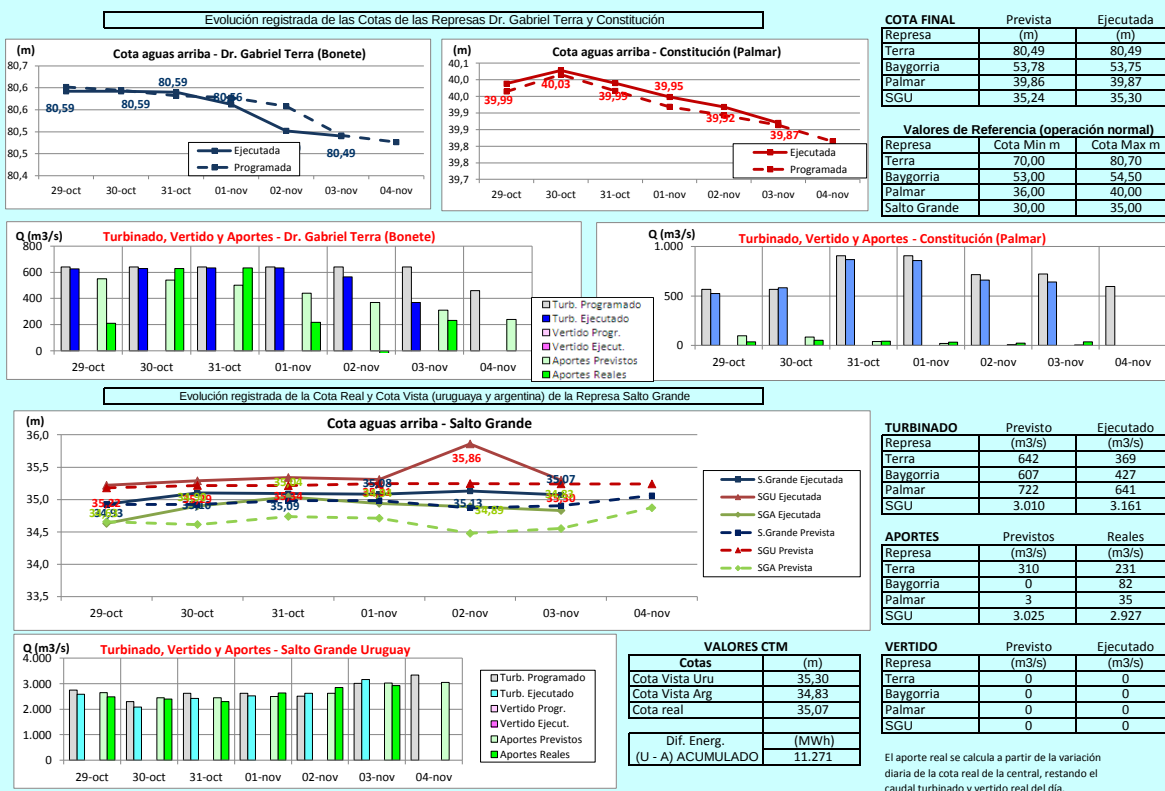

La demanda resultó 1.34% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 19,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 15 MW medios, de los cuales: 2,2 MW de Alur; 5 MW de Galofer; 7,7 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata