








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 4 de noviembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		04-nov
Central Battle		31
• Sala B		0
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		31
Central La Tablada		-11
Central P. del Tigre		-9
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.377
C. Baygorria		1.200
C. Palmar		3.884
C. Salto Grande		17.789
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		0
• SADI		0
• Rivera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		395
TOTAL Generación (MWh)		25.656
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.656
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.850
Diferencia (MWh)		-194
Ejecutada - Programada		-0.75%

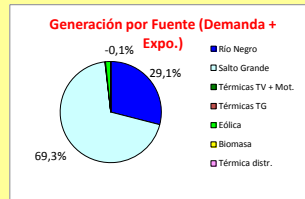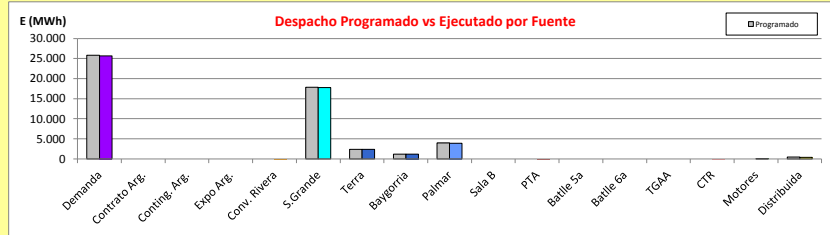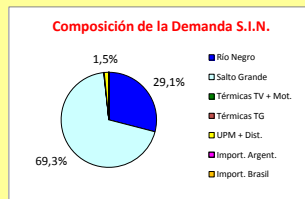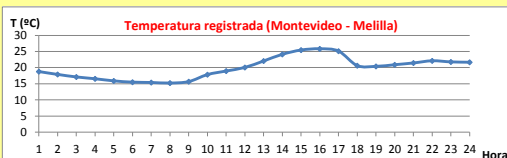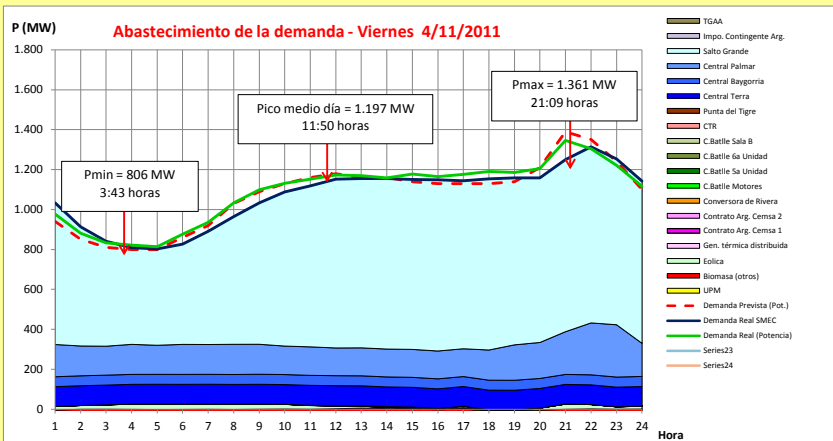

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

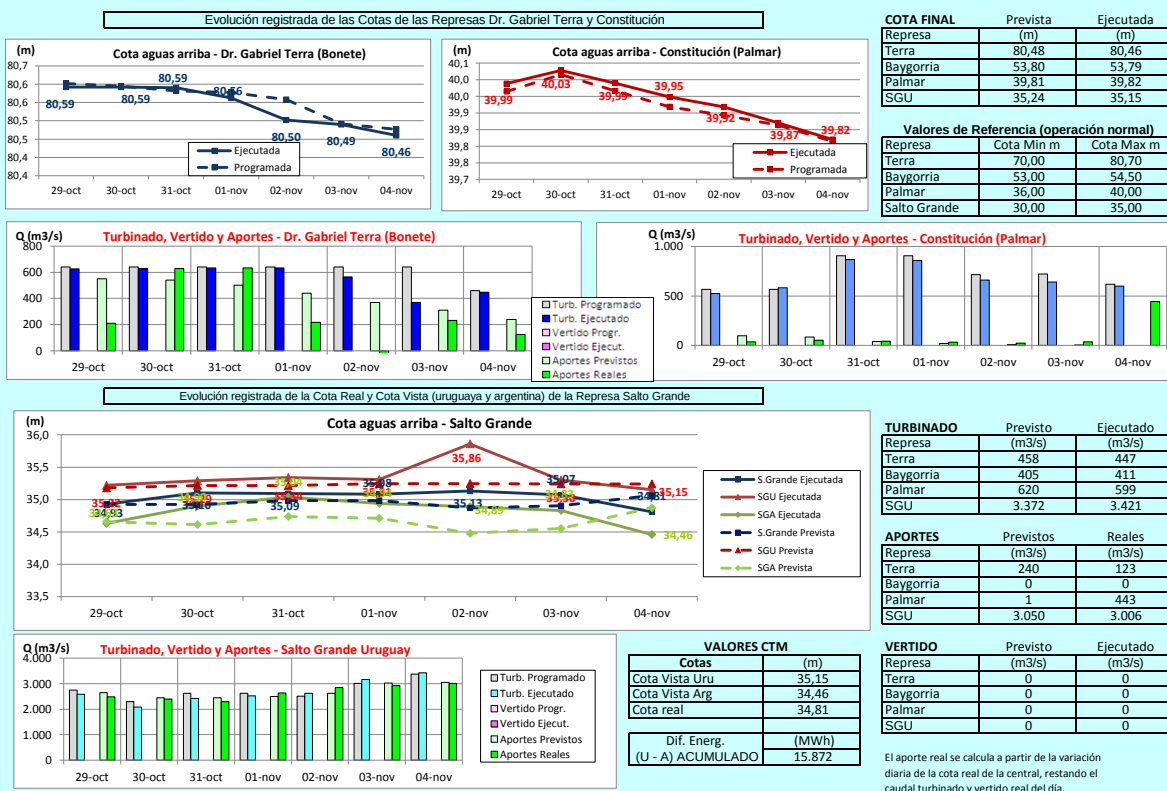

La demanda resultó 0.75% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 17.2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 16.8 MW medios, de los cuales: 2.2 MW de Alur; 6 MW de Galofer; 8.6 MW de Bioener S.A.
No hubo generación térmica distribuida

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata