



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 14 de noviembre de 2011






Generación Térmica (MWh)		14-nov
Central Battle		3.095
• Sala B		-4
• 5a		1.883
• 6a		0
• Motores		1.215
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.478
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.839
C. Baygorria		1.671
C. Palmar		4.734
C. Salto Grande		4.636
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.737
• Rivera		1.737
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		958
TOTAL Generación (MWh)		25.107

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.107
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 25.360

Diferencia (MWh)	-253
Ejecutada - Programada	-1,00%

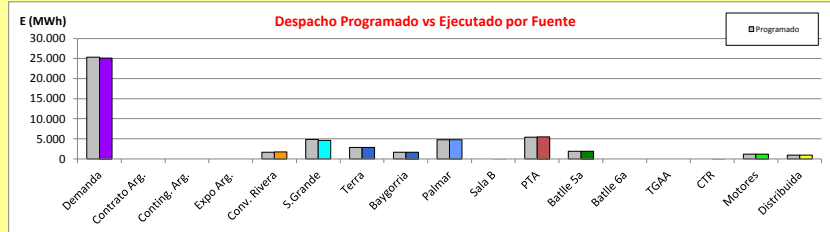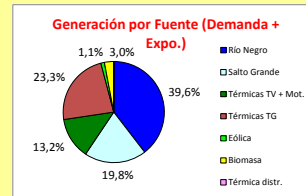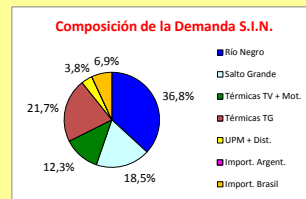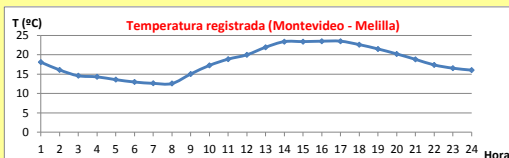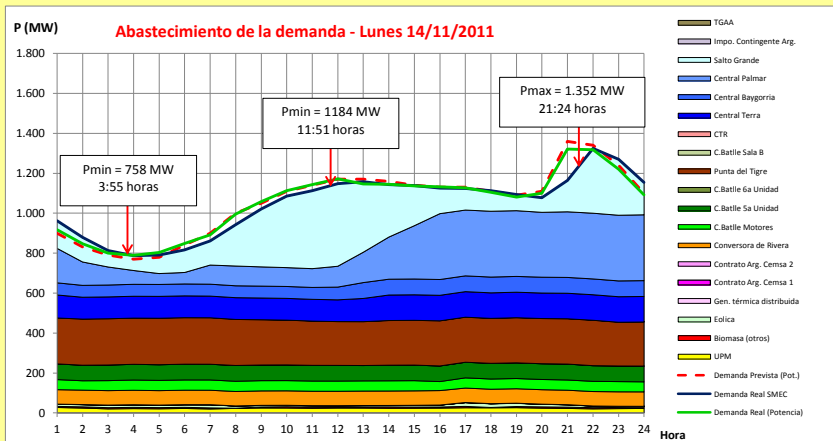

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

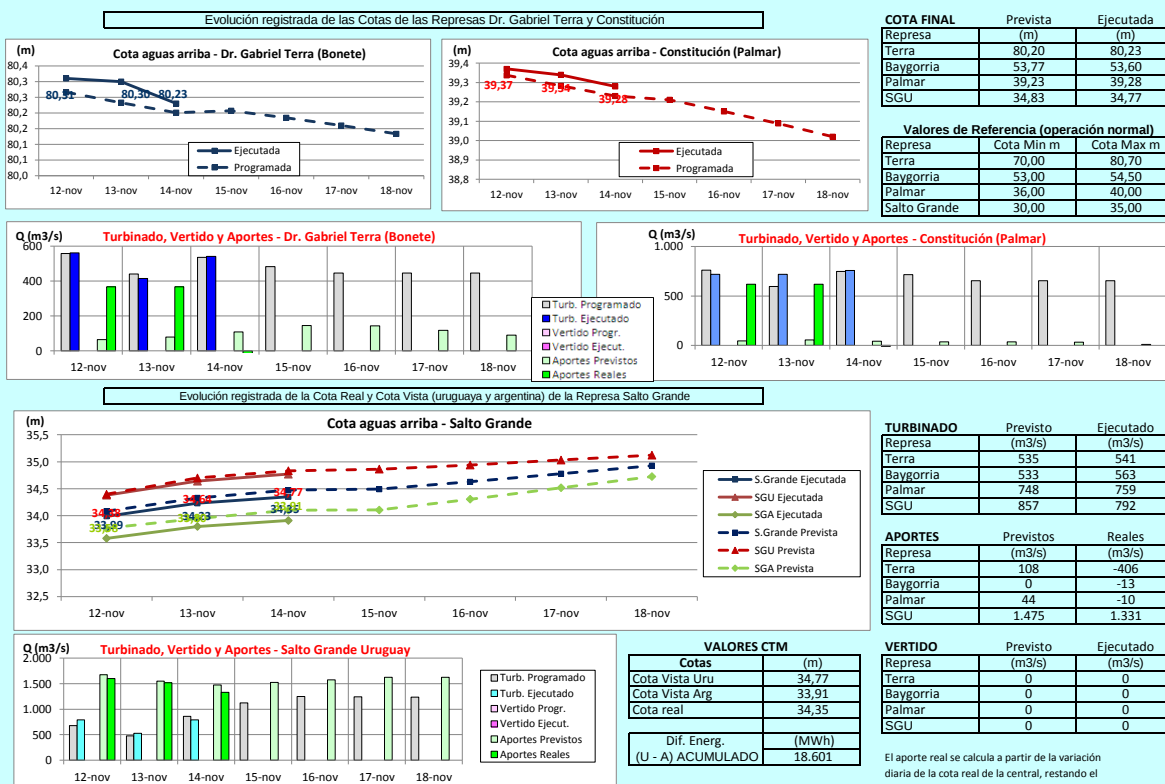

La demanda resultó 1% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 11,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 29,7 MW medios, de los cuales: 2,1 MW de Alur; 23,4 MW de UPM; 4,2 MW de Liderdat;
No hubo generación térmica distribuida
Se importaron 1737 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata