



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 15 de noviembre de 2011






Generación Térmica (MWh)		15-nov
Central Battle		3.089
• Sala B		-4
• 5a		1.902
• 6a		0
• Motores		1.190
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.765
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.541
C. Baygorria		1.391
C. Palmar		4.589
C. Salto Grande		5.714
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.739
• Rivera		1.739
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		877
TOTAL Generación (MWh)		25.664

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.664
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.790
--------------------------	--------

Diferencia (MWh)	-126
Ejecutada - Programada	-0,49%

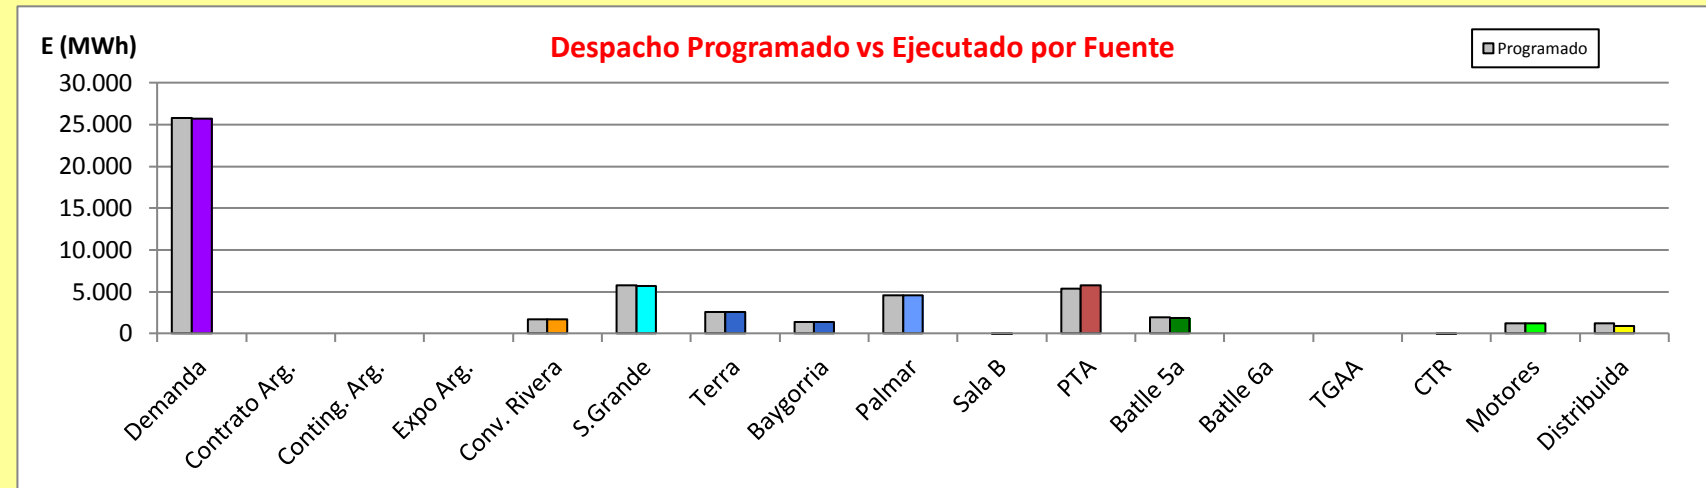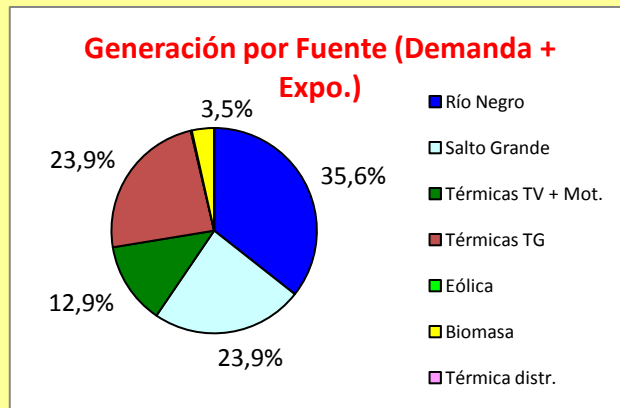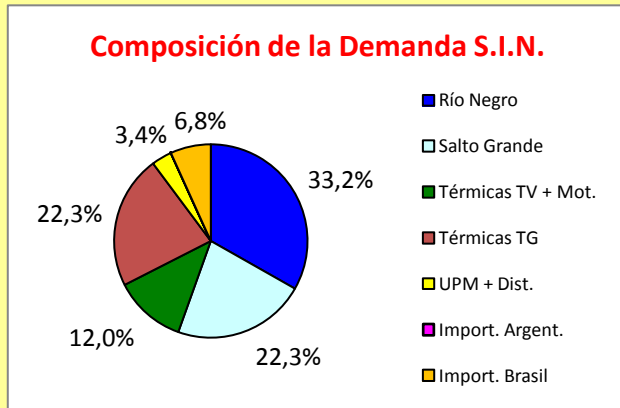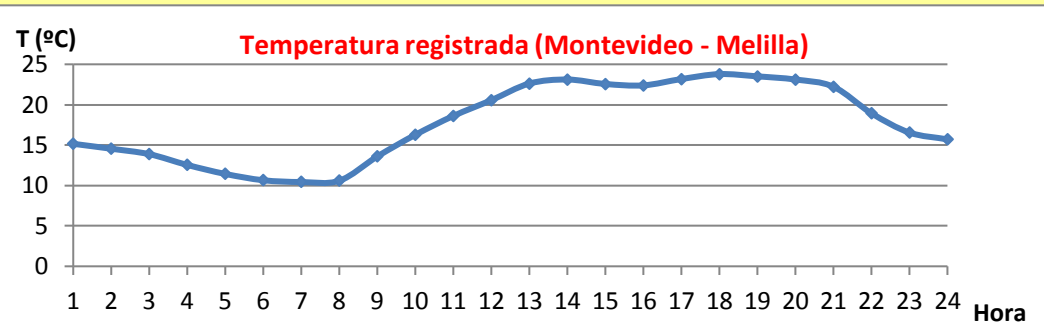
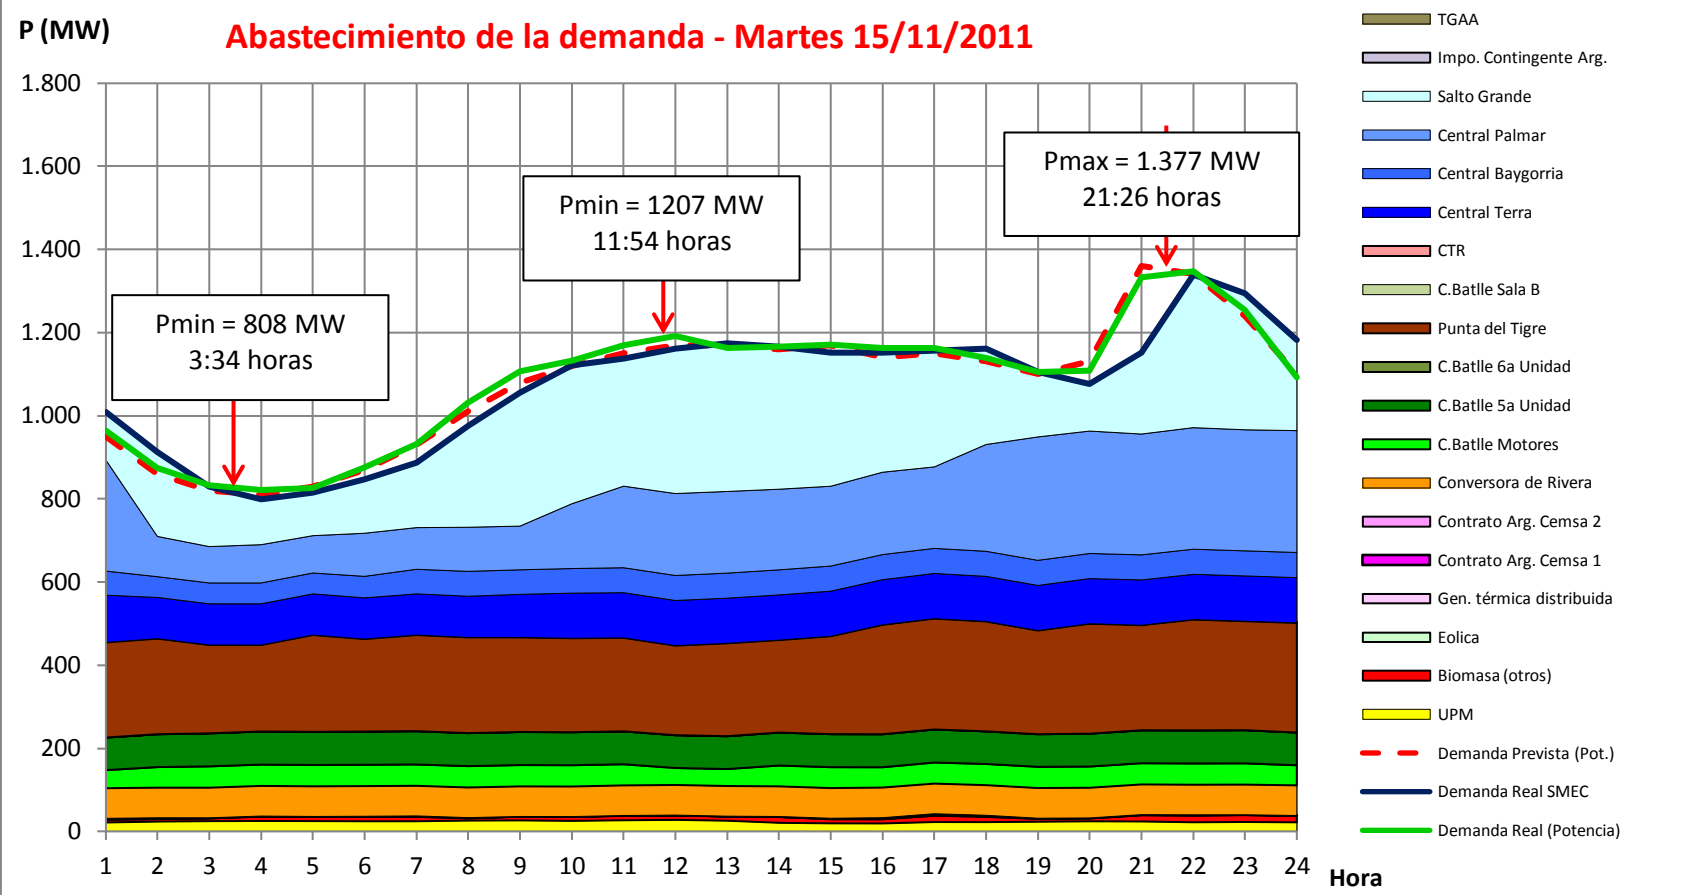


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

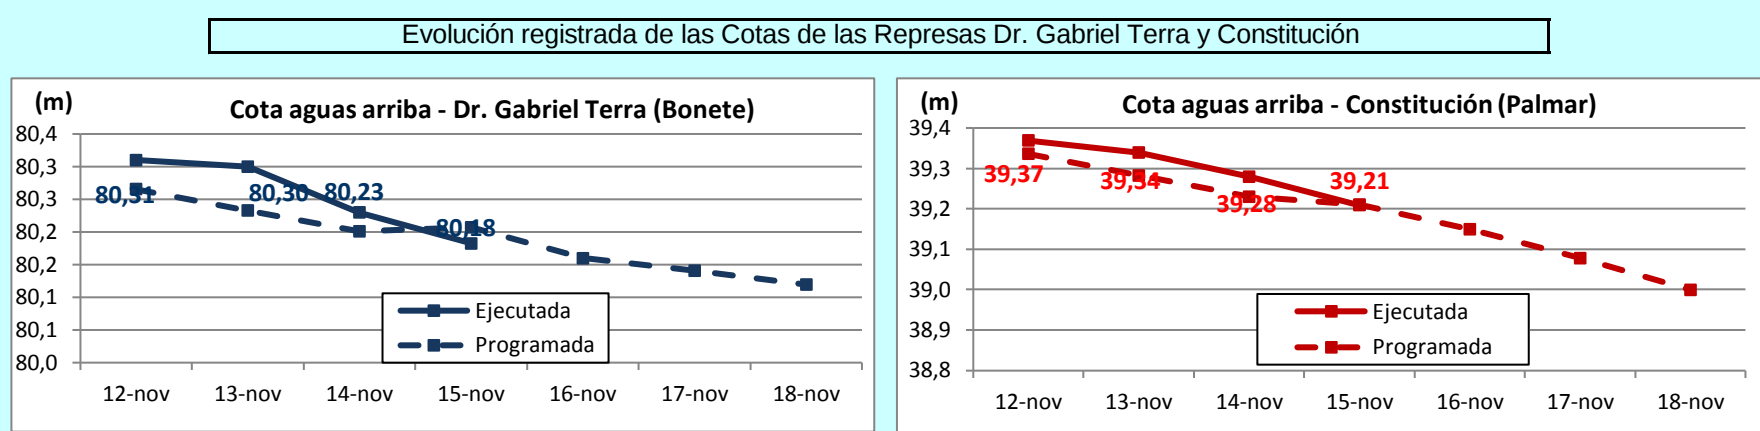


COTA FINAL	Prevista (m)	Ejecutada (m)
Represa		
Terra	80,21	80,18
Baygorria	53,64	53,61
Palmar	39,21	39,21
SGU	34,86	34,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

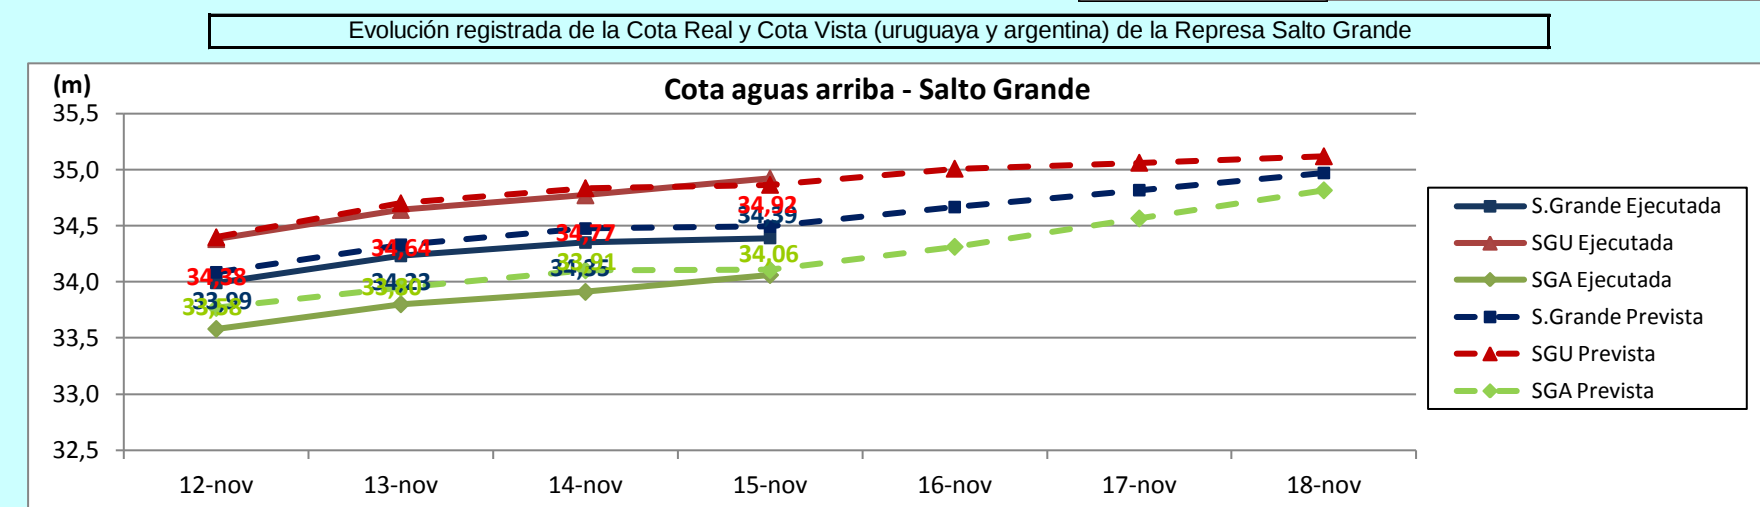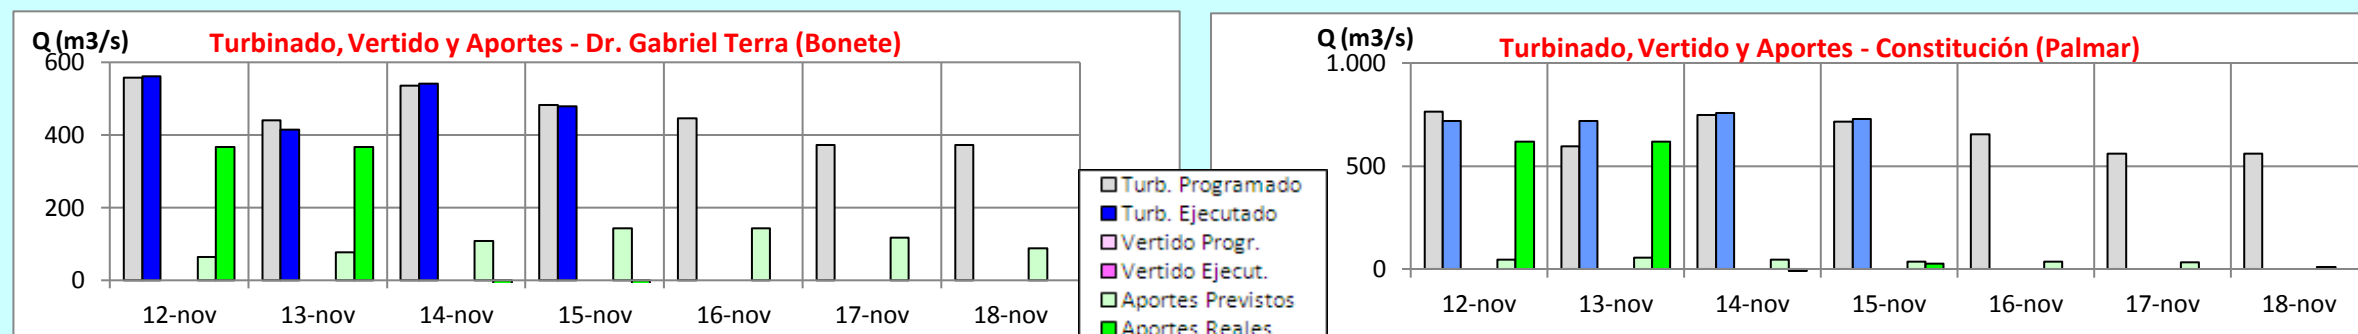

TURBINADO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	483	479
Baygorria	444	465
Palmar	717	730
SGU	1.030	994

APORTES	Previstos (m3/s)	Reales (m3/s)
Represa		
Terra	143	-194
Baygorria	0	-14
Palmar	37	26
SGU	1.525	1.596

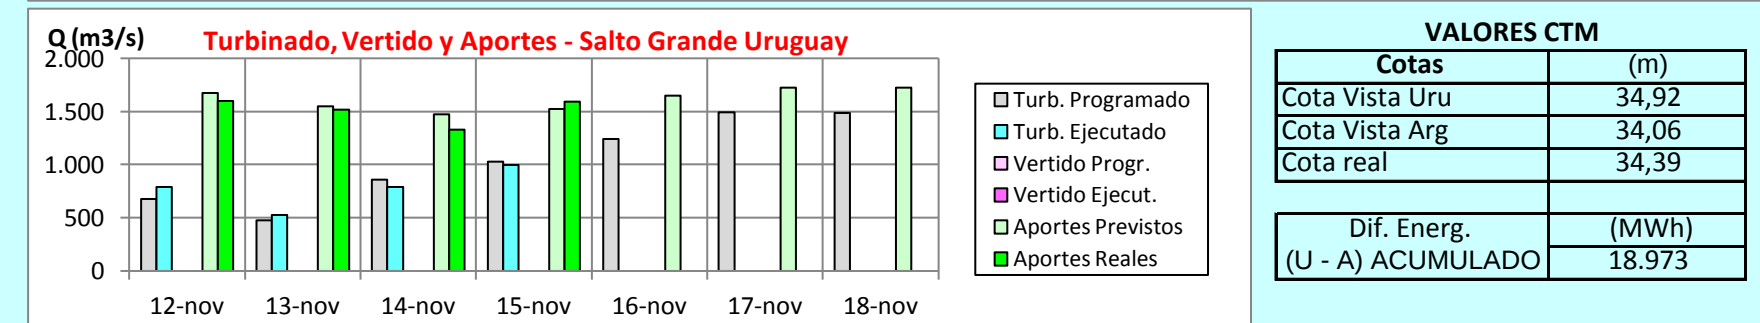

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa		
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,5% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 35,6 MW medios, de los cuales: 2,3 MW de Alur; 24,1 MW de UPM; 4,2 MW de Liderdat; 5 MW de Bioener
No hubo generación térmica distribuida
Se importaron 1739 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata