



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






miércoles 16 de noviembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		16-nov
Central Battle		3.093
• Sala B		-4
• 5a		1.889
• 6a		0
• Motores		1.207
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.559
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.321
C. Baygorria		1.267
C. Palmar		4.227
C. Salto Grande		6.992
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.738
• Rívera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.141
TOTAL Generación (MWh)		26.297
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 25.890

Diferencia (MWh) 407
Ejecutada - Programada 1,57%

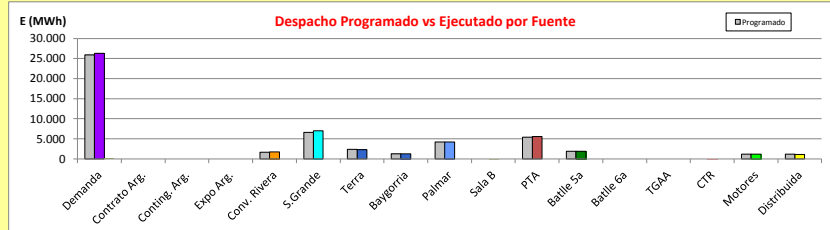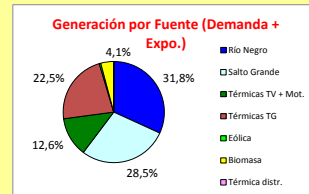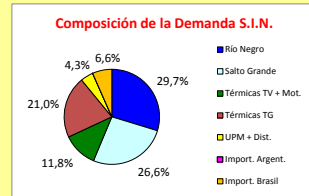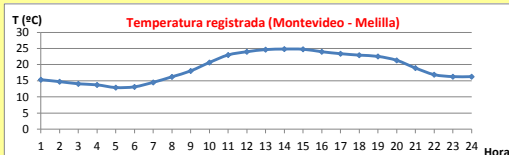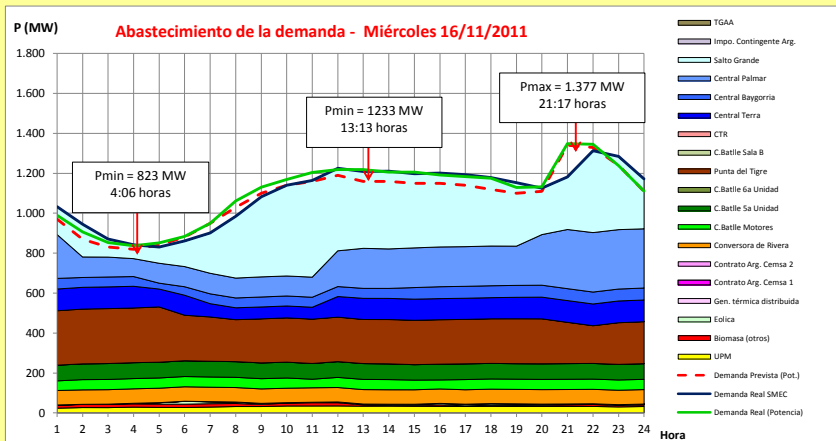

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

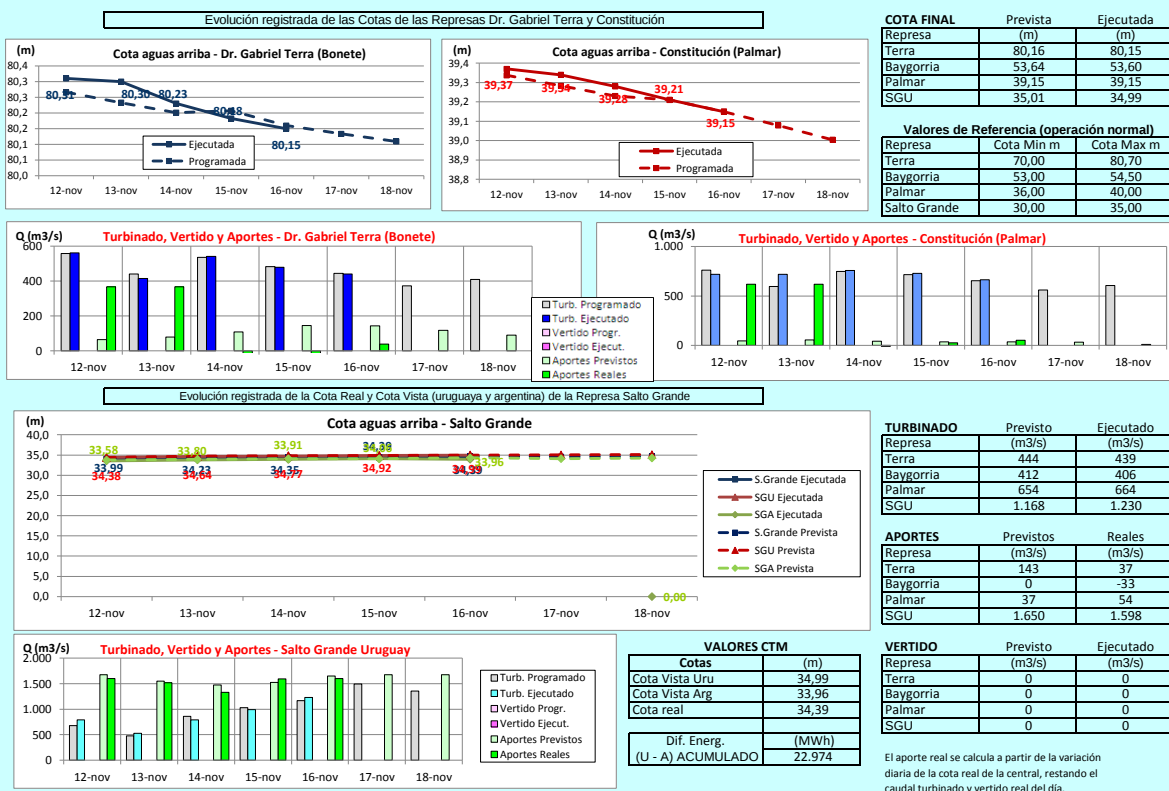

La demanda resultó 1,57 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 5,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 43 MW medios, de los cuales: 2,1 MW de Alur; 31,3 MW de UPM; 4,1 MW de Liderdat; 5,5 MW de Bioener
No hubo generación térmica distribuida
Se importaron 1738 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata