



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 18 de noviembre de 2011






Generación Térmica (MWh)		18-nov
Central Battle		3.331
• Sala B		-4
• 5a		1.900
• 6a		0
• Motores		1.435
Central La Tablada		-41
Central P. del Tigre		5.023
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.171
C. Baygorria		1.074
C. Palmar		3.819
C. Salto Grande		7.677
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.737
• Río Negro		1.737
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.453
TOTAL Generación (MWh)		26.244

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.244
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 26.810

Diferencia (MWh)	-566
Ejecutada - Programada	-2.11%

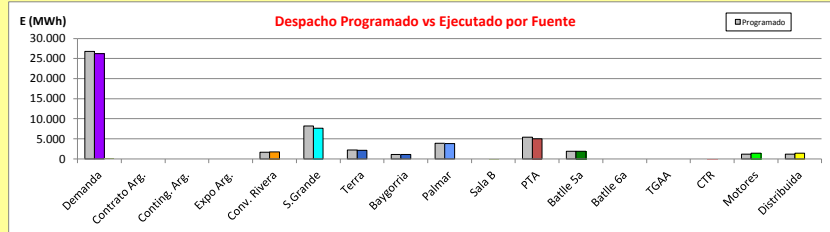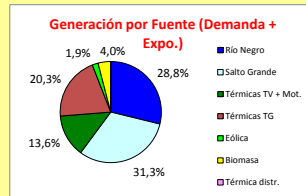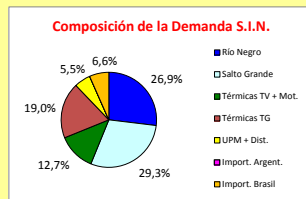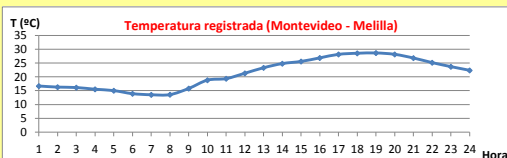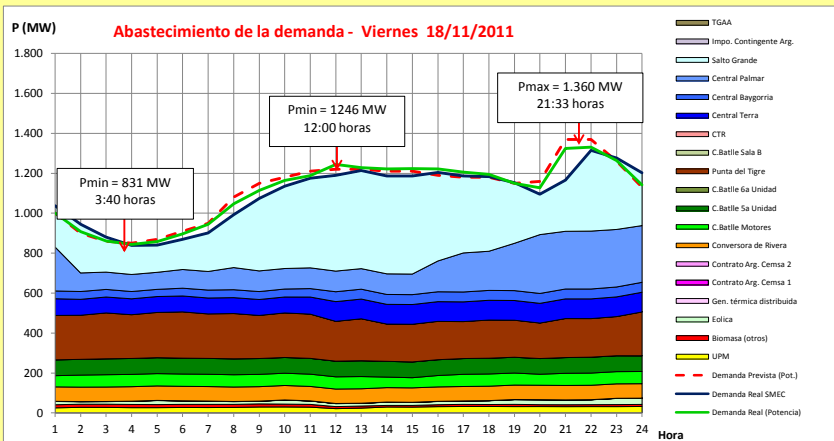

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

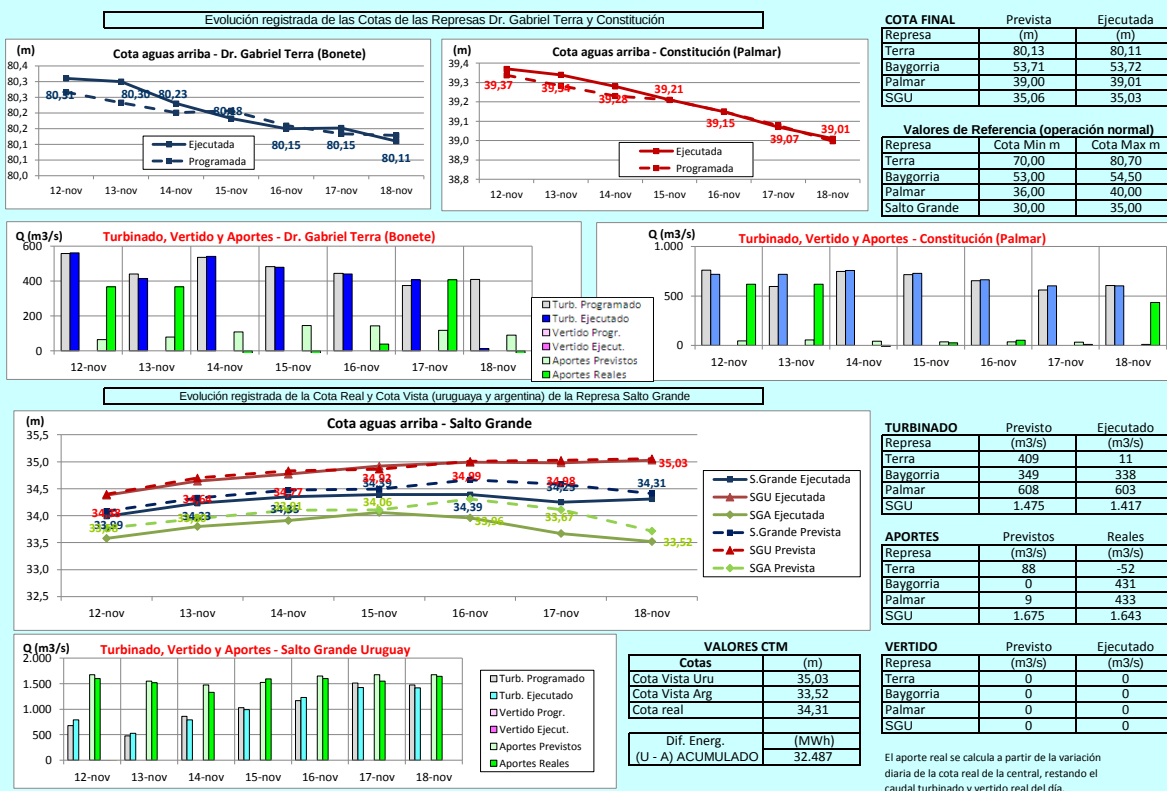

La demanda resultó 2,11 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 19,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 42 MW medios, de los cuales: 1,6 MW de Alur; 29,1 MW de UPM; 1,9 MW de Liderlat; 9,4 MW de Bioener.
No hubo generación térmica distribuida.
Se importaron 1.737 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata