



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 22 de noviembre de 2011






Generación Térmica (MWh)		22-nov
Central Battle		1.280
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.284
Central La Tablada		2.328
Central P. del Tigre		5.425
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		-6
C. Palmar		325
C. Salto Grande		10.928
Importación (MWh)		Por País
Argentina		2.437
• Contrato		0
• Contingente		2.437
Brasil		1.736
• SADI		1.736
• Rivera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.321
TOTAL Generación (MWh)		25.773

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	25.773
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh) 26.510

Diferencia (MWh)	-737
Ejecutada - Programada	-2.78%

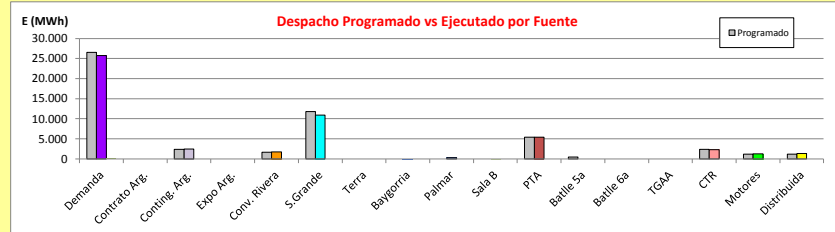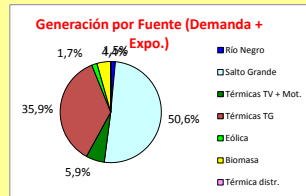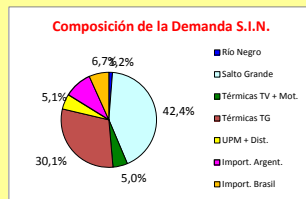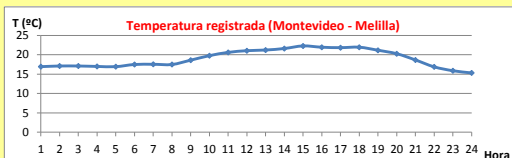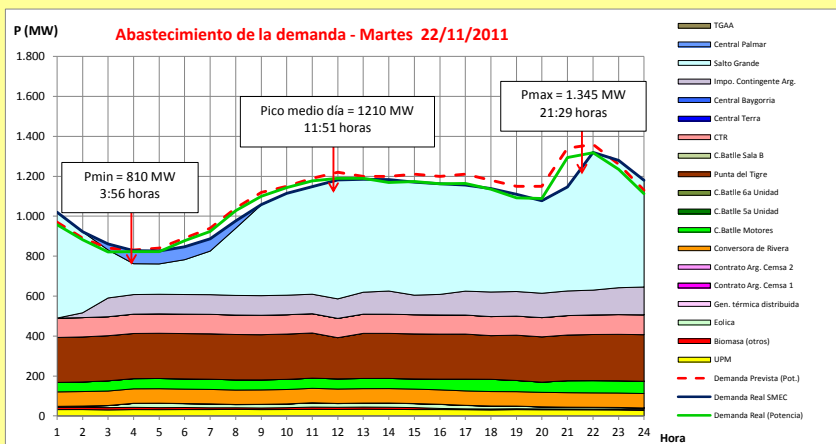

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

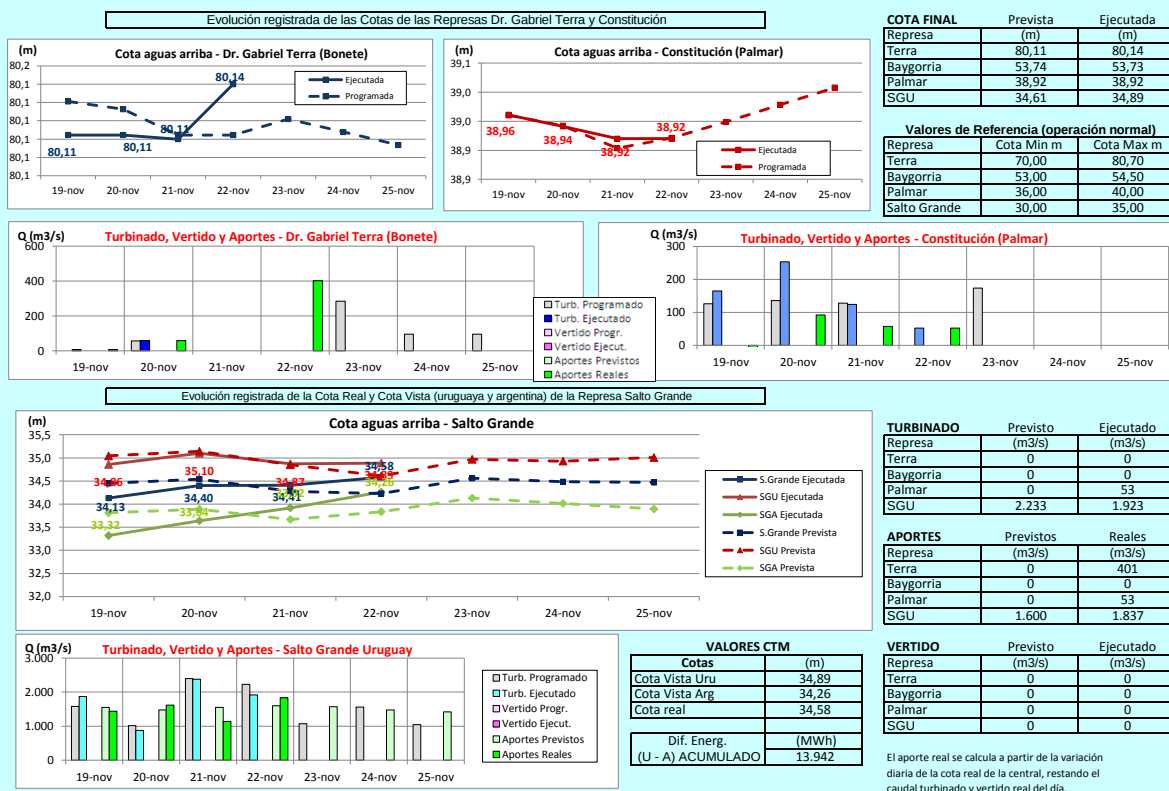

La demanda resultó 2,78% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 15,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 41,6 MW medios, de los cuales: 1,6 MW de Alur; 31,5 MW de UPM; 4,4 MW de Liderada; 4 MW de Bioener
No hubo generación térmica distribuida
Se importaron 1736 MWh de Brasil a través de la convertora de Rivera.
No se pudo despachar la CB5 tal cual estaba programado.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata