

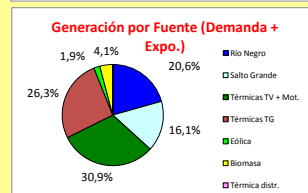
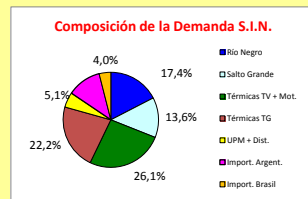
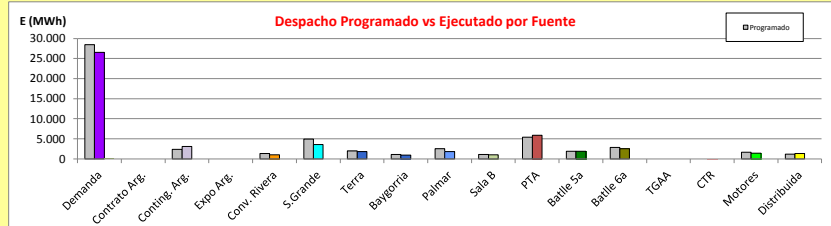
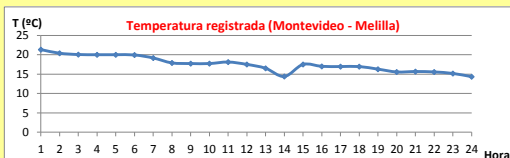


Generación Térmica (MWh)	30-nov
Central Batlle	6.930
• Sala B	1.014
• Sala	1.915
• 6a	2.567
• Motores	1.433
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	5.924
Central Maldonado	0
Grupos Diesel	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	1.792
C. Baygorria	974
C. Palmar	1.854
C. Salto Grande	3.606
Importación (MWh)	Por País
Argentina	3.074
• Contrato	0
• Contingente	3074
Brasil	1.050
• Rivera	1.050
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.356
TOTAL Generación (MWh)	26.518
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.518
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.450
Diferencia (MWh)	-1.932
Ejecutada - Programada	-6.79%


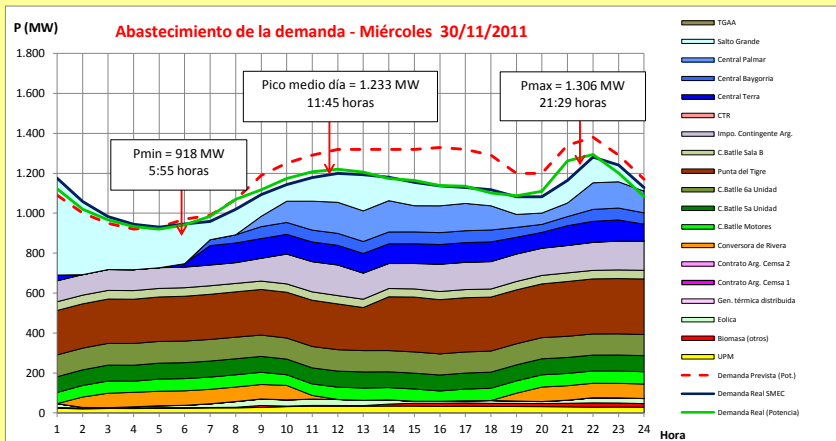


EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

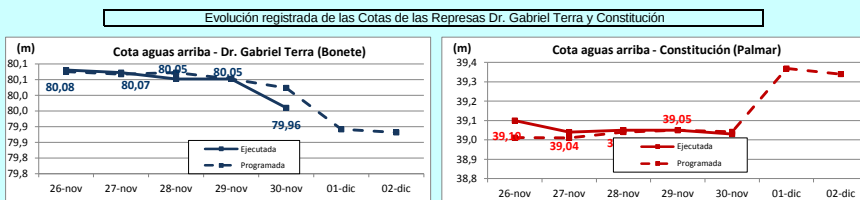


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,02	79,96
Baygorria	53,73	53,69
Palmar	39,04	39,03
SGU	34,46	34,54

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

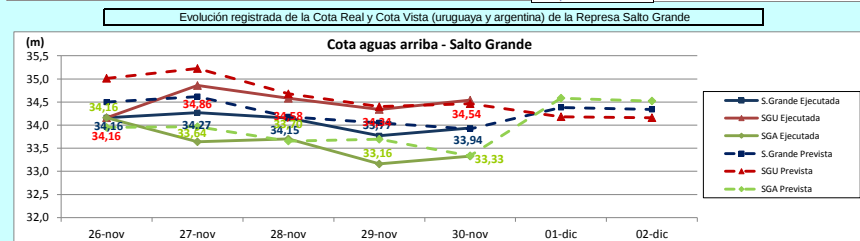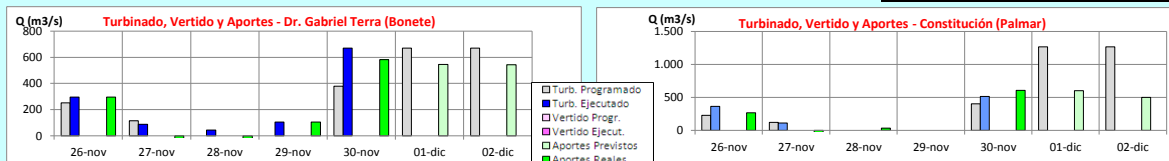

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m3/s)	(m3/s)
Terra	379	670
Baygorria	359	671
Palmar	405	514
SGU	877	3.831

APORTES	Previstos	Reales
	(m3/s)	(m3/s)
Terra	0	582
Baygorria	0	0
Palmar	0	606
SGU	1.425	2.950

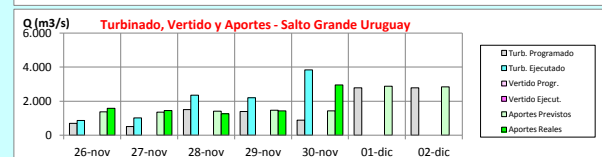

VALORES CTM	
Cotas	
Cota Vista Uru	
Cota Vista Arg	
Cota real	
Dif. Energ. (U - A) ACUMULADO	

VERTIDO	Previsto (m3/s)	Ejecutado (m3/s)
Represa	0	0
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

COMENTARIOS	OBSERVACIONES
La demanda resultó 6,8% inferior que lo previsto.	
Se registró generación eólica, por 18,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 39,2 MW medios, de los cuales: 0,6 MW de Alur; 28,8 MW de UPM; 3,6 MW de Liderdat S.A.; 1 MW de Weyerhaeuser; 0,6 MW de Bioener; 4,6 MW de Galofer S.A.	
No hubo generación térmica distribuida	
Se importaron 1050 MWh de Brasil a través de la convertora de Rivera y 3074 MWh de Argentina por continente.	

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata