



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






sábado 3 de diciembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		03-dic
Central Battle		5.262
• Sala B		1.013
• 5a		312
• 6a		2.491
• Motores		1.446
Central La Tablada		-44
Central P. del Tigre		5.987
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		566
C. Baygorria		370
C. Palmar		848
C. Salto Grande		6.432
Importación (MWh)		Por País
Argentina		3.409
• Contrato		0
• Contingente		3.409
Brasil		364
• SADI		364
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.330
TOTAL Generación (MWh)		24.525
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 24.525
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 26.020

Diferencia (MWh) -1.495
Ejecutada - Programada -5.75%

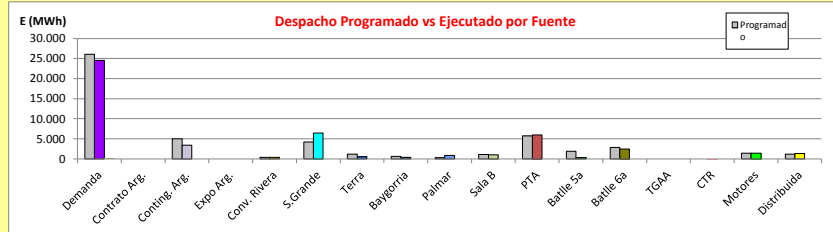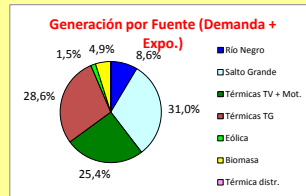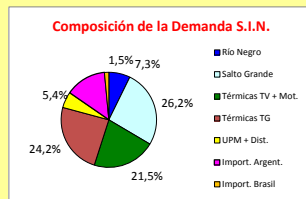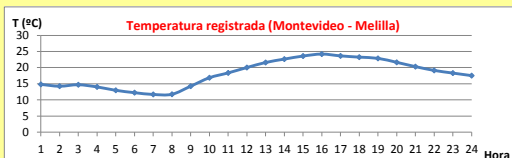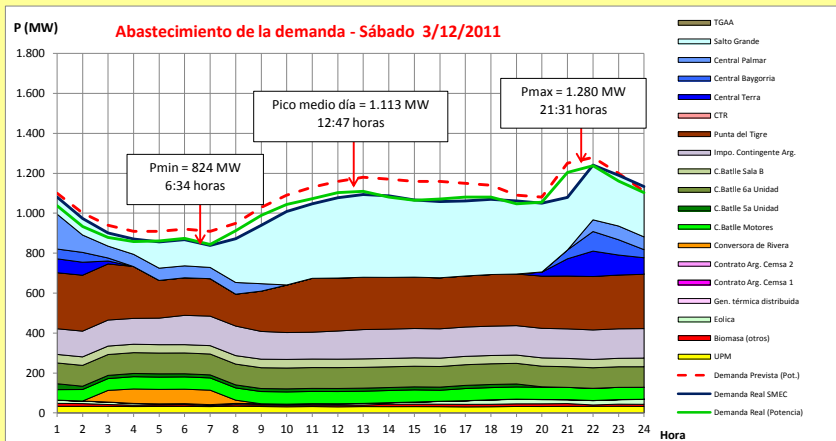

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

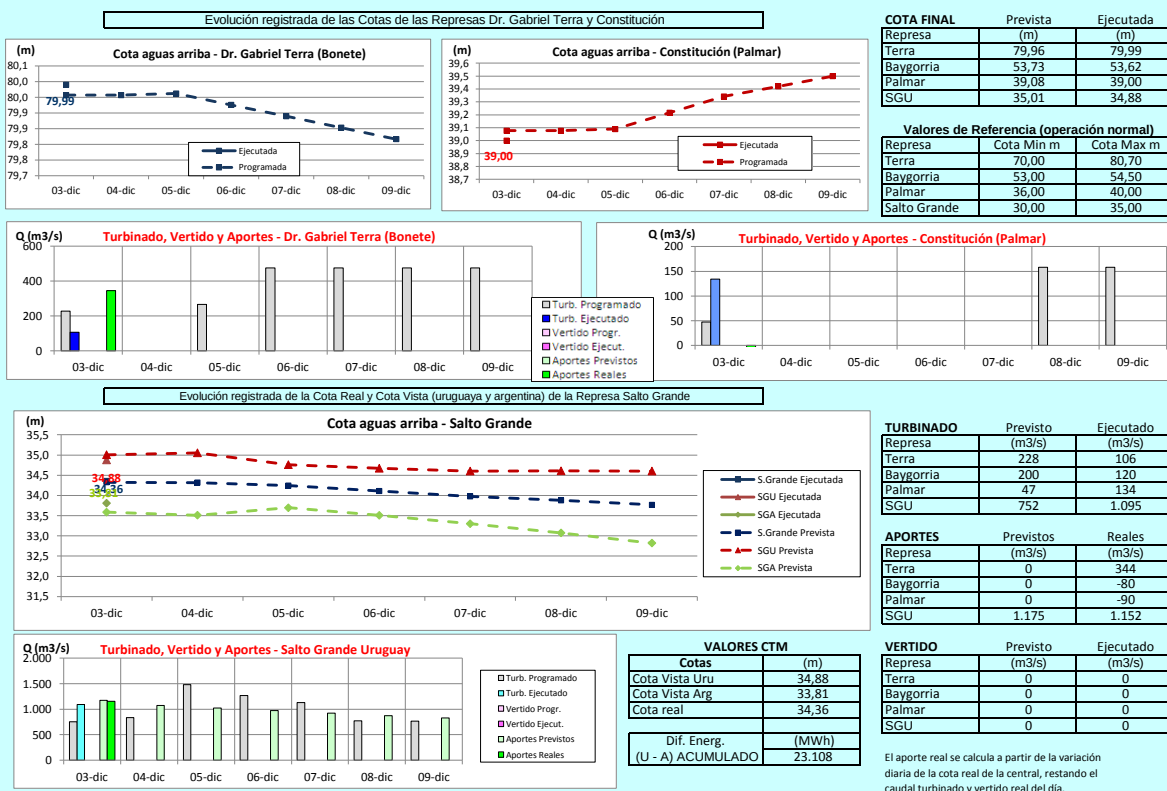

La demanda resultó 5,8% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 13,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 44,2 MW medios, de los cuales: 1,7 MW de Alur; 32,1 MW de UPM; 0,4 MW de Bioener; 0,6 MW Weyerhaeuser Productos S.A.; 9,4 MW de Galofer S.A.
No hubo generación térmica distribuida
Se importaron 364 MWh de Brasil a través de la convertora de Rivera y 3409 MWh de Argentina por contingente.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata