








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 18 de diciembre de 2011

Generación Térmica (MWh)		18-dic
Central Battle		4.039
• Sala B		0
• 5a		419
• 6a		1.997
• Motores		1.623
Central La Tablada		206
Central P. del Tigre		2.093
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		264
C. Baygorria		-6
C. Palmar		550
C. Salto Grande		3.394
Importación (MWh)		Por País
Argentina		8.946
• Contrato		0
• Contingente		8946
Brasil		1.241
• Rivera		1.241
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.321
TOTAL Generación (MWh)		22.047
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		22.047
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		23.480
Diferencia (MWh)		-1.433
Ejecutada - Programada		-6,10%

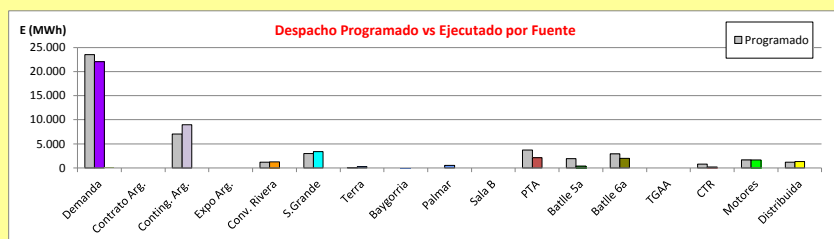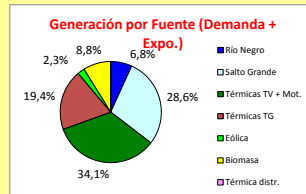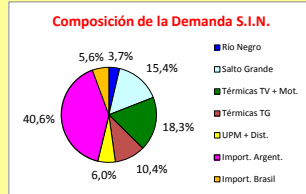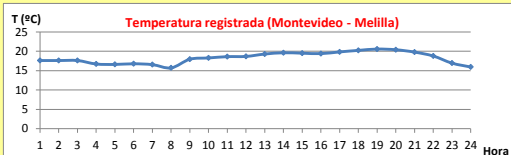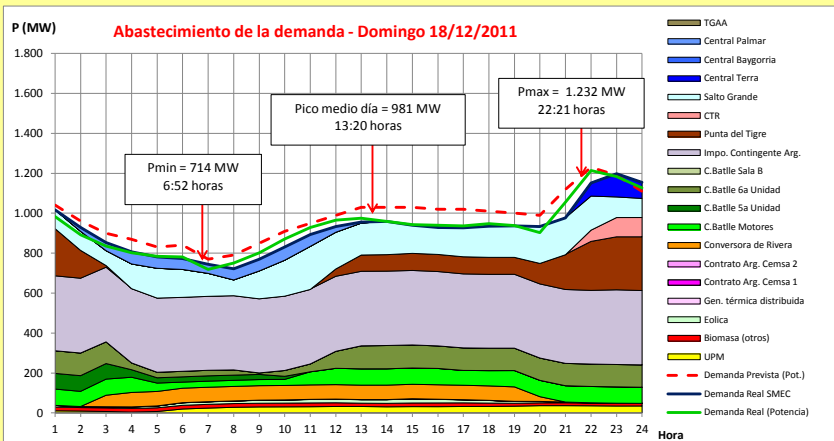

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

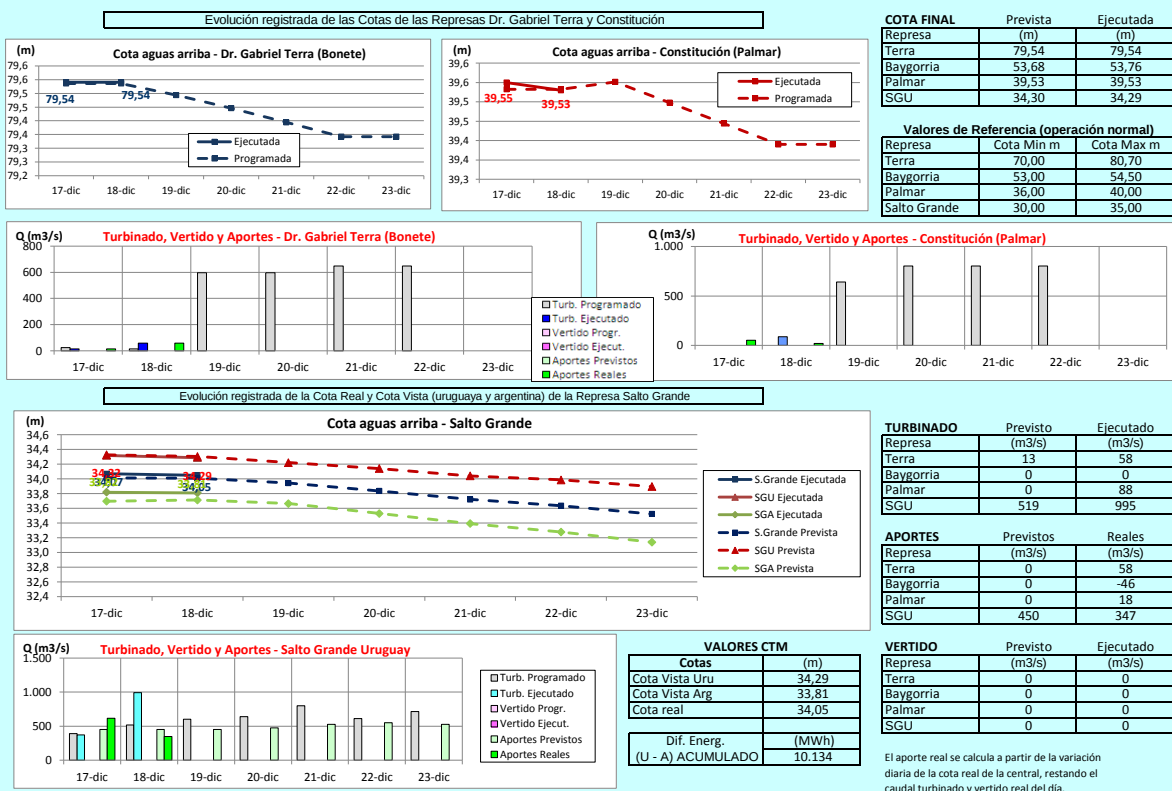

La demanda resultó 6,10% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 11,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 44,5 MW medios, de los cuales: 26,6 MW de UPM; 6,1 MW de Bioener; 0,7 MW Weyerhaeuser Productos S.A.; 11,1 MW de Galofer S.A.
No hubo generación térmica distribuida.
Se importaron 1240,8 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y 8946,1 MWh de Argentina por contingente.
Al momento no se dispone de medidas de Las Rosas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata