



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 25 de diciembre de 2011






Generación Térmica (MWh)		25-dic
Central Battle		4.429
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.732
• Motores		1.701
Central La Tablada		-65
Central P. del Tigre		2.794
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		10
C. Baygorria		-5
C. Palmar		136
C. Salto Grande		4.252
Importación (MWh)		Por País
Argentina		4.990
• Contrato		4.990
• Contingente		0
Brasil		1.377
• Río Negro		1.377
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.422
TOTAL Generación (MWh)		19.340

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		19.340
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		

Demanda Programada (MWh) 21.780

Diferencia (MWh)	-2.440
Ejecutada - Programada	-11,20%

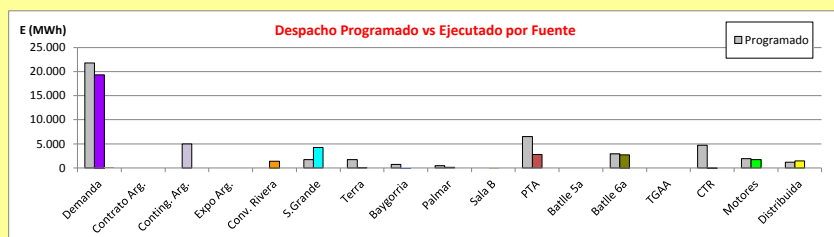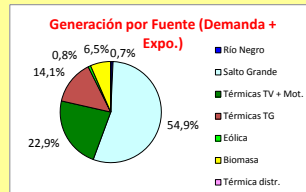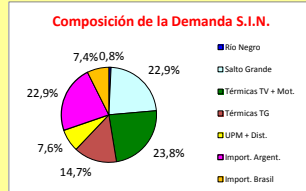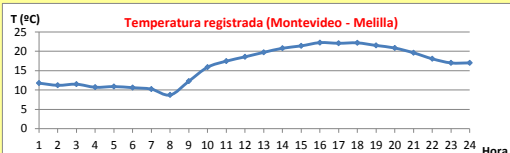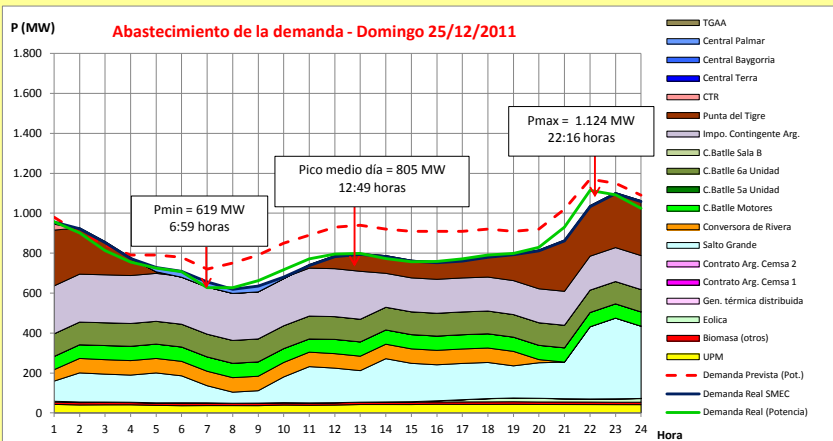

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

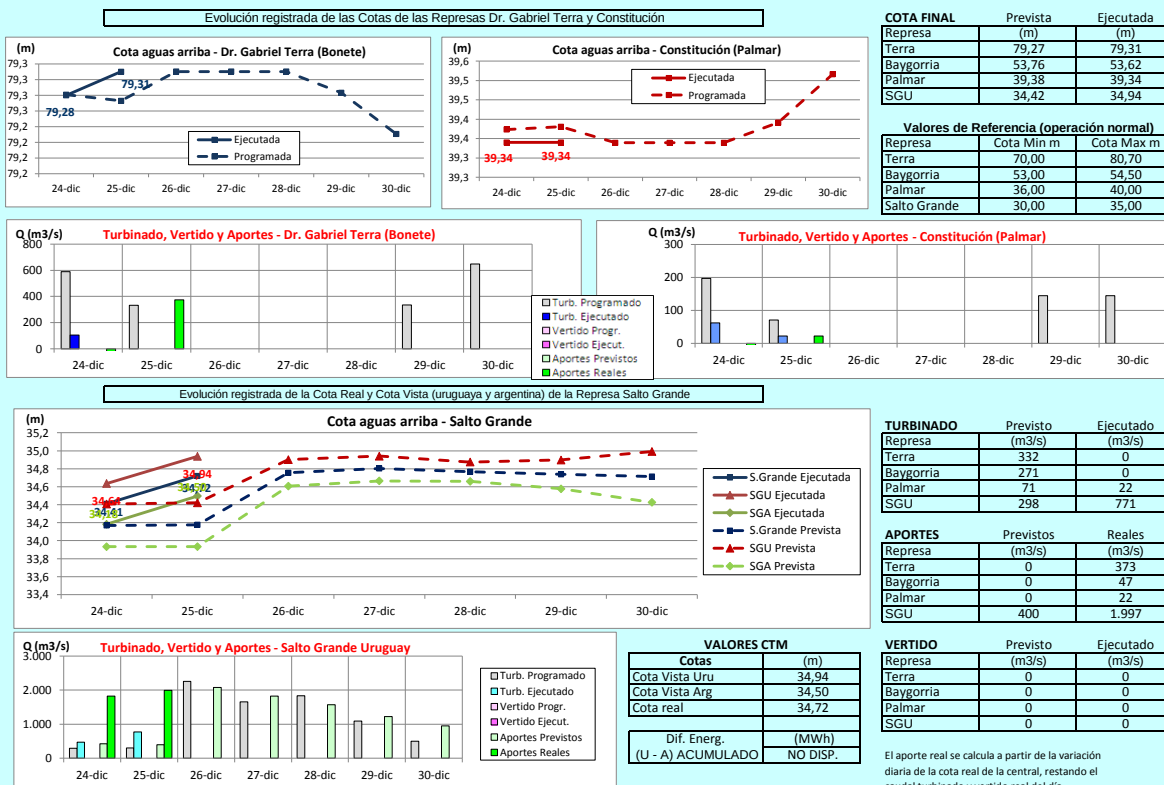

La demanda resultó 11,2% inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 6,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 52,8 MW medios, de los cuales: 40,5 MW de UPM; 9,7 MW de Bioener; 2,5 MW Weyerhaeuser Productos S.A.
No hubo generación térmica distribuida.
Se importaron 1377 MWh de Brasil a través de la convertidora de Rivera y 4990 MWh de Argentina por contingente.
No se contó con valores de los medidores de Agroland S.A por problemas técnicos.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata