




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 1 de enero de 2012



Generación Térmica (MWh)		01-ene
Central Battle		4.322
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.666
• Motores		1.659
Central La Tablada		2.707
Central P. del Tigre		5.089
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		557
C. Baygorria		207
C. Palmar		825
C. Salto Grande		4.156
Importación (MWh)		Por País
Argentina		872
• Contrato		0
• Contingente		872
Brasil		1.236
• SADI		1.236
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.453
TOTAL Generación (MWh)		21.423
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		21.423
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		20.910
Diferencia (MWh)		513
Ejecutada - Programada		2,45%

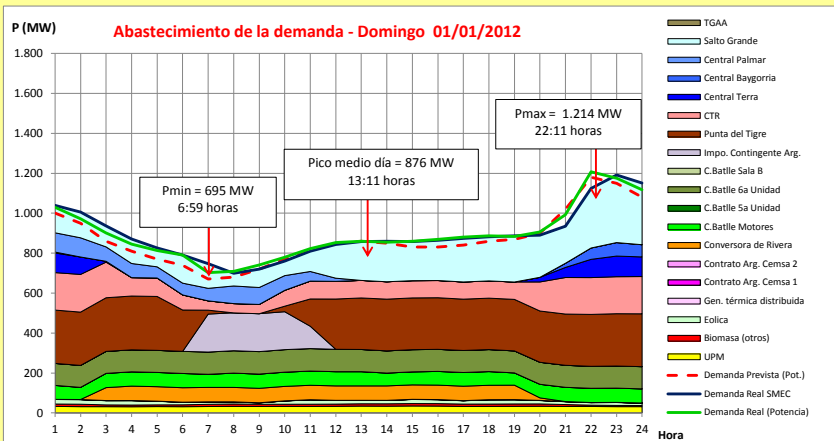


Composición de la Demanda S.I.N.



Generación por Fuente (Demanda + Expo.)

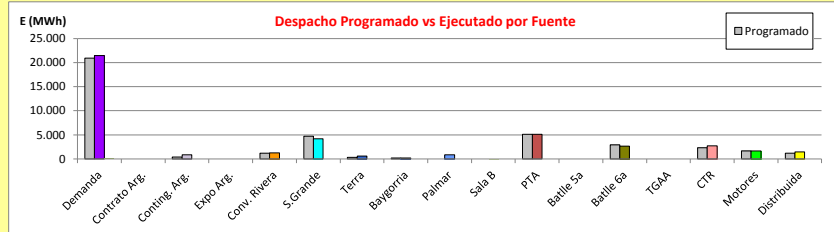

EVOLUCION de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

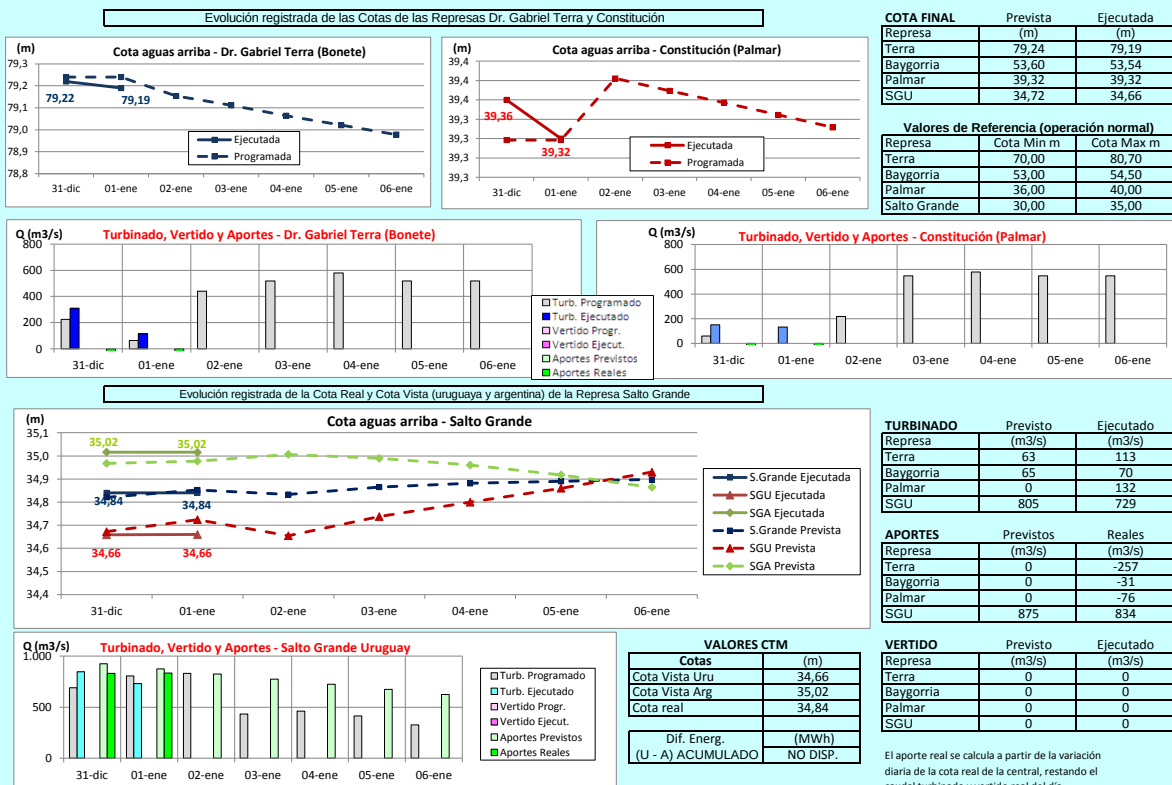

La demanda resultó 2,45 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 17,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 43,3 MW medios, de los cuales: 32,6 MW de UPM; 9 MW de Bioener; 1,7 MW Weyerhaeuser Productos S.A..
No hubo generación térmica distribuida.
Se importaron 1235,5 MWh de Brasil a través de la convertidora de Rivera y 872 MWh de Argentina por contingente.

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata