








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 13 de enero de 2012

Generación Térmica (MWh)		13-ene
Central Battle		6.935
• Sala B		1.035
• 5a		1.627
• 6a		2.582
• Motores		1.691
Central La Tablada		4.548
Central P. del Tigre		6.152
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.407
C. Baygorria		1.232
C. Palmar		712
C. Salto Grande		1.591
Importación (MWh)		Por País
Argentina		1.305
• Contrato		0
• Contingente		1.305
Brasil		563
• SADI		563
• Rívera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.468
TOTAL Generación (MWh)		26.913
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.913
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		28.230
Diferencia (MWh)		-1.317
Ejecutada - Programada		-4,66%

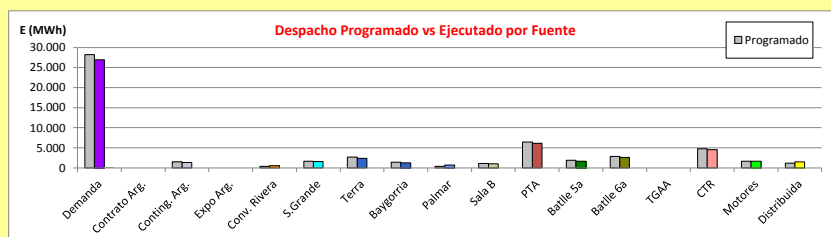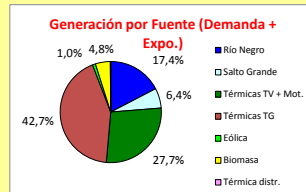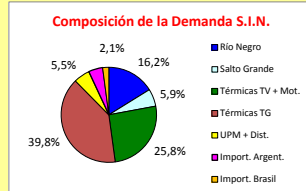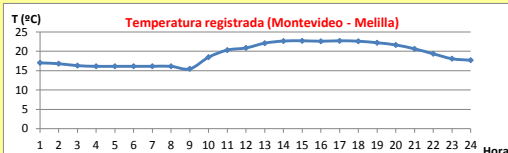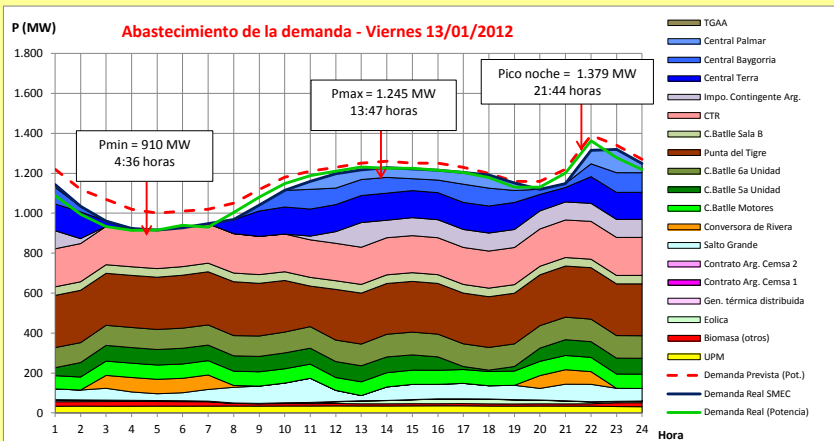

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

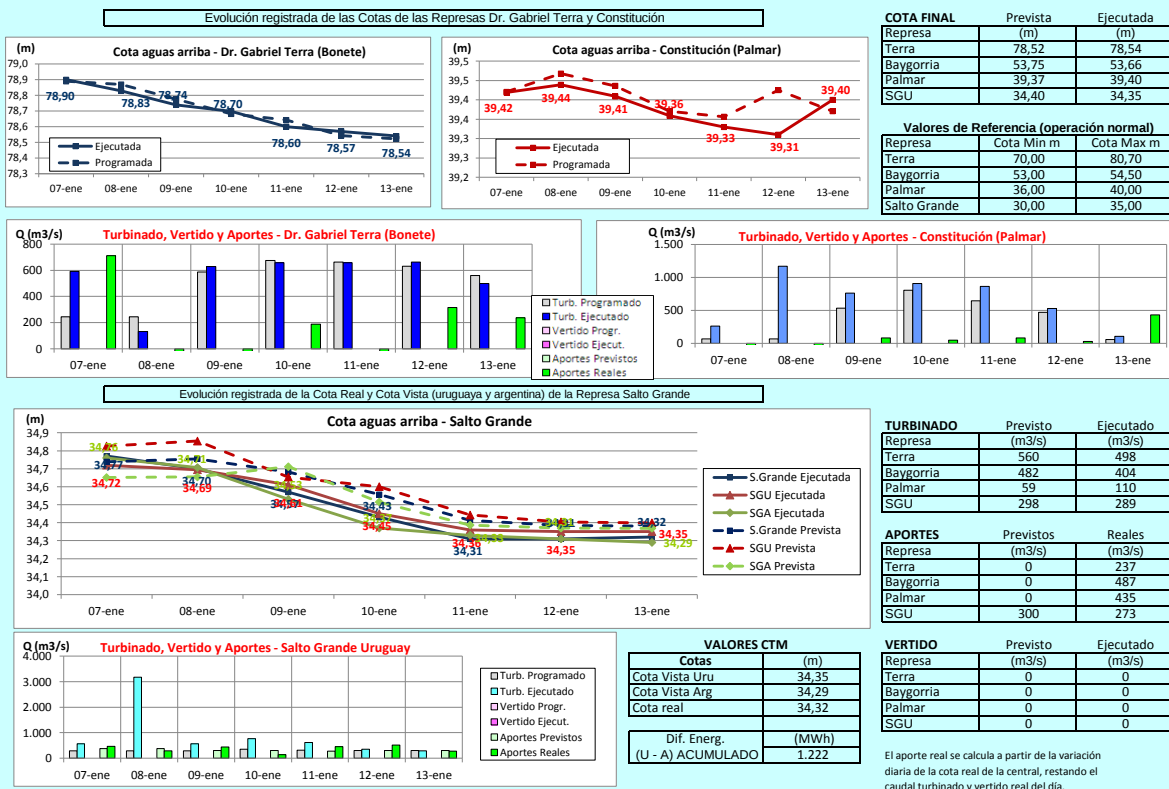

La demanda resultó 4,66 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 10,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 50,1 MW medios, de los cuales: 34,3 MW de UPM; 4,6 MW de Bioener; 4,1 MW de Galofer; 4,3 MW de Liderdat S.A.; 2,9 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.
No hubo generación térmica distribuida.
Se importaron 563,3 MWh de Brasil a través de la convertora de Rívera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata