



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






sábado 28 de enero de 2012

Generación Térmica (MWh)		28-ene
Central Battle		6.309
• Sala B		-4
• 5a		1.887
• 6a		2.738
• Motores		1.687
Central La Tablada		1.734
Central P. del Tigre		5.368
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		127
C. Baygorria		21
C. Palmar		552
C. Salto Grande		3.396
Importación (MWh)		Por País
Argentina		5.576
• Contrato		0
• Contingente		5.576
Brasil		1.243
• SADI		1.243
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.870
TOTAL Generación (MWh)		26.196
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0


DEMANDA NETA S.I.N. (MWh) 26.196
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh) 26.570

Diferencia (MWh) -374
Ejecutada - Programada -1,41%

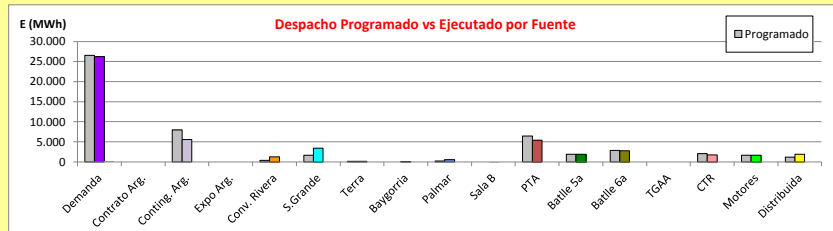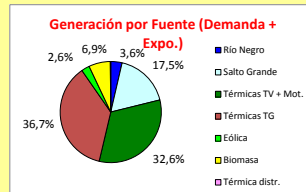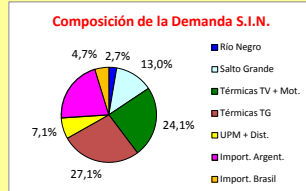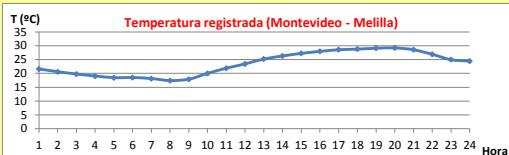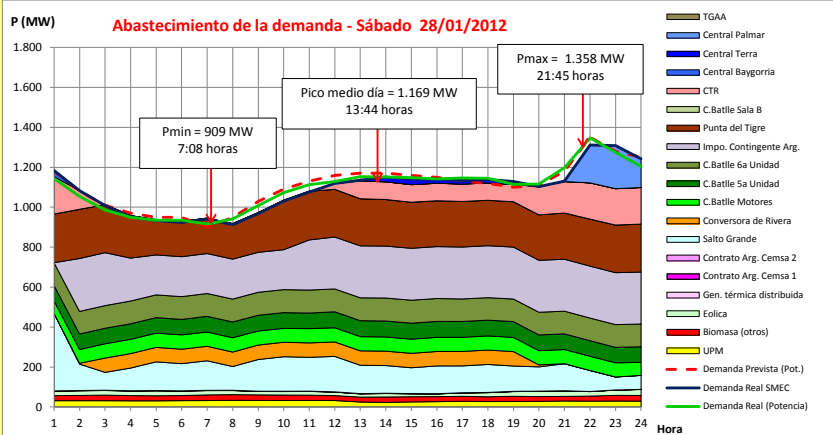

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

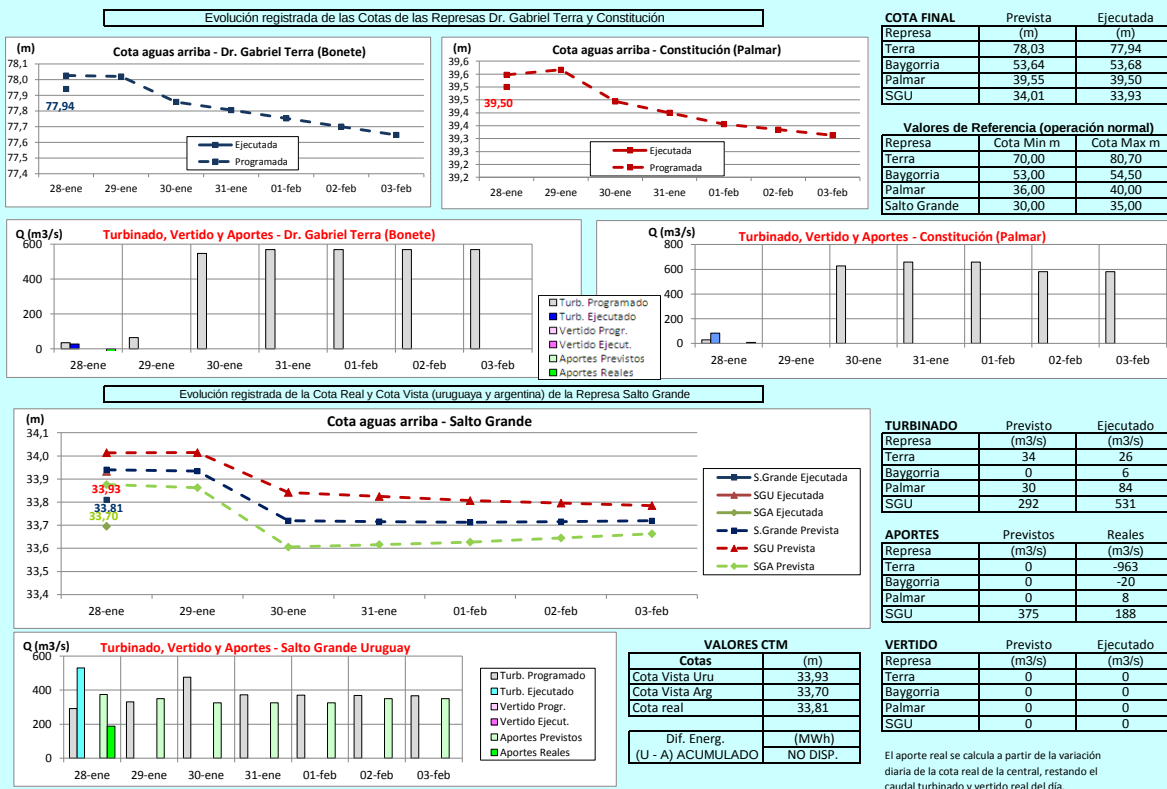

La demanda resultó 1,41 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 21,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 56,1 MW medios, de los cuales: 29,5 MW de UPM; 9 MW de Bioener; 2 MW de Weyerhaeuser Productos; 4 MW de Liderdat; 11,5 MW de Galfoer.
Se generaron 1,243 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y 5.576 MWh proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata