






INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 29 de enero de 2012

Generación Térmica (MWh)		29-ene
Central Battle		6.305
• Sala B		-4
• 5a		1.886
• 6a		2.724
• Motores		1.698
Central La Tablada		2.421
Central P. del Tigre		5.099
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		844
C. Baygorria		384
C. Palmar		1.017
C. Salto Grande		3.218
Importación (MWh)		Por País
Argentina		3.326
• Contrato		0
• Contingente		3.326
Brasil		1.137
• SADI		1.137
• Rívera		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.198
TOTAL Generación (MWh)		24.949
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		24.949
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.600
Diferencia (MWh)		-651
Ejecutada - Programada		-2,54%

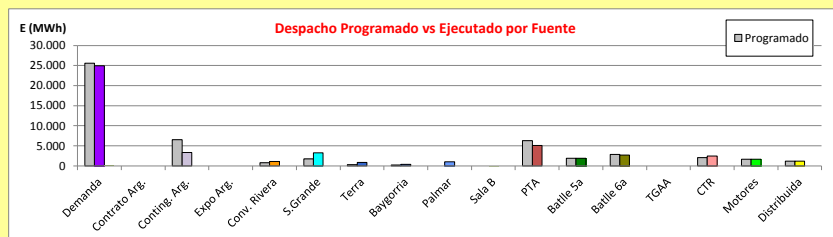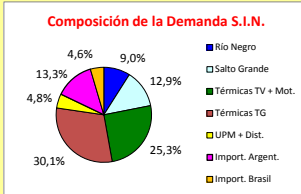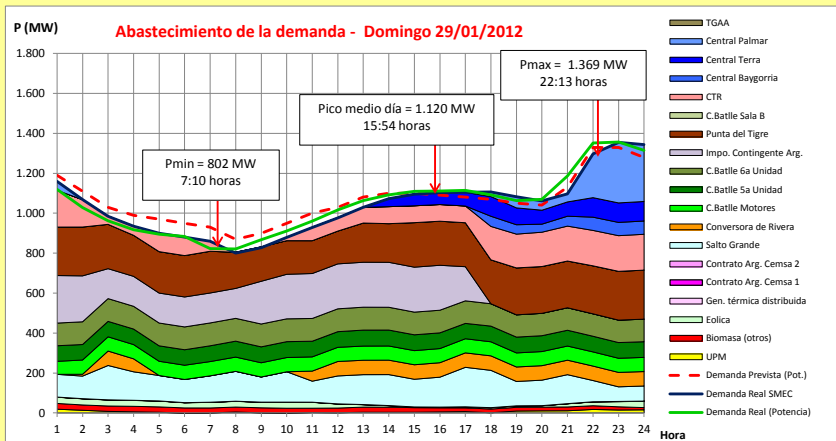

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

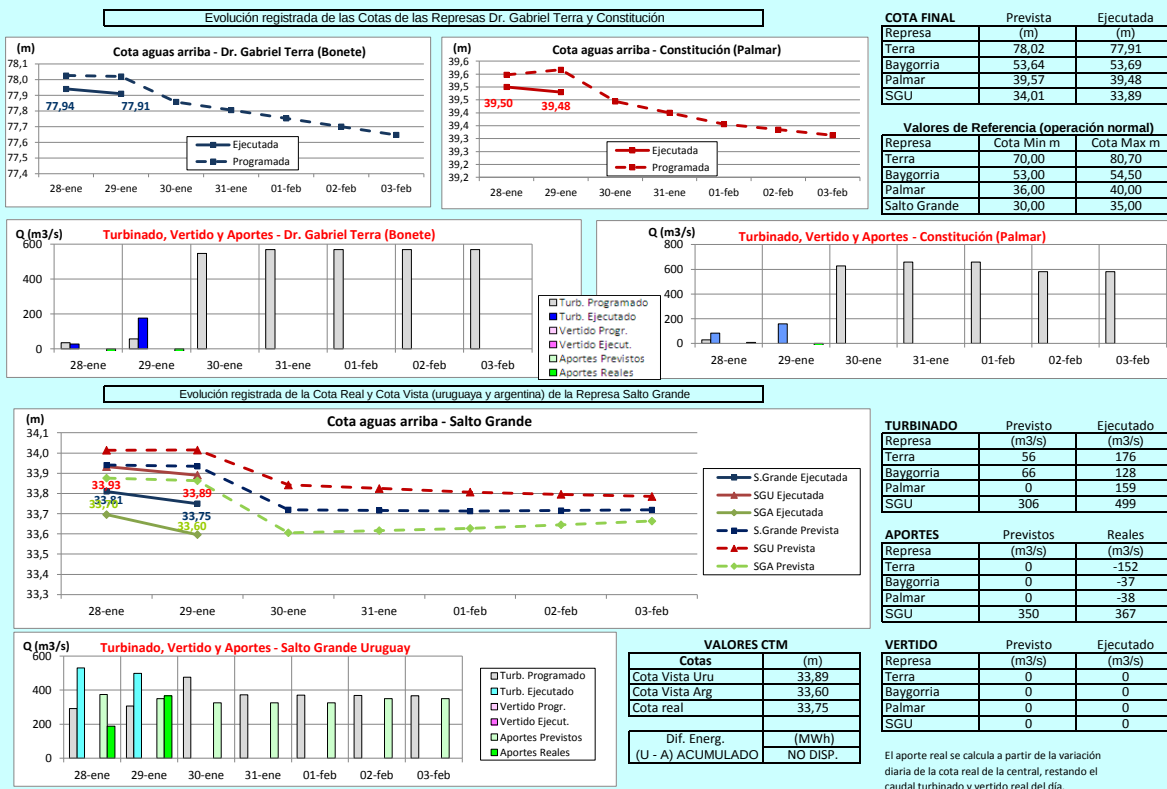

La demanda resultó 2,54 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 20,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 29,8 MW medios, de los cuales: 6,8 MW de UPM; 4,2 MW de Bioenergía; 3,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,9 MW de Liderdat; 11 MW de Galofer.
Se generaron 0,1 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendealeather S.A.)
Se importaron 1.137 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y 3.326 MWh proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata