








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 30 de enero de 2012

Generación Térmica (MWh)		30-ene
Central Battle		6.287
• Sala B		-4
• 5a		1.895
• 6a		2.710
• Motores		1.686
Central La Tablada		4.315
Central P. del Tigre		5.297
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.457
C. Baygorria		1.579
C. Palmar		4.434
C. Salto Grande		3.267
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contrato		0
• Contingente		0
Brasil		1.413
• Rivera		1.413
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.067
TOTAL Generación (MWh)		30.115
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.115
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.050
Diferencia (MWh)		65
Ejecutada - Programada		0,21%

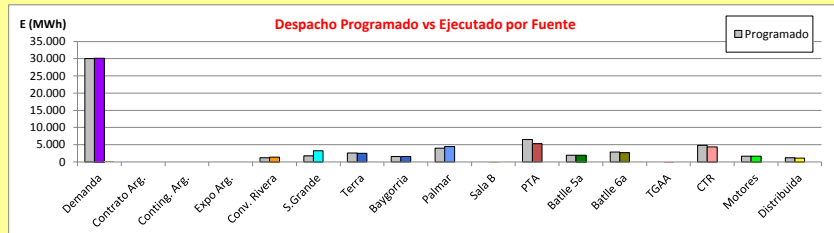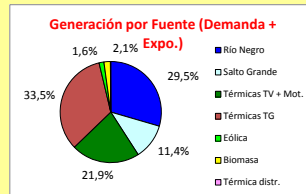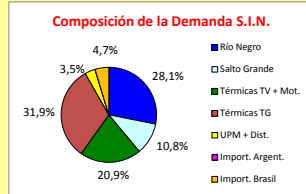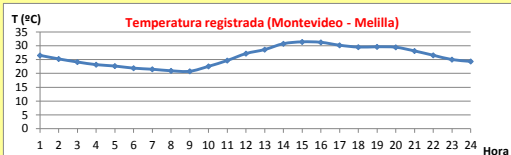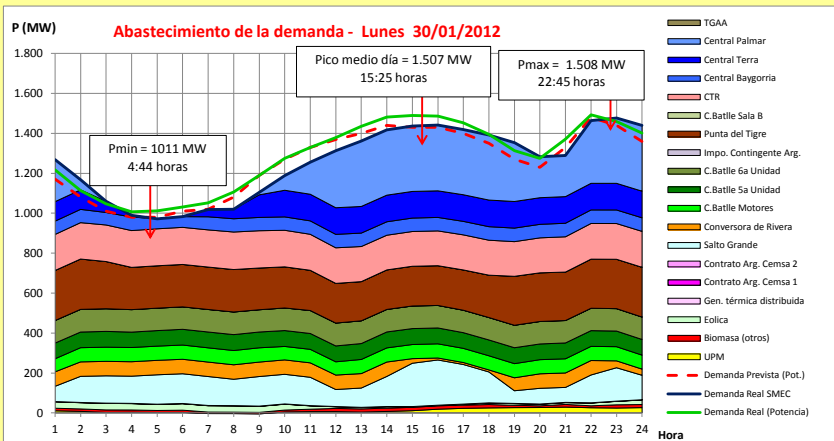

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

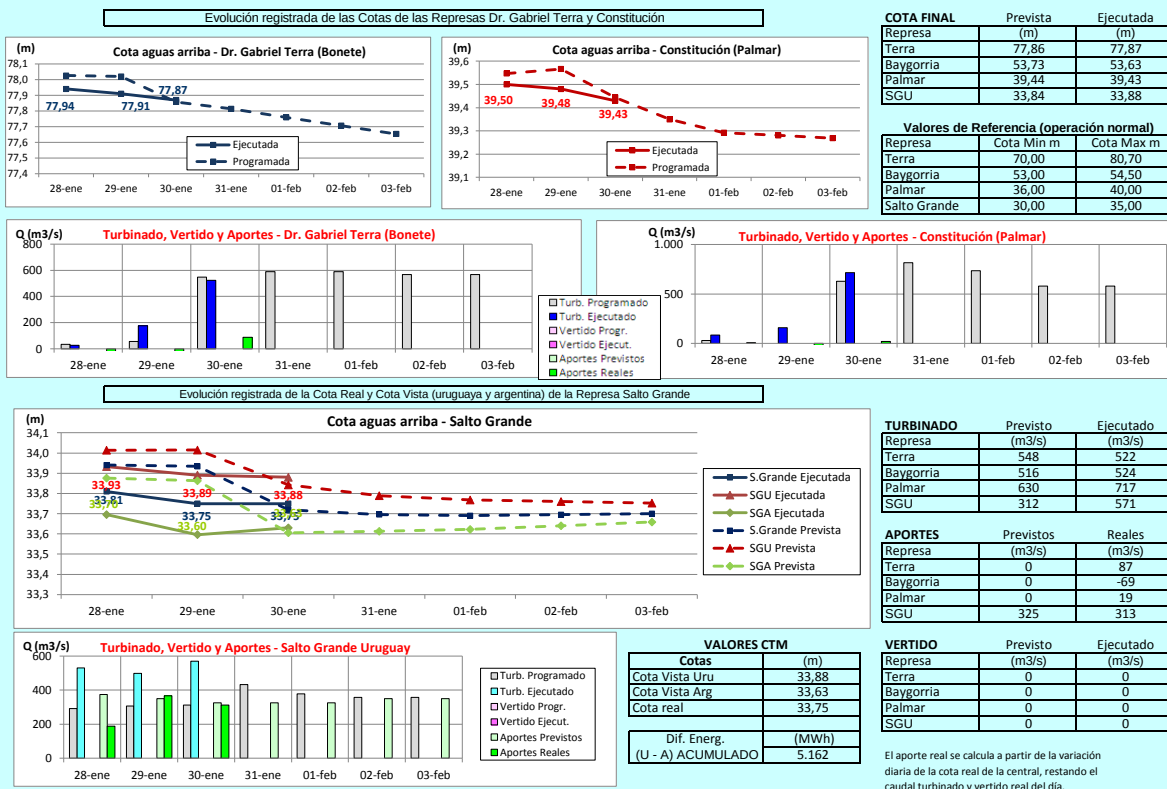

La demanda resultó 0,21 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 18,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 25,7 MW medios, de los cuales: 12,5 MW de UPM; 2,2 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,7 MW de Liderdat; 7,3 MW de Galofer.
Se generaron 1,3 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendather S.A.)
Se importaron 1.413 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y no se contó con energía proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Las medidas de la unidad 2 de Punta del Tigre son a confirmar

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata