








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 2 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		02-feb
Central Batlle		6.436
• Sala B		-4
• 5a		1.891
• 6a		2.696
• Motores		1.852
Central La Tablada		4.207
Central P. del Tigre		5.609
Central Maldonado		-1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.355
C. Baygorria		1.332
C. Palmar		3.364
C. Salto Grande		2.124
Importación (MWh)		Por País
Argentina		2.630
• Contingente		2630
Brasil		398
• Rivera		398
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.555
TOTAL Generación (MWh)		30.008
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.008
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.450
Diferencia (MWh)		-442
Ejecutada - Programada		-1,45%

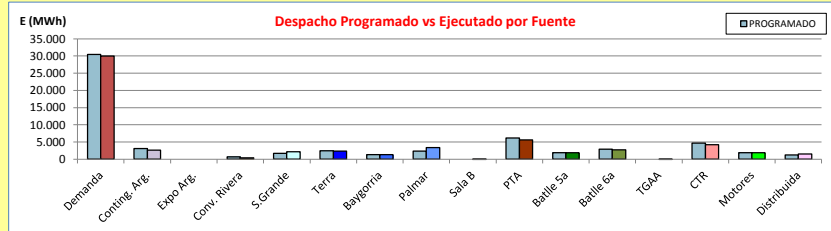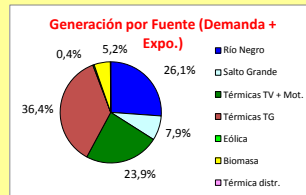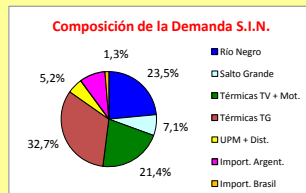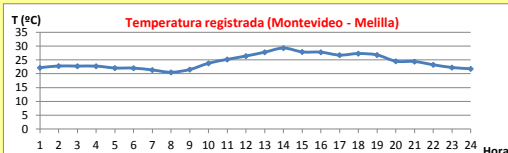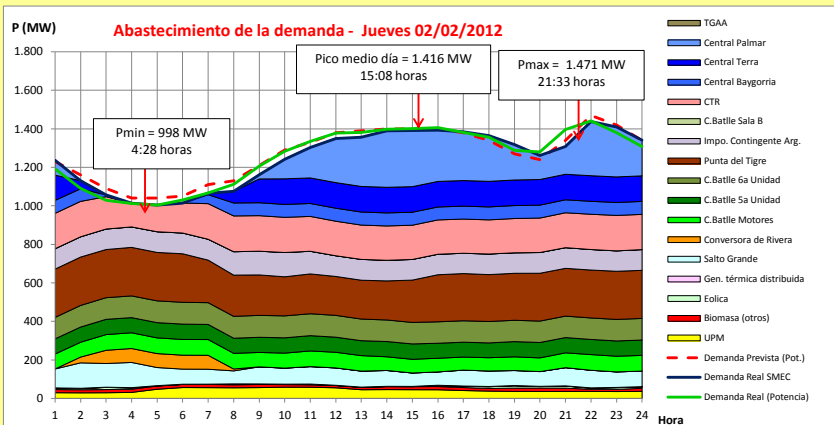

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

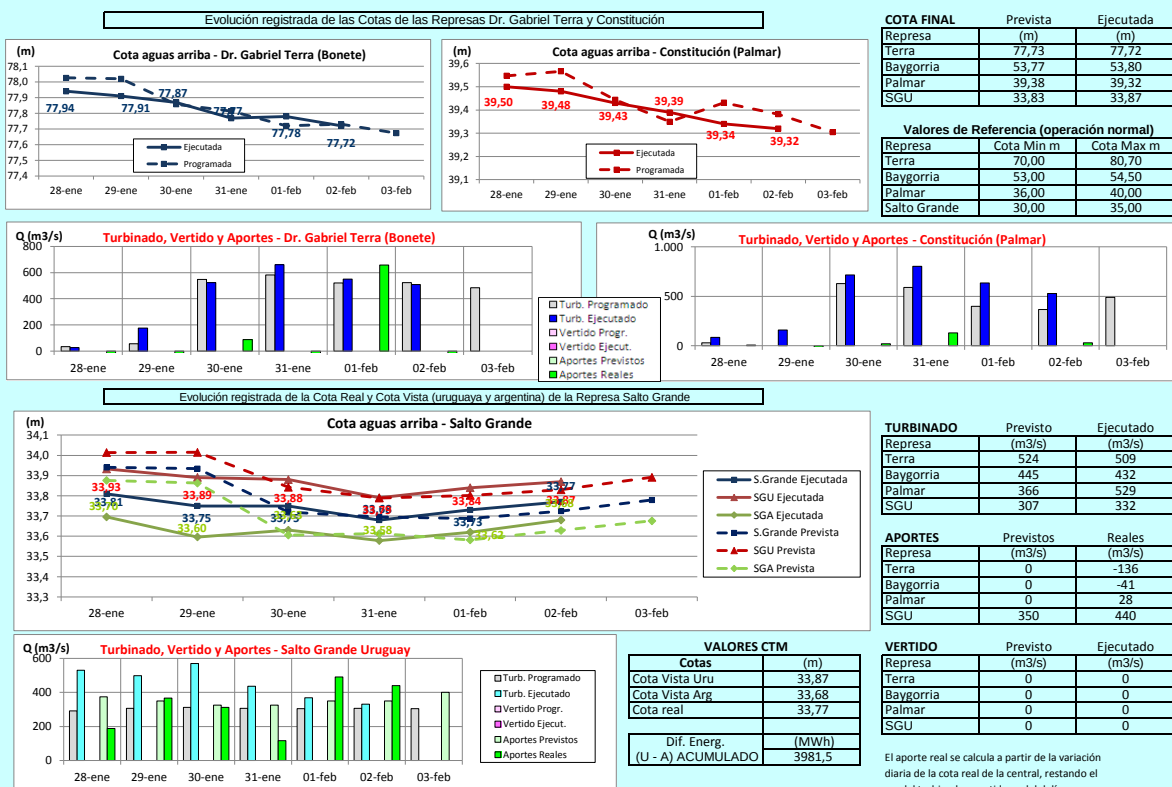

La demanda resultó 1,45 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 59,3 MW medios, de los cuales: 43,6 MW de UPM; 2,2 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,6 MW de Liderdat; 10 MW de Galofer.
Se generaron 1,3 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.)
Se importaron 398 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y 2630 MWh proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata