








# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 3 de febrero de 2012

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 03-feb   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Batlle                                        |  | 6.515    |
| • Sala B                                              |  | -4       |
| • 5a                                                  |  | 1.901    |
| • 6a                                                  |  | 2.685    |
| • Motores                                             |  | 1.933    |
| Central La Tablada                                    |  | 4.171    |
| Central P. del Tigre                                  |  | 5.962    |
| Central Maldonado                                     |  | 35       |
| Grupos Diesel                                         |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C. G. Terra                                           |  | 2.373    |
| C. Baygorria                                          |  | 1.324    |
| C. Palmar                                             |  | 4.004    |
| C. Salto Grande                                       |  | 2.178    |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 1.830    |
| • Contingente                                         |  | 1.830    |
| Brasil                                                |  | 470      |
| • Rivera                                              |  | 470      |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 891      |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 29.752   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 0        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 29.752   |
| (en bombes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 29.820   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | -68      |
| Ejecutada - Programada                                |  | -0,23%   |

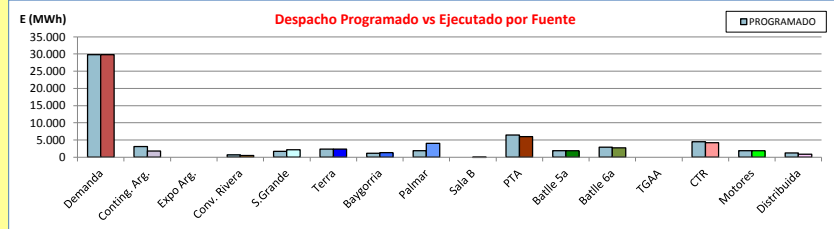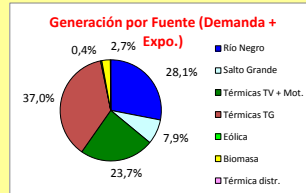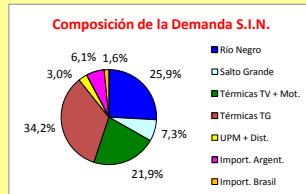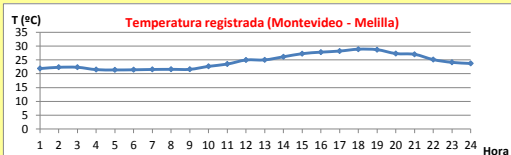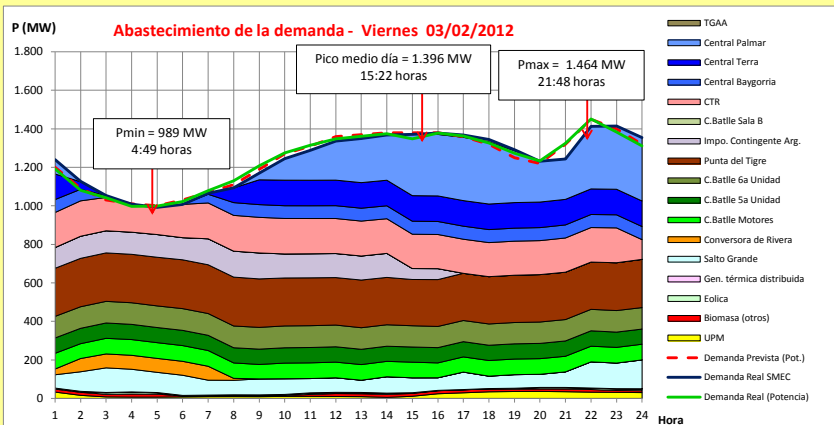

## EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

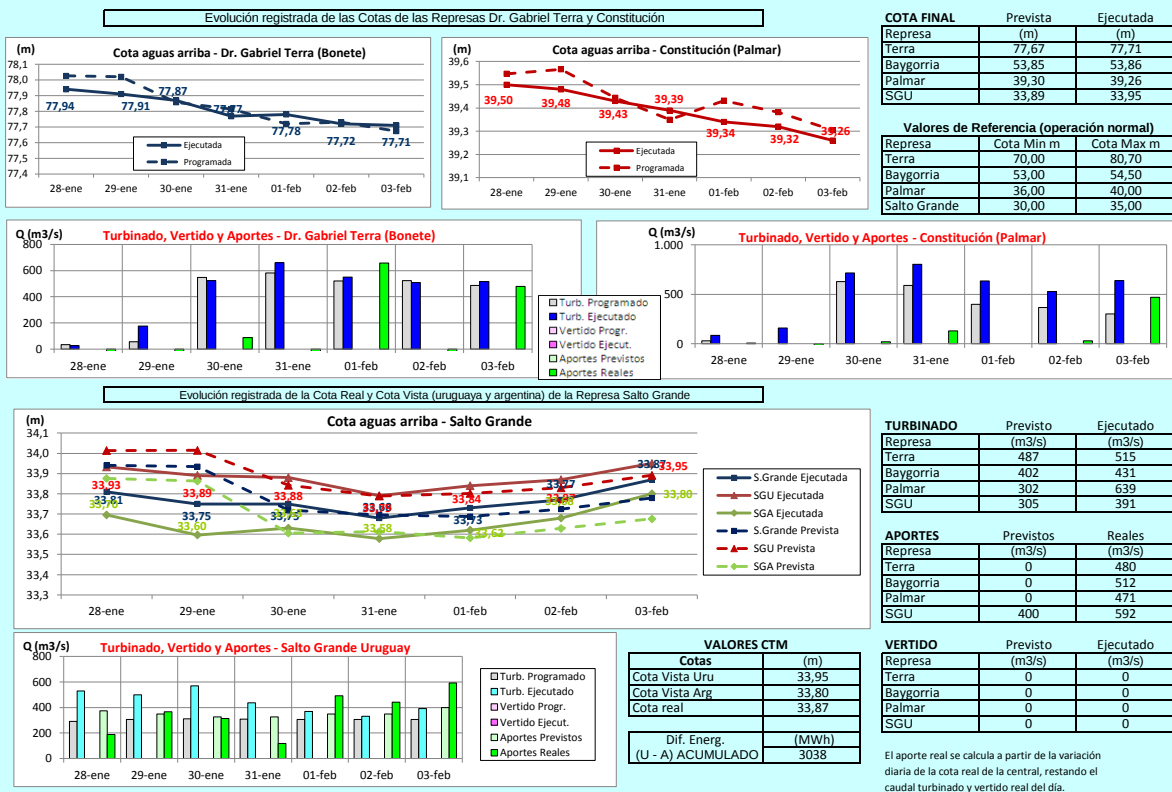

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,23 % inferior a la prevista.  
Se registró generación eólica, por 4,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 31,8 MW medios, de los cuales: 19,1 MW de UPM; 2 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,6 MW de Liderdat; 7,1 MW de Galofer.  
Se generaron 1,3 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.)  
Se importaron 470 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y 1830 MWh proveniente de Argentina por contingente.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.  
Datos de intercambios con Cammesa a confirmar.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata