








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 5 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		05-feb
Central Battlle		6.422
• Sala B		-4
• 5a		1.859
• 6a		2.639
• Motores		1.927
Central La Tablada		2.391
Central P. del Tigre		5.910
Central Maldonado		-1
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		1.313
C. Baygorria		1.597
C. Palmar		2.972
C. Salto Grande		2.610
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.365
• Rívera		1.365
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.201
TOTAL Generación (MWh)		25.780
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.780
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		24.850
Diferencia (MWh)		930
Ejecutada - Programada		3,74%

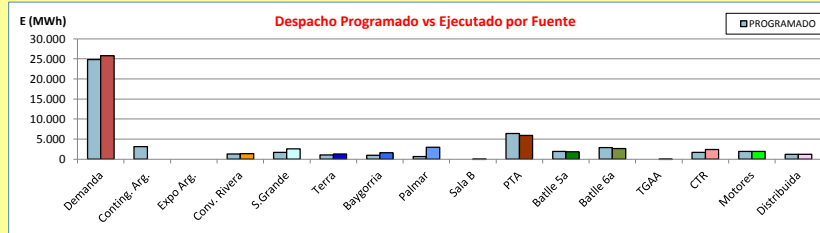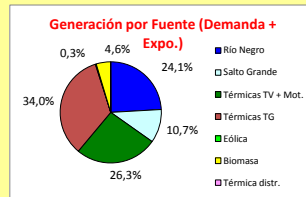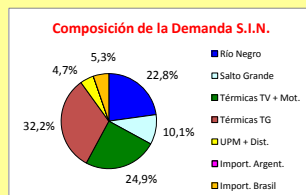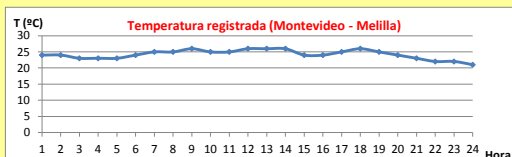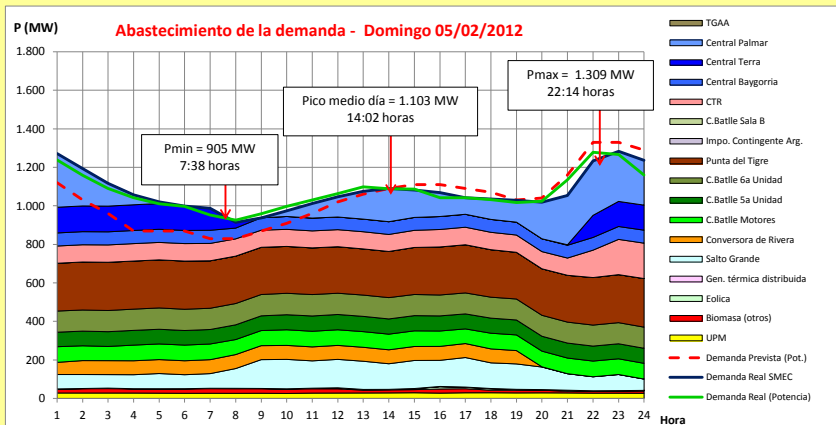

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

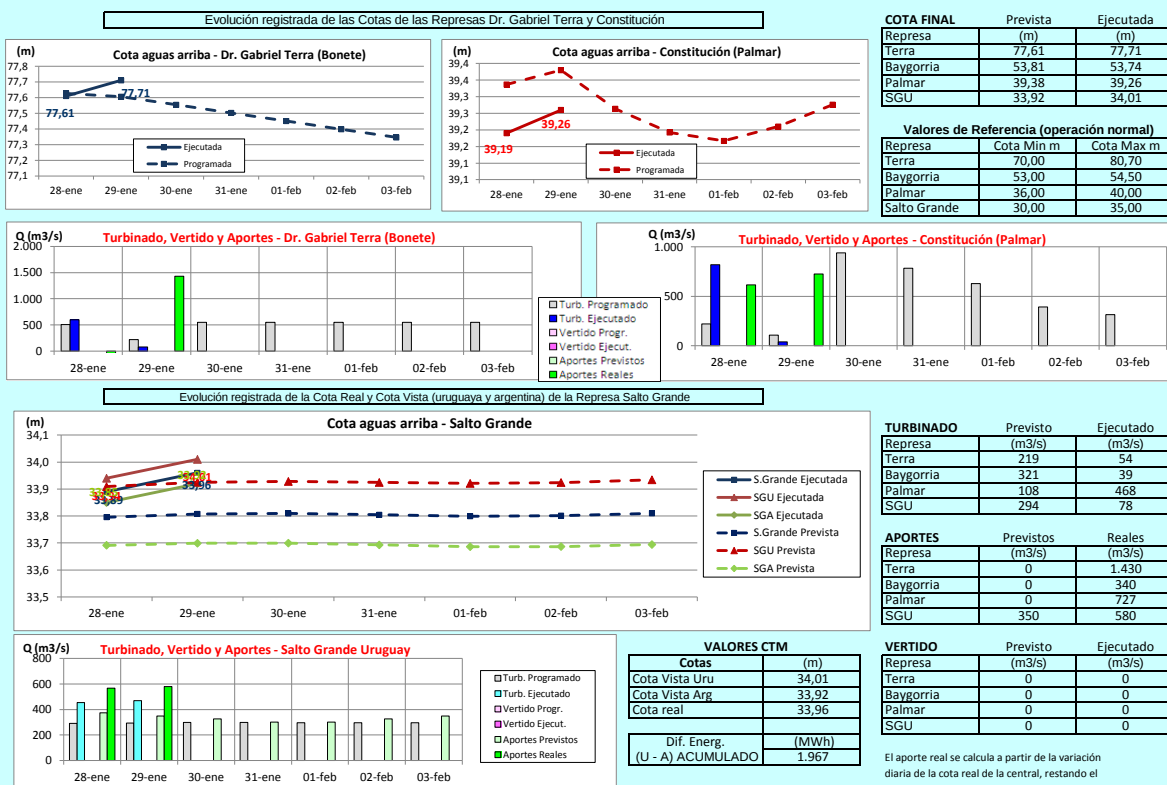

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,7 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 3,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 46,9 MW medios, de los cuales: 28 MW de UPM; 2,7 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,5 MW de Liderdat; 7,1 MW de Galofer; 5,6 MW de Bioener.
Se generaron 0,7 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.)
Se importaron 1.365 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y no se contó con energía proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata