








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 7 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		07-feb
Central Battle		6.427
• Sala B		-4
• 5a		1.880
• 6a		2.676
• Motores		1.874
Central La Tablada		4.219
Central P. del Tigre		5.787
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		1.619
C. Palmar		5.124
C. Salto Grande		6.634
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		507
• Rivera		507
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		942
TOTAL Generación (MWh)		31.260
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		31.260
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		30.010
Diferencia (MWh)		1.250
Ejecutada - Programada		4,16%

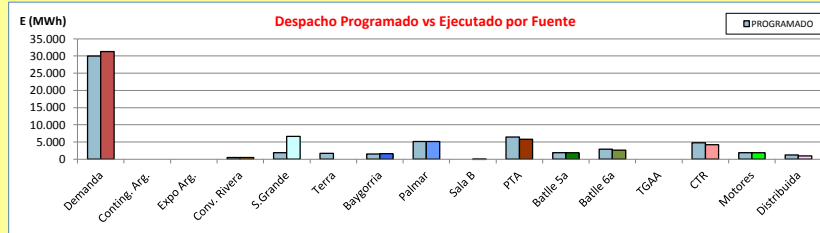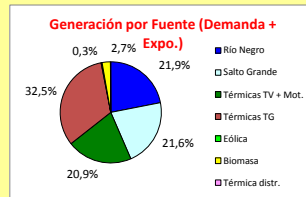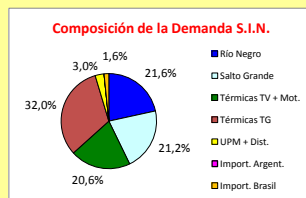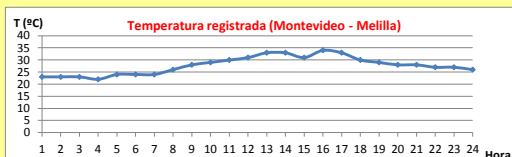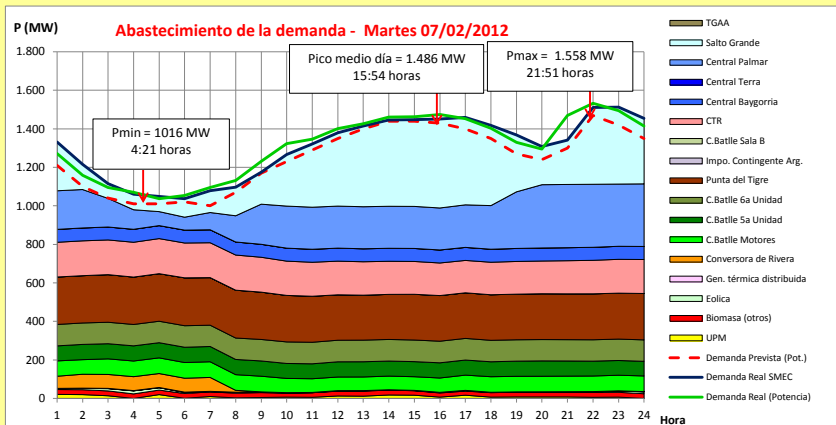

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

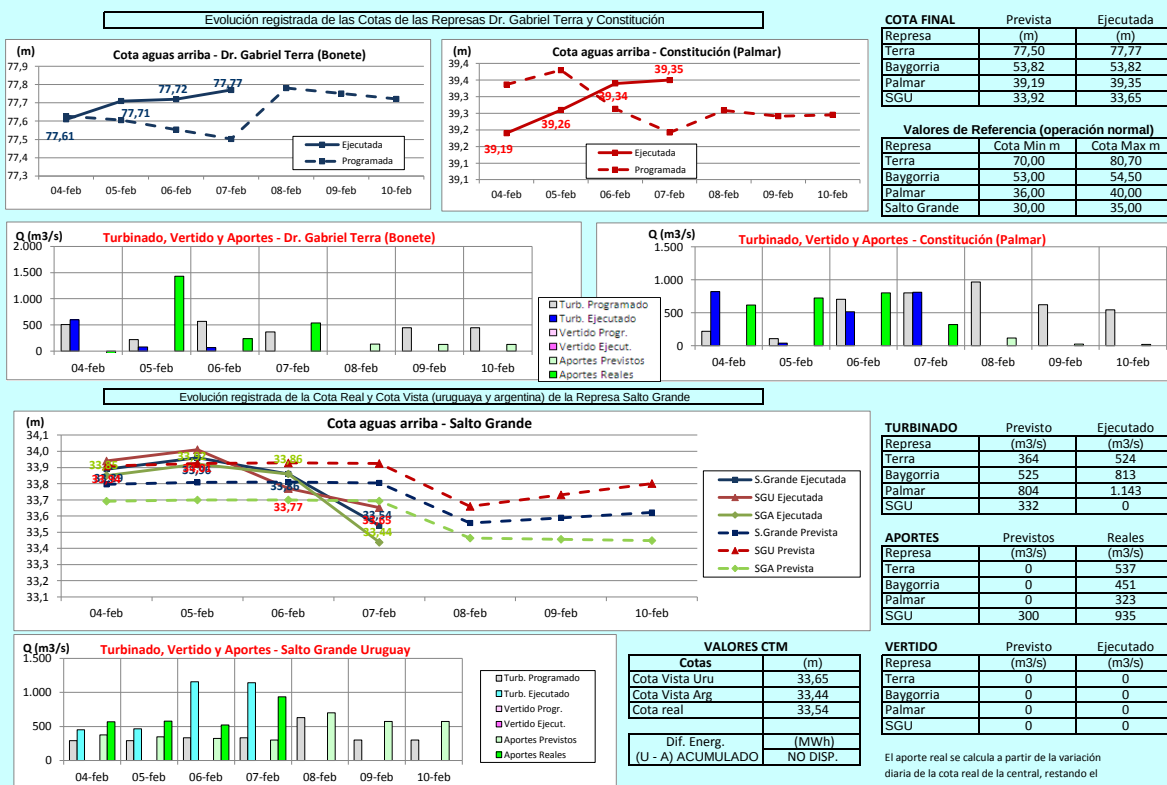

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,16 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 4,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 34,3 MW medios, de los cuales: 9,8 MW de UPM; 1,6 MW de Weyerhaeuser Productos; 3,4 MW de Liderdat; 10,5 MW de Galofer; 9,1 MW de Bioener.
Se generaron 1,2 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendalear S.A.)
Se importaron 507 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera y no se contó con energía proveniente de Argentina por contingente.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
(Esta es la segunda versión del posop. dado que al momento de realizar la anterior faltaban datos de generación distribuida térmica y biomasa).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata