








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 16 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		16-feb
Central Battle		6.387
• Sala B		968
• 5a		1.474
• 6a		2.515
• Motores		1.430
Central La Tablada		4.242
Central P. del Tigre		5.306
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.106
C. Baygorria		1.621
C. Palmar		6.551
C. Salto Grande		3.807
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		916
• Rivera		916
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.785
TOTAL Generación (MWh)		32.721
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		32.721
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		32.450
Diferencia (MWh)		271
Ejecutada - Programada		0,84%

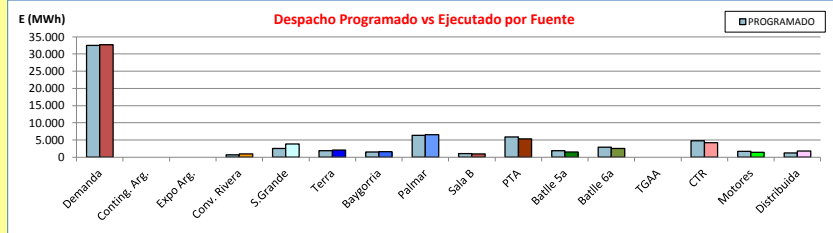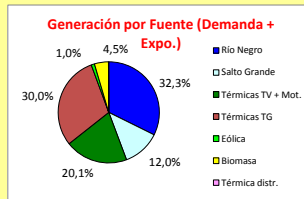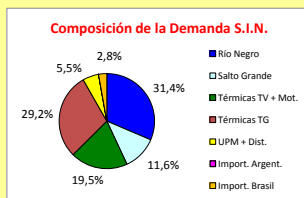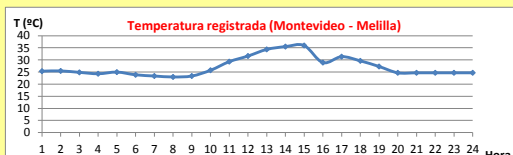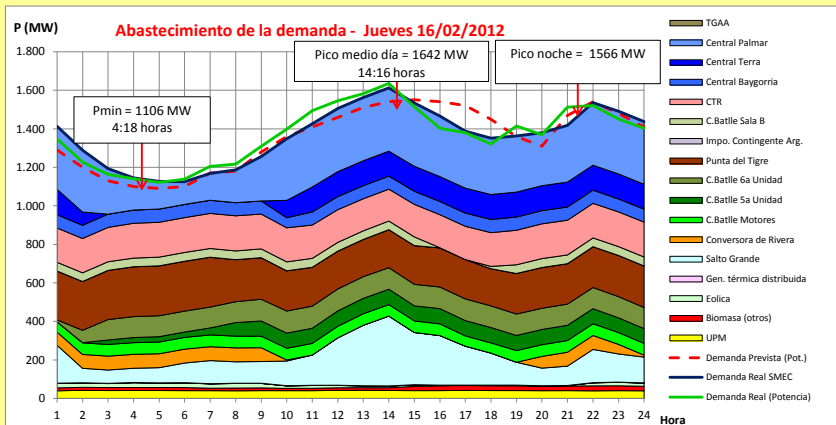

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

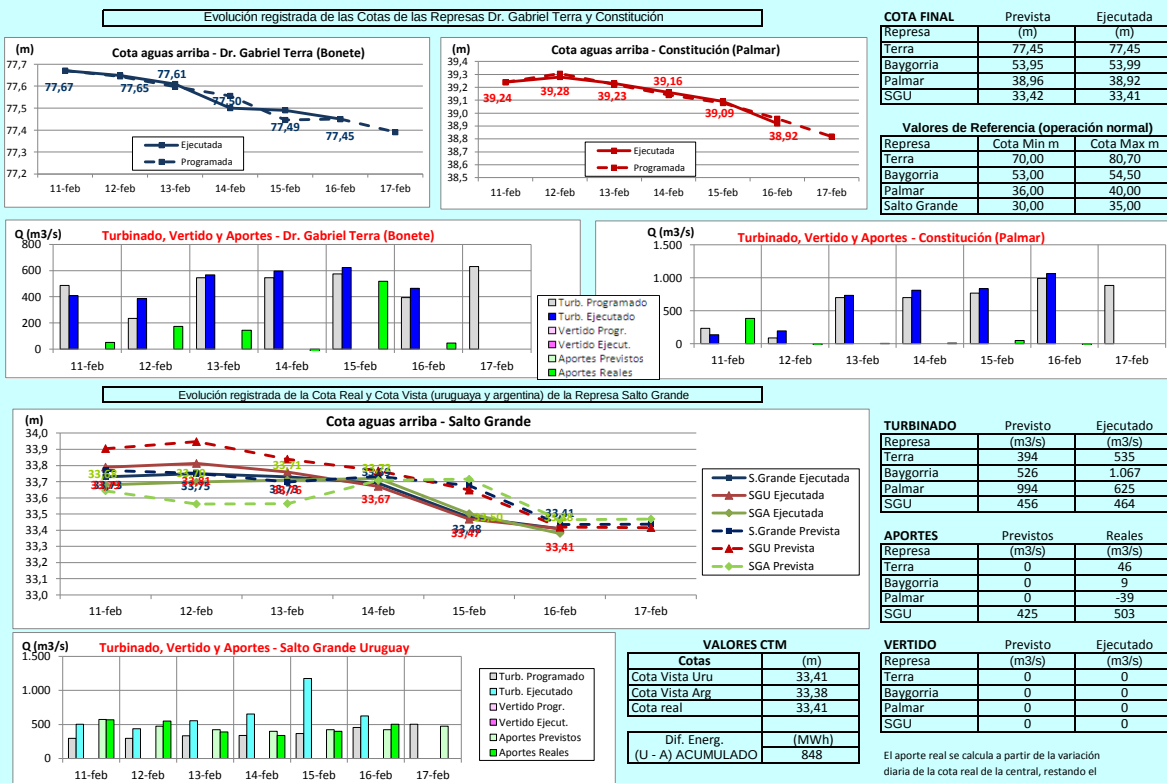

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,84 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 14,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 60 MW medios, de los cuales: 40,8 MW de UPM; 1,9 MW de Weyerhaeuser Productos; 2,9 MW de Liderdat; 4,2 MW de Galofer; 10 MW de Bioener.
Se generaron 1,2 MW medios aprox. por concepto de térmica distribuida (Zendalear S.A.)
Se importaron 916 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
A la hora 14:22 por incendio debajo de la línea que une Montevideo con San Carlos MIS-SC5 (500 KV), actuaron protecciones sacándola de servicio. Simultáneamente, también actúan protecciones en MVA-BIF 2 (MVA-BIF 1 estaba indisponible) por sobre corriente dejando al circuito ESTE (205 MW) sin electricidad. Las estaciones afectadas fueron Bifurcación, San Carlos, Punta del Este, Rocha, Maldonado y Pan de Azúcar. La totalidad de las cargas fueron repuestas a las 18:40 aproximadamente.
La demanda de aprox. 32.721 MWh superó el máximo de 32.190 MWh registrado el pasado 10 de Enero. Este nuevo récord no contempla la energía no suministrada por el apagón.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata