








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 24 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		24-feb
Central Battle		5.869
• Sala B		1.031
• 5a		718
• 6a		2.700
• Motores		1.419
Central La Tablada		2.229
Central P. del Tigre		5.238
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.888
C. Baygorria		1.455
C. Palmar		4.019
C. Salto Grande		1.967
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.739
• Rivera		1.739
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.532
TOTAL Generación (MWh)		26.935
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.935
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.150
Diferencia (MWh)	-215
Ejecutada - Programada	-0,79%

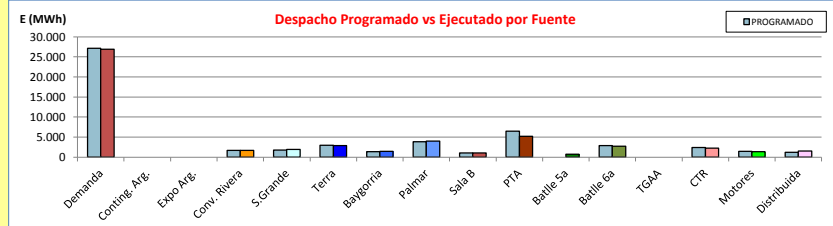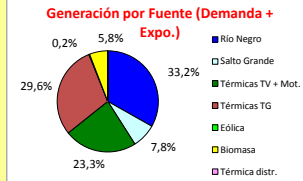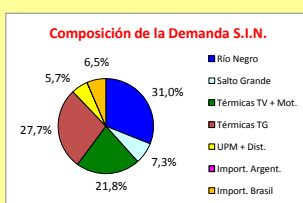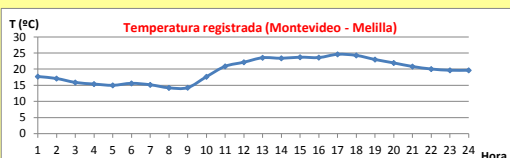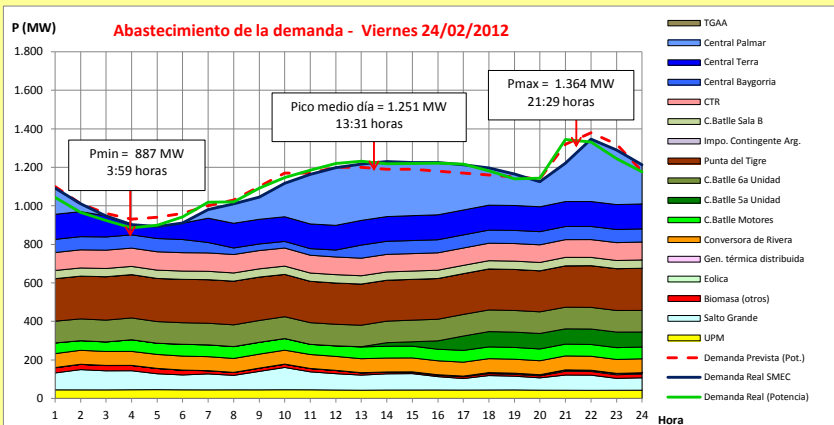

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

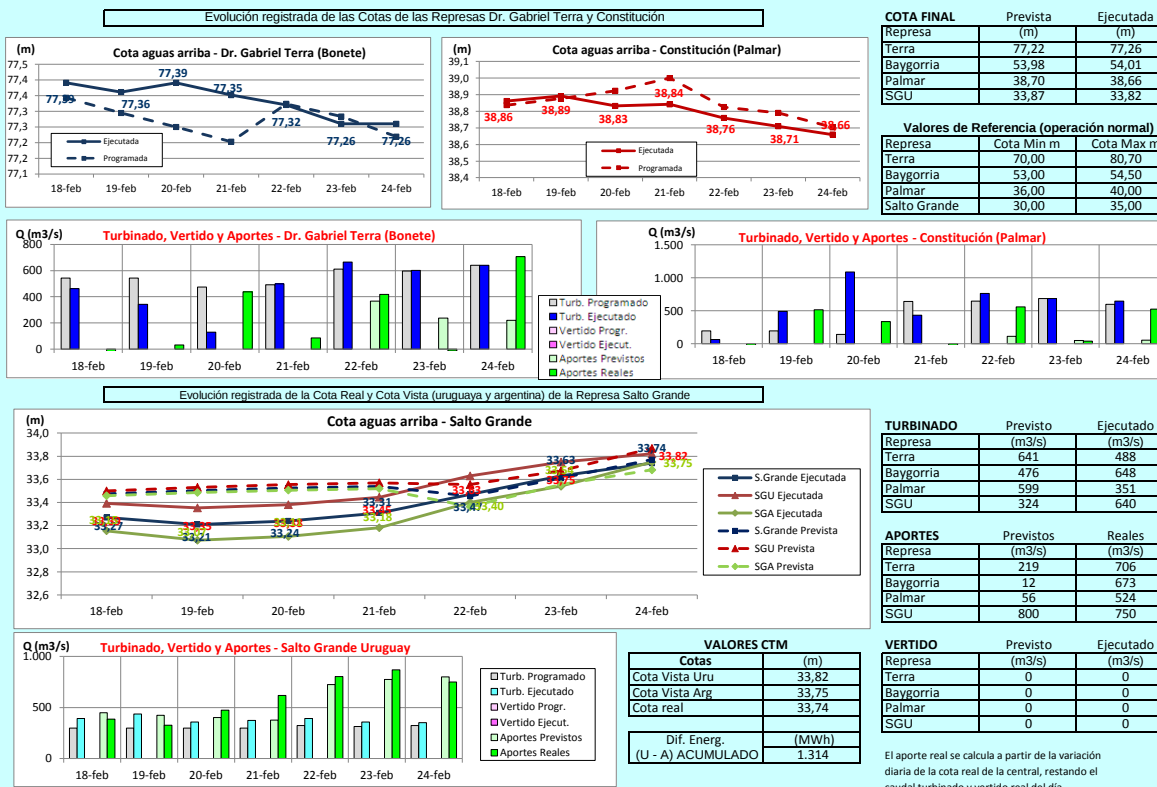

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,79% inferior a la prevista.

Se registró generación eólica, por 2,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 61,8 MW medios, de los cuales: 44,1 MW de UPM; 2,5 MW de Weyerhaeuser Productos; 4,3 MW de Galofer; 8,5 MW de Bioenor; 2,4 MW de Fenirol.

No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).

Se importaron 1739 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera

No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata