








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 27 de febrero de 2012

Generación Térmica (MWh)		27-feb
Central Battile		4.432
• Sala B		1.028
• 5a		1.906
• 6a		0
• Motores		1.498
Central La Tablada		2.208
Central P. del Tigre		5.142
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.872
C. Baygorria		1.624
C. Palmar		5.082
C. Salto Grande		2.896
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.736
• Rivera		1.736
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.308
TOTAL Generación (MWh)		27.301
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.301
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Generación (MWh)		26.290
Diferencia (MWh)		1.011
Ejecutada - Programada		3,84%

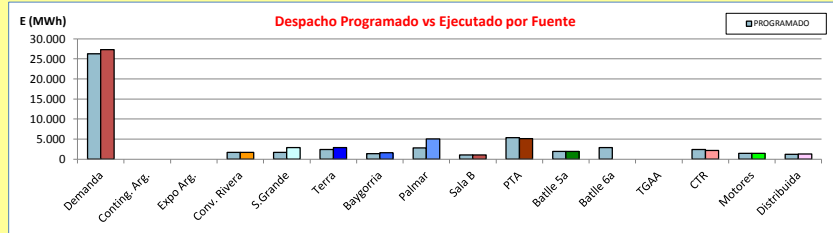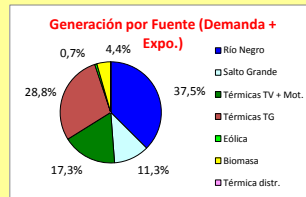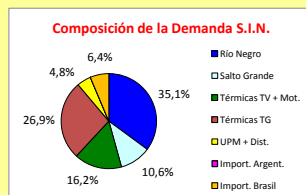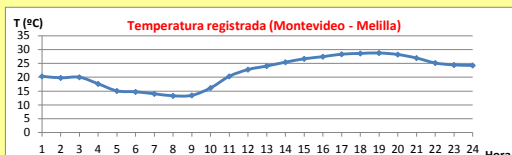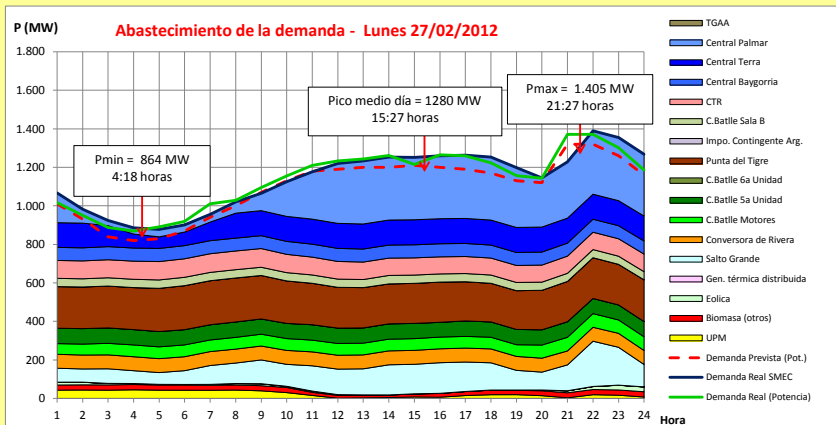

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

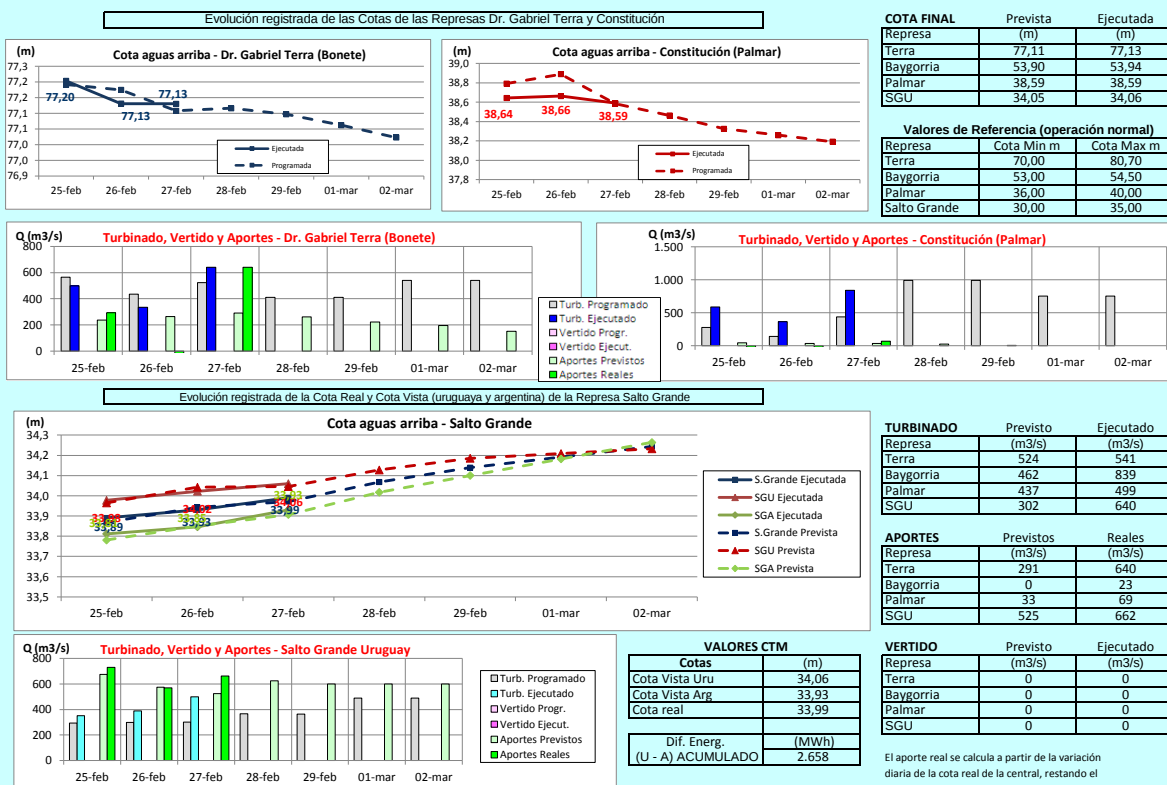

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,84 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 7,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 47,7 MW medios, de los cuales: 23,9 MW de UPM; 2,1 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,8 MW de Galofer; 7,7 MW de Bioener; 5 MW de Fenilol.
Se importaron 1736 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata