








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 2 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		02-mar
Central Battle		2.680
• Sala B		1.029
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.651
Central La Tablada		2.250
Central P. del Tigre		5.517
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		1.580
C. Palmar		1.316
C. Salto Grande		10.126
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.738
• Rivera		1.738
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.208
TOTAL Generación (MWh)		26.416
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.416
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		26.710
Diferencia (MWh)		-294
Ejecutada - Programada		-1,10%

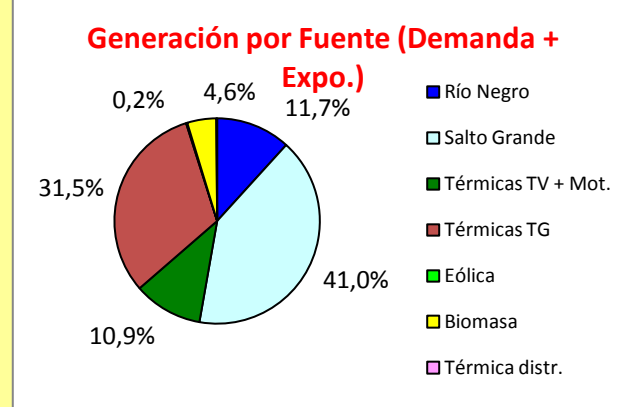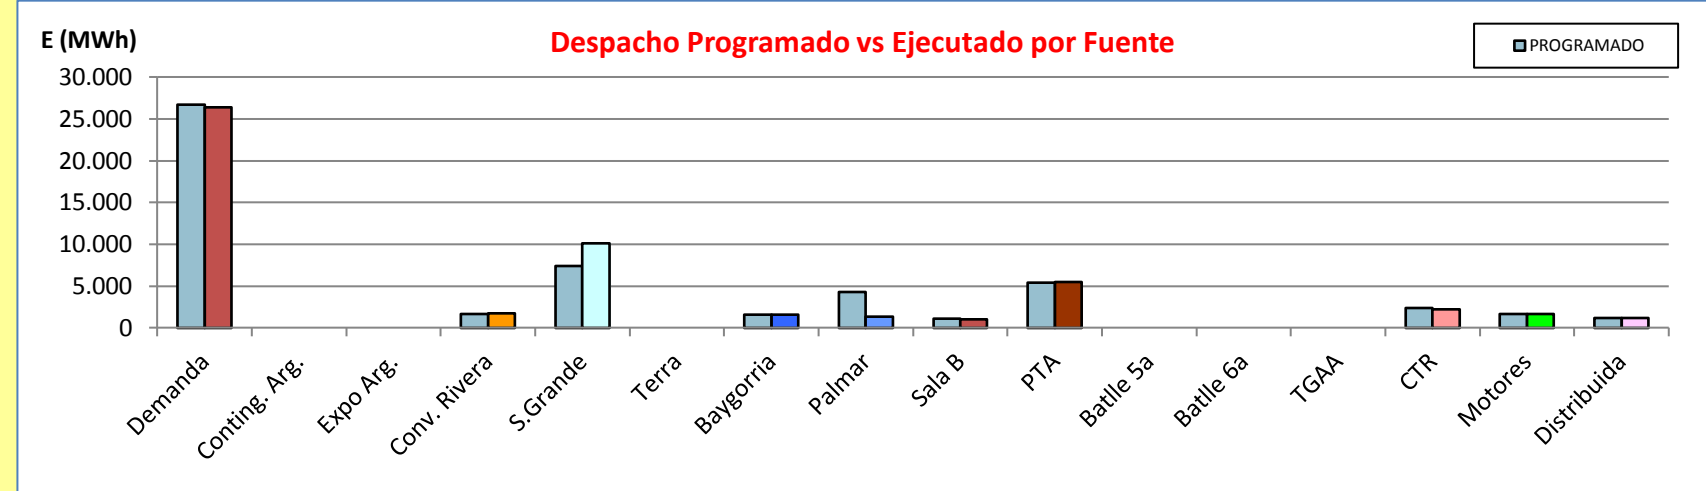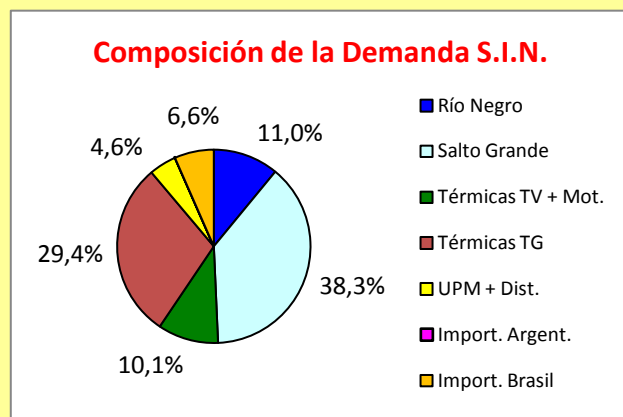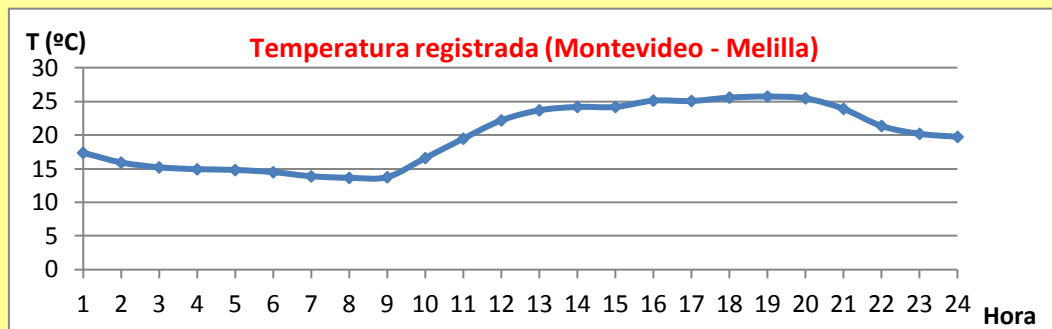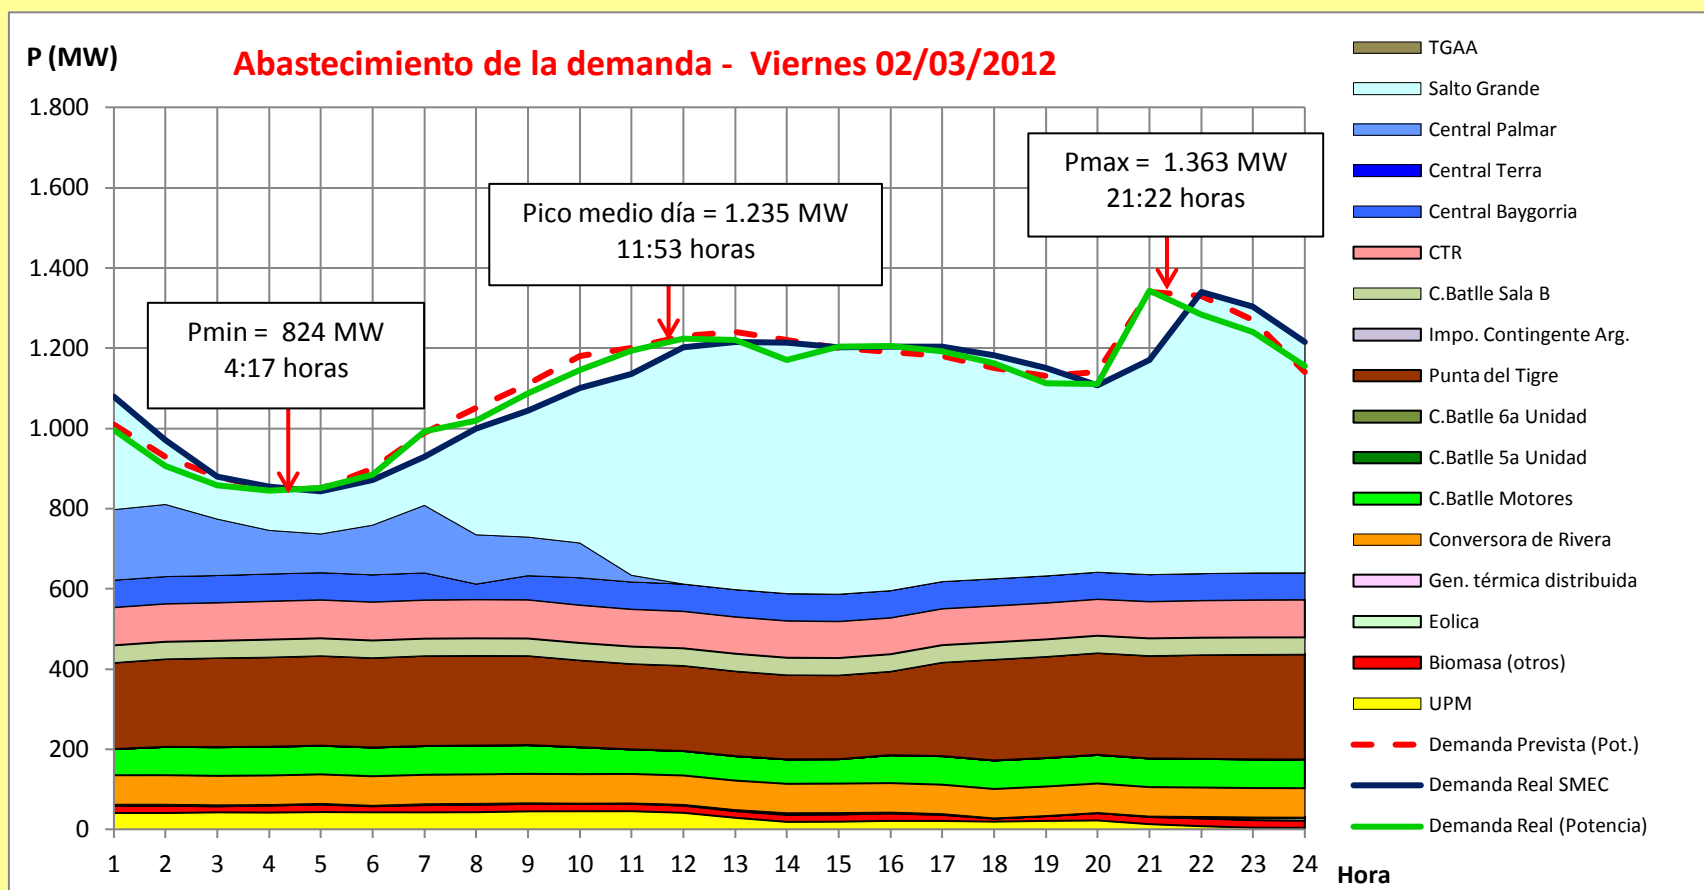

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

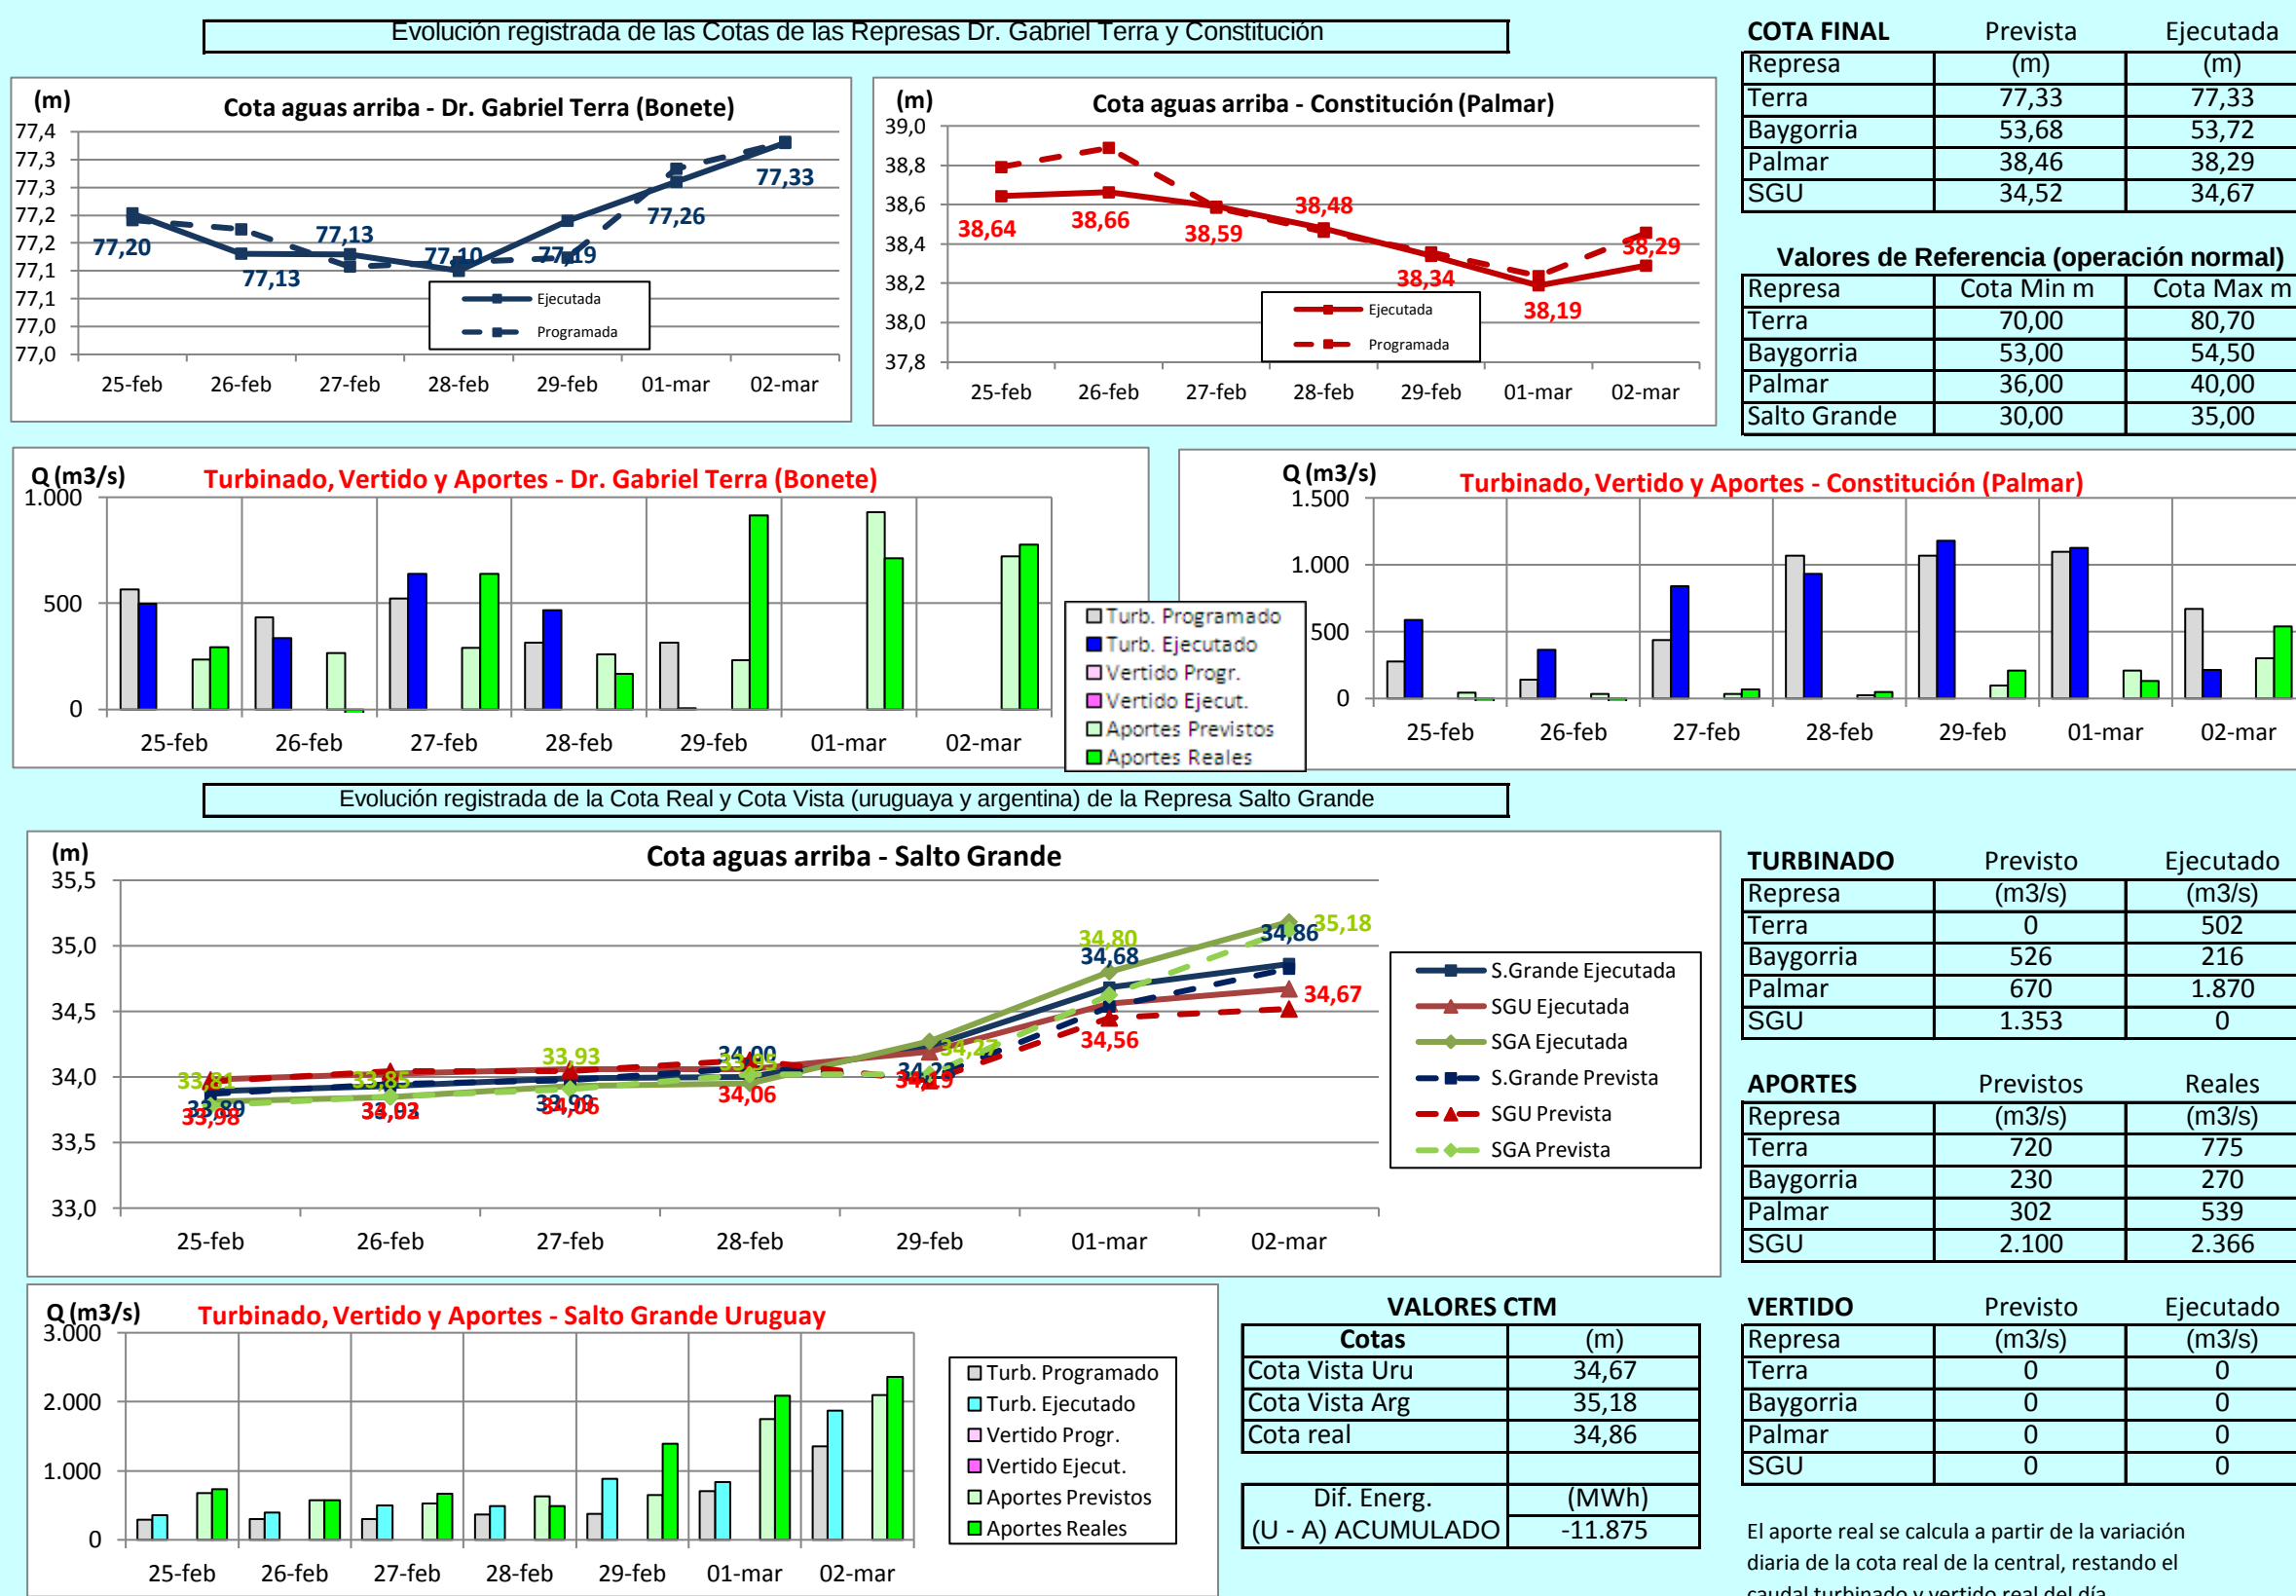

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,1 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 2,06 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 47,5 MW medios, de los cuales:
29,9 MW de UPM; 2,4 MW de Weyerhaeuser Productos; 10,2 MW de Galofer; 5,0 MW de Feninol.
Se importaron 1739 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se generó 1,33 MW medios aprox por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
No se cuenta con las medidas de Las Rosas y Agroland.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata