








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 3 de marzo de 2012

Generación Térmica (MWh)		03-mar
Central Battle		2.818
• Sala B		1.022
• 5a		95
• 6a		0
• Motores		1.702
Central La Tablada		15
Central P. del Tigre		6.166
Central Maldonado		0
Grupos Diesel		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C. G. Terra		1.032
C. Baygorria		1.439
C. Palmar		2.355
C. Salto Grande		8.512
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		1.737
• Rivera		1.737
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		973
TOTAL Generación (MWh)		25.046
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		25.046
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.990
Diferencia (MWh)		-944
Ejecutada - Programada		-3,63%

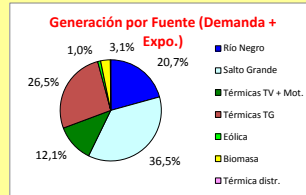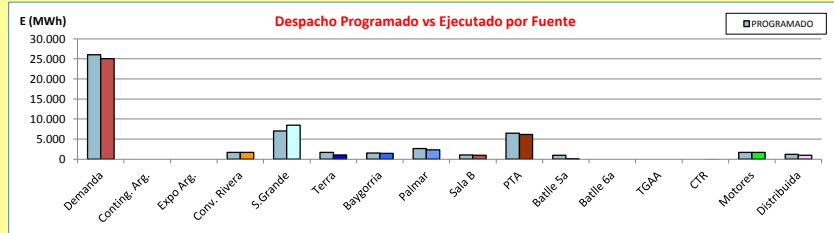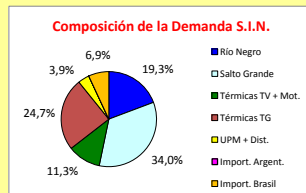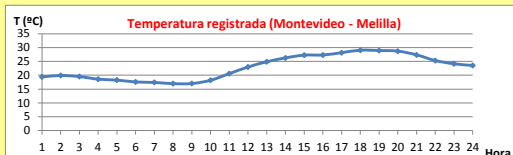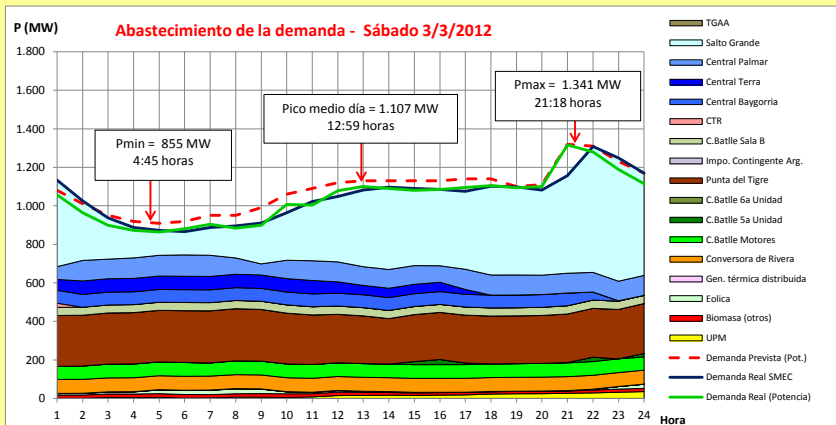

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

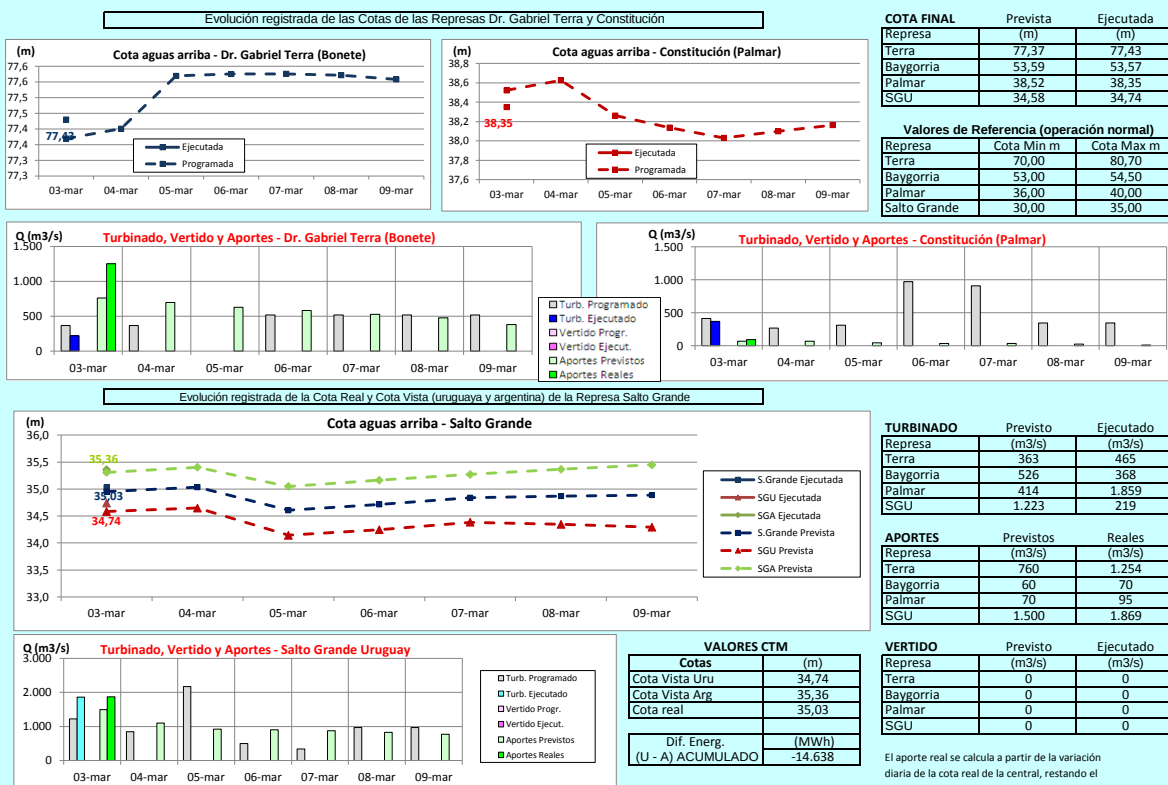

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,63 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 9,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 30,6 MW medios, de los cuales: 14,4 MW de UPM; 2,5 MW de Weyerhaeuser Productos; 11 MW de Galofer; 2,7 MW de Fenirol.
Se importaron 1737 MWh de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Al momento, no están disponibles las medidas de Las Rosas y Agroland S.A.
Se generaron aprox. 1,2 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata